

ŚG-I-G.7244.5.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

I. Udzielić Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie (NIP 8882863798) zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 70/5, 70/6 oraz 70/8 obręb Kucierz, gm. Lubanie, pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie

II. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
2.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
3.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
4.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
5.	10 12 03	Cząstki i pyły
6.	10 12 06	Zużyte formy
7.	12 01 13	Odpady spawalnicze
8.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
9.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
11.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
12.	15 01 03	Opakowania z drewna
13.	15 01 04	Opakowania z metali
14.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
15.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
16.	15 01 07	Opakowania ze szkła
17.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
18.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
19.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
20.	16 01 03	Zużyte opony
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
23.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
24.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
25.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
26.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
27.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
28.	17 01 02	Gruz ceglany
29.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
30.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
31.	17 02 01	Drewno
32.	17 02 02	Szkło
33.	17 02 03	Tworzywo sztuczne
34.	17 03 80	Odpadowa papa
35.	17 04 05	Żelazo i stal
36.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
37.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
38.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
39.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
40.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest
41.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
42.	19 08 01	Skratki
43.	19 08 02	Zawartość piaskowników
44.	19 12 01	Papier i tektura
45.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
46.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
47.	19 12 08	Tekstylia
48.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)
49.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
50.	20 01 01	Papier i tektura
51.	20 01 02	Szkło
52.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
53.	20 01 10	Odzież
54.	20 01 11	Tekstylia
55.	20 01 13*	Rozpuszczalniki
56.	20 01 14*	Kwasy
57.	20 01 15*	Alkalia
58.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne
59.	20 01 19*	Środki ochrony roślin
60.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
61.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
62.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
63.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
64.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
65.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
66.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
67.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
68.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
69.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
70.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
71.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
72.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
73.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
74.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
75.	20 01 40	Metale
76.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
77.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
78.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
79.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
80.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
81.	20 03 02 ¹⁾	Odpady z targowisk
82.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
83.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
84.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
85.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
86.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

*odpad niebezpieczny

¹⁾odpad nie zawiera frakcji organicznej

III. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będą działki o nr ewid. 70/5, 70/6 oraz 70/8 w m. Kucierz, gm. Lubanie, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania na terenie działki o nr ewid. 70/5

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	06 05 03	sektor: 2.6 (boks)	luzem (zabezpieczone przed rozwiewaniem)
2.	10 12 03	sektor: 2.7 (boks)	
3.	10 12 06	sektor: 2.7 (boks)	
4.	17 01 01	sektor: 2.3, 2.4, 2.5 (boksy)	
5.	17 01 02		

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
6.	17 01 03	sektor: 2.3, 2.4, 2.5 (boksy)	luzem (zabezpieczone przed rozwiewaniem)
7.	17 01 07		
8.	17 05 04		
9.	17 09 04	sektor: 2.1, 2.2 (boksy)	
10.	20 01 99	sektor: 2.3, 2.4, 2.5 (boksy)	
11.	20 02 02		

Tabela nr 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania na terenie działki o nr ewid. 70/6

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	07 02 13	sektor: 3.11(boks)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
2.	15 01 01	sektor: 3.2, 3.3, 3.4, 3.11 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
3.	15 01 02	sektor: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
4.	15 01 04	sektor: 3.13 (boks)	selektywnie - luzem w boksie
5.	15 01 05	sektor: 3.1, 3.2, 3.8 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
6.	15 01 06	sektor: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.11 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
7.	15 01 07	sektor: 3.9 (boks)	luzem
8.	15 02 03	sektor: 3.11 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
9.	16 81 02	sektor: 3.12 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
10.	17 02 02	sektor: 3.9 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
11.	17 02 03	sektor: 3.10, 3.11 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
12.	17 06 04	sektor: 3.5, 3.7, 3.10 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
13.	17 09 04	sektor: 3.5, 3.7, 3.10 (boksy)	luzem
14.	19 12 01	sektor: 3.2, 3.3, 3.4, 3.11 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
15.	19 12 04		luzem/w belkach, w workach typu big-bag
16.	19 12 12	sektor: 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
17.	20 01 01	sektor: 3.2, 3.3, 3.4, 3.11 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
18.	20 01 08	sektor: 3.12 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
19.	20 01 10	sektor: 3.10, 3.11 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
20.	20 01 11		
21.	20 01 39	sektor: 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.11 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
22.	20 02 03	sektor 3.12 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
23.	20 03 02		
24.	20 03 03		
25.	20 03 04		
26.	20 03 06		
27.	20 03 07	sektor: 3.10, 3.11 (boksy)	luzem
28.	20 03 99	sektor 3.12 (boks)	luzem, w workach typu big-bag

Tabela nr 4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania na terenie działki o nr ewid. 70/8

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
1.	03 01 05	sektor: 1.14, 1.15, 1.16 (boksy)	luzem lub w workach typu big-bag
2.	07 02 13	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
3.	07 02 80	sektor: 1.17, 1.27 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
4.	12 01 13	sektor: 1.10 (boks)	luzem
5.	12 01 17	sektor: 1.10 (boks)	luzem
6.	13 02 08*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	szczelne pojemniki lub beczki na paletach
7.	15 01 01	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
8.	15 01 02	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach/, w workach typu big-bag
9.	15 01 03	sektor: 1.14, 1.15, 1.16 (boksy)	luzem
10.	15 01 04	sektor: 1.10 (boks)	luzem
11.	15 01 05	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach/, w workach typu big-bag
12.	15 01 06	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
13.	15 01 07	sektor: 1.9 (boks)	luzem
14.	15 01 10*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	pojemniki, beczki, w workach typu big-bag
15.	15 02 02*		
16.	15 02 03	sektor: 1.21, 1.22 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
17.	16 01 03	sektor: 1.17 (boks)	luzem
18.	16 02 11*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	luzem w kontenerze
19.	16 02 13*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	luzem w kontenerze lub pojemnikach
20.	16 02 14		
21.	16 06 04	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	pojemniki, beczki
22.	16 06 05		
23.	17 02 01	sektor: 1.14, 1.15, 1.16 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
24.	17 02 02	sektor: 1.9 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
25.	17 02 03	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
26.	17 03 80	sektor: 1.27 (boks)	luzem
27.	17 04 05	sektor: 1.10 (boks)	luzem
28.	17 04 11	sektor: 1.23, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
29.	17 06 01*	sektor: 1.1 (boks)	luzem, w workach typu big-bag, na paletach
30.	17 06 04	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
31.	17 06 05*	sektor: 1.1 (boks)	luzem, w workach typu big-bag, na paletach

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
32.	17 09 04	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 (boksy)	luzem
33.	19 08 01	sektor: 1.26 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
34.	19 08 02		
35.	19 12 01	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
36.	19 12 04		
37.	19 12 07	sektor: 1.14, 1.15, 1.16 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
38.	19 12 08	sektor: 1.21, 1.22 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
39.	19 12 10	sektor: 1.18, 1.19, 1.20 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
40.	19 12 12		
41.	20 01 01	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem/w belkach, w workach typu big-bag
42.	20 01 02	sektor: 1.9 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
43.	20 01 10	sektor: 1.21, 1.22 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
44.	20 01 11		
45.	20 01 13*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	selektywnie w pojemnikach, beczkach
46.	20 01 14*		
47.	20 01 15*		
48.	20 01 17*		
49.	20 01 19*		
50.	20 01 21*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	pojemniki, beczki
51.	20 01 23*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	luzem w kontenerze
52.	20 01 27*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	selektywnie w pojemnikach, beczkach
53.	20 01 28		
54.	20 01 29*		
55.	20 01 30	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	pojemniki, beczki
56.	20 01 31*		
57.	20 01 32		
58.	20 01 33*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	pojemniki, beczki
59.	20 01 34		
60.	20 01 35*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 1)	luzem w kontenerze, pojemniki
61.	20 01 36		
62.	20 01 37*	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	pojemniki, beczki, w workach typu big-bag
63.	20 01 38	sektor 1.14, 1.15, 1.16 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
64.	20 01 39	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem, w workach typu big-bag
65.	20 01 40	sektor: 1.10 (boks)	luzem
66.	20 01 41	sektor 1.26 (boks)	luzem, w workach typu big-bag

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
67.	20 01 80	wydzielone miejsce na placu magazynowym (kontener 2)	pojemniki, beczki
68.	20 02 03	sektor 1.26 (boks)	luzem, w workach typu big-bag
69.	20 03 03		
70.	20 03 06		
71.	20 03 07	sektor: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.24, 1.25 (boksy)	luzem

*odpad niebezpieczny

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów na terenie zakładu w sposób selektywny, w szczególności:

- w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której będzie prowadzone magazynowanie odpadów;
- w przypadku odpadów niebezpiecznych, minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), dodatkowo odpadowe oleje magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	84,68	10 000,00
2.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	899,54	10 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
3.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	1 042,29	10 000,00
4.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	130,83	10 000,00
5.	10 12 03	Cząstki i pyły	173,81	10 000,00
6.	10 12 06	Zużyte formy	170,40	10 000,00
7.	12 01 13	Odpady spawalnicze	188,19	10 000,00
8.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	136,86	10 000,00
9.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4,00	1 000,00
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 503,71	10 000,00
11.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	851,85	10 000,00
12.	15 01 03	Opakowania z drewna	282,27	10 000,00
13.	15 01 04	Opakowania z metali	96,96	10 000,00
14.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	769,36	10 000,00
15.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	876,28	10 000,00
16.	15 01 07	Opakowania ze szkła	220,20	10 000,00
17.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	10,00	1 000,00
18.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,00	1 000,00
19.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	55,64	10 000,00
20.	16 01 03	Zużyte opony	78,00	10 000,00
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	12,00	1 000,00
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	12,00	1 000,00
23.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	12,00	1 000,00
24.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	30,00	1 000,00
25.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	30,00	1 000,00
26.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	107,10	10 000,00
27.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 978,56	10 000,00
28.	17 01 02	Gruz ceglany	1 428,96	10 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
29.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 428,96	10 000,00
30.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 758,72	10 000,00
31.	17 02 01	Drewno	282,27	10 000,00
32.	17 02 02	Szkło	275,25	10 000,00
33.	17 02 03	Tworzywo sztuczne	1 081,38	10 000,00
34.	17 03 80	Odpadowa papa	136,86	10 000,00
35.	17 04 05	Żelazo i stal	136,86	10 000,00
36.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	153,97	10 000,00
37.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 978,56	10 000,00
38.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	43,77	1 500,00
39.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	281,41	1 000,00
40.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	54,71	1 500,00
41.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	2 730,06	10 000,00
42.	19 08 01	Skratki	119,76	10 000,00
43.	19 08 02	Zawartość piaskowników	102,65	10 000,00
44.	19 12 01	Papier i tektura	451,11	10 000,00
45.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 202,96	10 000,00
46.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	282,27	10 000,00
47.	19 12 08	Tekstylia	102,65	10 000,00
48.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	28,23	10 000,00
49.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	958,79	10 000,00
50.	20 01 01	Papier i tektura	601,48	10 000,00
51.	20 01 02	Szkło	172,90	10 000,00
52.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	42,84	10 000,00
53.	20 01 10	Odzież	65,41	10 000,00
54.	20 01 11	Tekstylia	65,41	10 000,00
55.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	5,00	1 000,00
56.	20 01 14*	Kwasy	8,00	1 000,00
57.	20 01 15*	Alkalia	8,00	1 000,00
58.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	8,00	1 000,00
59.	20 01 19*	Środki ochrony roślin	8,00	1 000,00
60.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	12,00	1 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
61.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	12,00	1 000,00
62.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	11,00	1 000,00
63.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	11,00	1 000,00
64.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	8,00	1 000,00
65.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	8,00	1 000,00
66.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	2,00	1 000,00
67.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	2,00	1 000,00
68.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	30,00	1 000,00
69.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	30,00	1 000,00
70.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	12,00	1 000,00
71.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	12,00	1 000,00
72.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	4,30	1 000,00
73.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	56,46	10 000,00
74.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	776,28	10 000,00
75.	20 01 40	Metale	102,65	10 000,00
76.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	51,32	10 000,00
77.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	8,00	1 000,00
78.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	241,82	10 000,00
79.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	1 978,56	10 000,00
80.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	192,64	10 000,00
81.	20 03 02 ¹⁾	Odpady z targowisk	64,26	10 000,00
82.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	115,58	10 000,00
83.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	149,94	10 000,00
84.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	192,64	10 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
85.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1 059,26	10 000,00
86.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	64,26	10 000,00
Łącznie			8 319,52	30 000,00

*odpad niebezpieczny

1)odpad nie zawiera frakcji organicznej

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 6. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/5

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
1.	sektor 2.1	300 (10 m x 30 m)	3,2	0,50	480,00
2.	sektor 2.2	291 (10 m x 29,1 m)	3,2	0,50	465,60
3.	sektor 2.3	177,75 (15 m x 11,85m)	3,2	1,80	1 023,84
4.	sektor 2.4	81 (15 m x 5,4 m)	3,2	1,80	466,56
5.	sektor 2.5	84,75 (15 m x 5,65 m)	3,2	1,80	488,16
6.	sektor 2.6	401,58 (14,55 m x 27,6 m)	3,2	0,70	899,54
7.	sektor 2.7	106,50 (10 m x 10,65 m)	3,2	0,51	173,81

Tabela nr 7. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/6

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
1.	sektor 3.1	200 (20 m x 10 m)	2	0,25	100,00
2.	sektor 3.2	84,96 (7,2 m x 11,8 m)	2	0,80	135,94
3.	sektor 3.3	58,08 (6,6 m x 8,8 m)	2	0,50	58,08
4.	sektor 3.4	57,80 (6,8 m x 8,5 m)	2	0,50	57,80

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
5.	sektor 3.5	87 (15 m x 5,8 m)	2	0,50	87,00
6.	sektor 3.6	87 (15 m x 5,8 m)	2	0,80	139,20
7.	sektor 3.7	87 (15 m x 5,8 m)	2	0,80	139,20
8.	sektor 3.8	58 (10 m x 5,8 m)	2	0,80	92,80
9.	sektor 3.9	60 (10 m x 6,0 m)	2	0,75	90,00
10.	sektor 3.10	48,86 (4,3 m x 11,36 m)	2	0,50	48,86
11.	sektor 3.11	107,10 (10,5 m x 10,2 m)	2	0,50	107,10
12.	sektor 3.12	107,10 (10,5 m x 10,2 m)	2	0,70	149,94
13.	sektor 3.13	87,60 (7,3 m x 12 m)	2	0,28	49,06

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/8

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
1.	sektor 1.1	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	0,6	1,00	54,71
2.	sektor 1.2	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
3.	sektor 1.3	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
4.	sektor 1.4	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
5.	sektor 1.5	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
6.	sektor 1.6	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
7.	sektor 1.7	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	118,53
8.	sektor 1.8	88,27 (9,7 m x 9,1 m)	2,6	0,50	114,75
9.	sektor 1.9	95 (9,7 m x 9,79 m)	2,6	0,75	185,25
10.	sektor 1.10	65,8 (9,7 m x 6,78 m)	2,6	1,10	188,19
11.	sektor 1.11	85,54 (9,7 m x 8,82 m)	2,6	0,50	111,20

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość masypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
12.	sektor 1.12	84 (7 m x 12 m)	2,6	0,50	109,20
13.	sektor 1.13	68,87 (7,7 m x 8,94 m)	2,6	0,50	89,53
14.	sektor 1.14	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	94,09
15.	sektor 1.15	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	94,09
16.	sektor 1.16	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	94,09
17.	sektor 1.17	60 (6,38 m x 9,4 m)	2,6	0,50	78,00
18.	sektor 1.18	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,80	150,55
19.	sektor 1.19	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,80	150,55
20.	sektor 1.20	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	2,6	0,80	150,55
21.	sektor 1.21	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,40	68,43
22.	sektor 1.22	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,40	68,43
23.	sektor 1.23	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	85,54
24.	sektor 1.24	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	85,54
25.	sektor 1.25	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,50	85,54
26.	sektor 1.26	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,70	119,76
27.	sektor 1.27	65,8 (7 m x 9,4 m)	2,6	0,80	136,86
28.	wydzielone miejsce na placu magazynowym - kontener 1	30 (2,5 m x 12 m)	2	0,50	30,00
29.	wydzielone miejsce na placu magazynowym - wydzielone miejsce w kontenerze 2	10 (2 m x 5 m)	1	1,10	11,00

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela nr 9. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/5

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	sektor 2.1	300 (10 m x 30 m)	4,2	0,50	630,00
2.	sektor 2.2	291 (10 m x 29,1 m)	4,2	0,50	611,10
3.	sektor 2.3	177,75 (15 m x 11,85m)	4,2	1,80	1 343,79
4.	sektor 2.4	81 (15 m x 5,4 m)	4,2	1,80	612,36
5.	sektor 2.5	84,75 (15 m x 5,65 m)	4,2	1,80	640,71
6.	sektor 2.6	401,58 (14,55 m x 27,6 m)	4,2	0,70	1 180,65
7.	sektor 2.7	106,50 (10 m x 10,65 m)	4,2	0,51	228,12

Tabela nr 10. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/6

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	sektor 3.1	200 (20 m x 10 m)	3	0,25	150,00
2.	sektor 3.2	84,96 (7,2 m x 11,8 m)	3	0,80	203,90
3.	sektor 3.3	58,08 (6,6 m x 8,8 m)	3	0,50	87,12
4.	sektor 3.4	57,80 (6,8 m x 8,5 m)	3	0,50	86,70
5.	sektor 3.5	87 (15 m x 5,8 m)	3	0,50	130,50
6.	sektor 3.6	87 (15 m x 5,8 m)	3	0,80	208,80
7.	sektor 3.7	87 (15 m x 5,8 m)	3	0,80	208,80
8.	sektor 3.8	58 (10 m x 5,8 m)	3	0,80	139,20
9.	sektor 3.9	60 (10 m x 6,0 m)	3	0,75	135,00
10.	sektor 3.10	48,86 (4,3 m x 11,36 m)	3	0,50	73,29
11.	sektor 3.11	107,10 (10,5 m x 10,2 m)	3	0,50	160,65
12.	sektor 3.12	107,10 (10,5 m x 10,2 m)	3	0,70	224,91
13.	sektor 3.13	87,60 (7,3 m x 12 m)	3	0,28	73,58

Tabela nr 11. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów – działka o nr ewid. 70/8

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	sektor 1.1	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	1,00	328,25
2.	sektor 1.2	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
3.	sektor 1.3	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
4.	sektor 1.4	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
5.	sektor 1.5	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
6.	sektor 1.6	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
7.	sektor 1.7	91,18 (9,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	164,12
8.	sektor 1.8	88,27 (9,7 m x 9,1 m)	3,6	0,50	158,89
9.	sektor 1.9	95 (9,7 m x 9,79 m)	3,6	0,75	256,50
10.	sektor 1.10	65,8 (9,7 m x 6,78 m)	3,6	1,10	260,57
11.	sektor 1.11	85,54 (9,7 m x 8,82 m)	3,6	0,50	153,97
12.	sektor 1.12	84 (7 m x 12 m)	3,6	0,50	151,20
13.	sektor 1.13	68,87 (7,7 m x 8,94 m)	3,6	0,50	123,97
14.	sektor 1.14	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	130,28
15.	sektor 1.15	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	130,28
16.	sektor 1.16	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	130,28
17.	sektor 1.17	60 (6,38 m x 9,4 m)	3,6	0,50	108,00
18.	sektor 1.18	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,80	208,45
19.	sektor 1.19	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,80	208,45
20.	sektor 1.20	72,38 (7,7 m x 9,4 m)	3,6	0,80	208,45
21.	sektor 1.21	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,40	94,75
22.	sektor 1.22	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,40	94,75
23.	sektor 1.23	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	118,44

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
24.	sektor 1.24	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	118,44
25.	sektor 1.25	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,50	118,44
26.	sektor 1.26	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,70	165,82
27.	sektor 1.27	65,8 (7 m x 9,4 m)	3,6	0,80	189,50
28.	wydzielone miejsce na placu magazynowym - kontener 1	30 (2,5 m x 12 m)	2,4	0,50	36,00
29.	wydzielone miejsce na placu magazynowym - wydzielone miejsce w kontenerze 2	10 (2 m x 5 m)	2,4	1,10	26,40

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny i uporządkowany, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu odpadów na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie następujące czynności:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu,
- ważenie przyjmowanych odpadów,
- klasyfikacja odpadów,
- umieszczenie odpadów w wyznaczonym miejscu magazynowania,
- magazynowanie (aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu),
- przygotowanie zebranych odpadów do transportu.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Spółka posiada niezbędne możliwości techniczne i organizacyjne, pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

IX. Integralną częścią niniejszej decyzji są załączone:

- kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/5, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku z dnia 29 października 2025 r., znak: PZ.5268.1.15.2025.2.KB;

- kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/6, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 18 grudnia 2023 r., znak: PZ.5260.4.6.11.2023.2.KB;
- kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 29 października 2025 r., znak: PZ.5268.1.16.2025.2.KB.

X. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2024 r., Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 70/5, 70/6 oraz 70/8 obręb Kucierz, gm. Lubanie, pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie. Powyższy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 25 kwietnia 2024 r., 27 czerwca 2024 r., 23 grudnia 2024 r., 26 lutego 2025 r., 8 kwietnia 2025 r., 29 października 2025 r., 15 kwietnia 2026 r., 8 maja 2026 r., 4 września 2026 r. oraz 8 września 2026 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 30 000 Mg).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów będzie odbywało się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ewid. 70/5, 70/6 oraz 70/8 obręb Kucierz, gm. Lubanie, pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 29 sierpnia 2025 r. oraz 1 grudnia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.5.2024 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o przeprowadzenie kontroli zakładu, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej,

w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.3.12.2026.AS Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przez Z.G.K. Groneko Sp. z o.o. z siedzibą w m. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o nr ewid. 70/5, 70/6 i 70/8 w m. Kucierz, gm. Lubanie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku postanowieniem z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: PZ.5268.1.15.2025.2026.7.KB, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w październiku 2025 r. (dot. działki o nr ewid. 70/5).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku postanowieniem z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: PZ.5268.1.1.2026.6.KB, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w październiku 2025 r. (dot. działki o nr ewid. 70/6).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku postanowieniem z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: PZ.5268.1.16.2025.2026.7.KB, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w październiku 2025 r. (dot. działki o nr ewid. 70/8).

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ pismami z dnia 29 sierpnia 2025 r. oraz 1 grudnia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.5.2024, wystąpił do Wójta Gminy Lubanie, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie. W związku z niewydaniem opinii przez Wójta Gminy Lubanie, zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

Mając na uwadze konieczność ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 30 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.5.2024 formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń przedkładając oryginał gwarancji bankowej.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(2)

Maria Wiśniewska

Dyrektor

Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Lubanie
Lubanie 28A, 87-732 Lubanie



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku**

PZ.5268.1.15.2025.2.KB

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 26-16.7244.5.2024
z dn.: 10 września 2026r. (3)

Włocławek, dn. 28.10.2025 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 10.09.2026r. 41-2
Stwierdzam zgodność z oryginałem

z up. Marszałka Województwa
Marta Wiśniewska (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2024 r., poz. 572 zm.*), w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (*j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.*), oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312*), w związku z wnioskiem Pana Marcina Gronowskiego – członka zarządu Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. z dnia 28.10.2025 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 28.10.2025 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów dla Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie, gm. Lubanie działka nr 70/5 przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryka Baranowskiego nr upr. 436/2001

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
zawartych w operacie przeciwpożarowym

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.*) postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski

1. Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
- 2 a/a – 1 egz.

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 96-16.7244.5.2024

z dn.: 10 października 2026 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu

Toruń, dnia 10.05.2016 r. 2.1-20

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa

(2)

Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

**Operat przeciwpożarowy
obiektów i terenu firmy**

**Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Działka 70/5**

Opracował:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Henryk Baranowski Nr upr. 436/2001

KOMISJA REJESTRACJI
PAŃSTWA POLSKIEGO
woj. kujawsko-pomorskie
02

Włocławek, październik 2025 r.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Działka nr 70/5

TEMAT OPRACOWANIA:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

WNIOSKODAWCA:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Działka nr 70/5

ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA

Marszałek Województwa

OBIEKT:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Działka 70/5

MC 17-12-2023
PAŃSTW. REJ. SĄDOWY
W SĄD. REJ. SĄDOWY
woj. kujawsko-pomorskie
02

Spis treści

Wstęp	4
Cel opracowania	6
Podstawa opracowania	6
Przedmiot i zakres opracowania	7
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
II. Zagrożenie wybuchem	12
III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.	12
III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	12
III.2. Drogi pożarowe.	13
III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy	13
Podsumowanie	14
IV. Informacje dodatkowe	15
V. Warunki i ograniczenia	16
Załączniki do niniejszego operatu:	16

KOMENDA MIEJSCOWA
PAŃSTWA POLSKIEGO
W OLSZTYNIE
Woj. Mazowieckie
02

Wstęp

Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025, poz. 188 ze zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Ponadto zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu osoby te zobowiązane są zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez:

- 1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Działka nr 70/5

- 3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
- 4) przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 5) ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002 r., poz. 1225 ze zm.) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Kancelaria
PAŃSTWA
Woj. kujawsko-pomorskie
02

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647).

Opracowanie niniejszego operatu przeciwpożarowego ma na celu załączenie go (jako jeden z załączników) do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647) wraz z postanowieniem o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. uzgodnieniem operatu przeciwpożarowego w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Podstawa opracowania

- I. Przepisy, w tym o odpadach, o ochronie środowiska oraz o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647).
 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025, poz. 188 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Instytut Główny
Państwowej Straży Pożarnej
Woj. kujawsko-pomorskiej
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Działka nr 70/5

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).
11. PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- II. Ustalenia oraz informacje zebrane przez autora od Zleceniodawcy - wizja lokalna, oględziny obiektu, inne przedstawione dokumenty.

Przedmiot i zakres opracowania

Zatwierdzenie
Pracowni Technicznej
Woj. Lubuskie
02

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla miejsca magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) określa się warunki ochrony przeciwpożarowej dla firmy Z.G.K. GRONEKO.

Z.G.K GRONEKO istnieje od 2003 roku, z siedzibą w Mikorzynie, położonej w gminie Lubanie, w województwie kujawsko-pomorskim. Założycielami firmy są bracia, panowie Marcin i Mikołaj Gronowscy.

W początkowym okresie zakład zajmował się tylko wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubanie oraz sąsiednich gmin. Z czasem zakład rozszerzał swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i w chwili obecnej zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, z największym naciskiem na usuwanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Od kilku lat zakład uczestniczy w ogólnopolskim programie usuwania azbestu. Współpracuje m.in z samorządami gminnymi oraz starostwami, firmami oraz prywatnymi przedsiębiorcami na terenie całego kraju.

1) Charakterystyczne parametry techniczne miejsc zbierania odpadów:

Miejsca magazynowania stałych odpadów palnych na terenie działki nr 70/5 Z.G.K. GRONEKO stanowią boksy o nr 2.1 i 2.2 o powierzchni odpowiednio 291 m² i 300 m². Natomiast w pozostałych boksach o nr od 2.3 do 2.7 magazynowane są odpady niepalne. Boksy przedstawione zostały w części graficznej operatu. Boksy są wykonane z klocków betonowych typu „Lego”. Podłoga na gruncie na podsypce z piaskowo-żwirowej, wykonana z płyt betonowych lub wylanego betonu.

PAŃSTWOWY URZĄD GOSPODARSTWA
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Działka nr 70/5

- bezpośrednio przy granicy działki 72/3 boksy od nr 2,3 do nr 2,6 z odpadami niepalnymi (od tej strony działka posiada ogrodzenie betonowe), oznaczonej ewidencyjnie jako teren leśny,
- bezpośrednio przy granicy działki 70/4 (działki należącej do właściciela firmy Z.G.K. GRONEKO) boksy nr 2.1 i 2.2 (od tej strony w miejscu połączenia boksów wykonana zostanie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego klocków betonowych o klasie odporności ogniowej REI 240 w sposób pokazany w **złączniku nr 1A**,
- bezpośrednio przy granicy działki 70/12 boksy nr 2,6 i 2,7 z odpadami niepalnymi (od tej strony działka posiada ogrodzenie betonowe),
- bezpośrednio przy granicy działki 70/9 boks nr 2,7 i droga dojazdowa (od tej strony działka posiada ogrodzenie betonowe).

Odległość miejsca magazynowania odpadów od granicy działki i obiektów zakładu zostały przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1**.

5) Kategoria zagrożenia ludzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania miejsce magazynowania odpadów na terenie firmy Z.G.K. GRONEKO - boksy magazynowe kwalifikuje się je do grupy produkcyjno-magazynowej „PM”.

6) Podział na strefy pożarowe.

Miejsce magazynowania odpadów palnych podzielono na dwie strefy pożarowe:

- SP1 (boks 2.1) - 291 m²,
- SP2 (boks 2.2) - 300 m².

NOTA O PRZEJĘCIU
PAŃSTWA I LUBUSZAN
WOJ. ŁÓDZKIE
woj. kujawsko-pomorskie
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Działka nr 70/5

Boksy te zostaną oddzielone od siebie i od strony sąsiedniej działki nr 70/4 oraz drogi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 240 wykonanymi z klocków betonowych w sposób pokazany w **Złączniku nr 1A**,

7) Urządzenia przeciwpożarowe

Miejsce magazynowania odpadów (boksy magazynowe) nie jest wyposażone i nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

8) Instalacje użytkowe

Miejsce magazynowania odpadów (boksy magazynowe) nie jest wyposażone w instalacje użytkowe, w tym instalację elektryczną.

II. Zagrożenie wybuchem

Na terenie miejsca magazynowania odpadów (boksów magazynowych) na działce nr 70/5 nie występuje zagrożenie wybuchem.

III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.

III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Na podstawie § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 296) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stref pożarowych z odpadami (o powierzchni do 500 m² i gęstości obciążenia

ogniowego powyżej 4000 MJ/m²) znajdujących się poza budynkami na terenie działki nr 70/5 wynosi 20 dm³/s jest zapewniona z przeciwpożarowego zbiornika wodnego o pojemności roboczej 301 m³ ze stanowiskiem czerpania wody do którego doprowadzono drogę pożarową.

Zbiornik przeciwpożarowy oznakowano zgodnie z PN-EN, obowiązującą w tym zakresie.

Lokalizacja zbiornika przeciwpożarowego została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1B**.

III.2. Drogi pożarowe.

Droga pożarowa dla miejsc magazynowania stałych odpadów palnych nie jest wymagana, natomiast jest wymagana do stanowiska czerpania wody przy zbiorniku przeciwpożarowym.

Drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna wspólna dla firmy Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. i obiektów gminnych połączona z drogą publiczną. Droga pożarowa ma szerokości 4 m i nośność 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej jest nie mniejszy niż 11 m.

Przebieg drogi pożarowej został przedstawiony na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1B**.

III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Miejsce magazynowania odpadów wyposażono w sprzęt gaśniczy (2 gaśnice proszkowe 6 kg ABC). Miejsca lokalizacji sprzętu oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą.

Do sprzętu gaśniczego zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

KONTROLA PRZECIWPOŻAROWA
PRACOWNIKI WYKONAJĄCY
W OJ. 10.10.2019
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Działka nr 70/5

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1A** do operatu.

Podsumowanie

W dniu sporządzenia operatu przeciwpożarowego przedmiot operatu spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z następującymi uwagami:

- 1) Należy zapewnić przejezdność dróg pożarowych i dojazdowych oraz nie zastawiać jej poprzez parkowanie pojazdów oraz składowanie innych materiałów i przedmiotów ograniczających dojazd do obiektów dla pojazdów ratowniczych.
- 2) Posiadać aktualne dokumenty (protokół) potwierdzające przeprowadzenie okresowego przeglądu zbiornika przeciwpożarowego.
- 3) Sprzęt gaśniczy powinien być zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
- 4) Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
- 5) Wysokość magazynowania odpadów musi być większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowania odpadów oraz są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowania odpadów.
- 6) Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkiem nie może przekraczać 4 m.
- 7) Maksymalna głębokość składowania nie może przekraczać 10 m oraz kończyć się 1 m przed końcem muru.

FACJON
Woj. kujawsko-pomorskie
02

- 8) Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami oraz ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi powinny:
- posiadać wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów,
 - być wysunięte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.

IV. Informacje dodatkowe

Ponadto należy mieć na uwadze, że zarząd przedmiotowego zakładu, zapewniając ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
- 2) Wyposażyć obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
- 3) Zapewnić konserwację gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
- 4) Zapewnić osobom przebywającym w obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
- 5) Przygotować obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
- 6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu.

V. Warunki i ograniczenia

- 1) Opracowanie może służyć tylko i wyłącznie do celu określonego w punkcie 1 niniejszego opracowania.
- 2) Opracowanie nie może być publikowane oraz powielane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie, bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- 3) Niniejsze opracowanie nie zastępuje innych opracowań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Załączniki do niniejszego operatu:

- Plany zagospodarowania terenu z lokalizacją miejsc magazynowania odpadów – załącznik nr 1 A i 1B.
- Wykaz odpadów - załącznik nr 2.

Jest to dokument
PŁATNY
W OBLASIE
Woj. kujawsko-pomorskie
02

Załącznik nr 1A

Legenda:

ściana REI 240


Granica działki 70/5

SP1 strefa pożarowa nr 1, boks 2.2

SP2 strefa pożarowa nr 2, boks 2.1


dojazd

gaśnica 6kg ABC

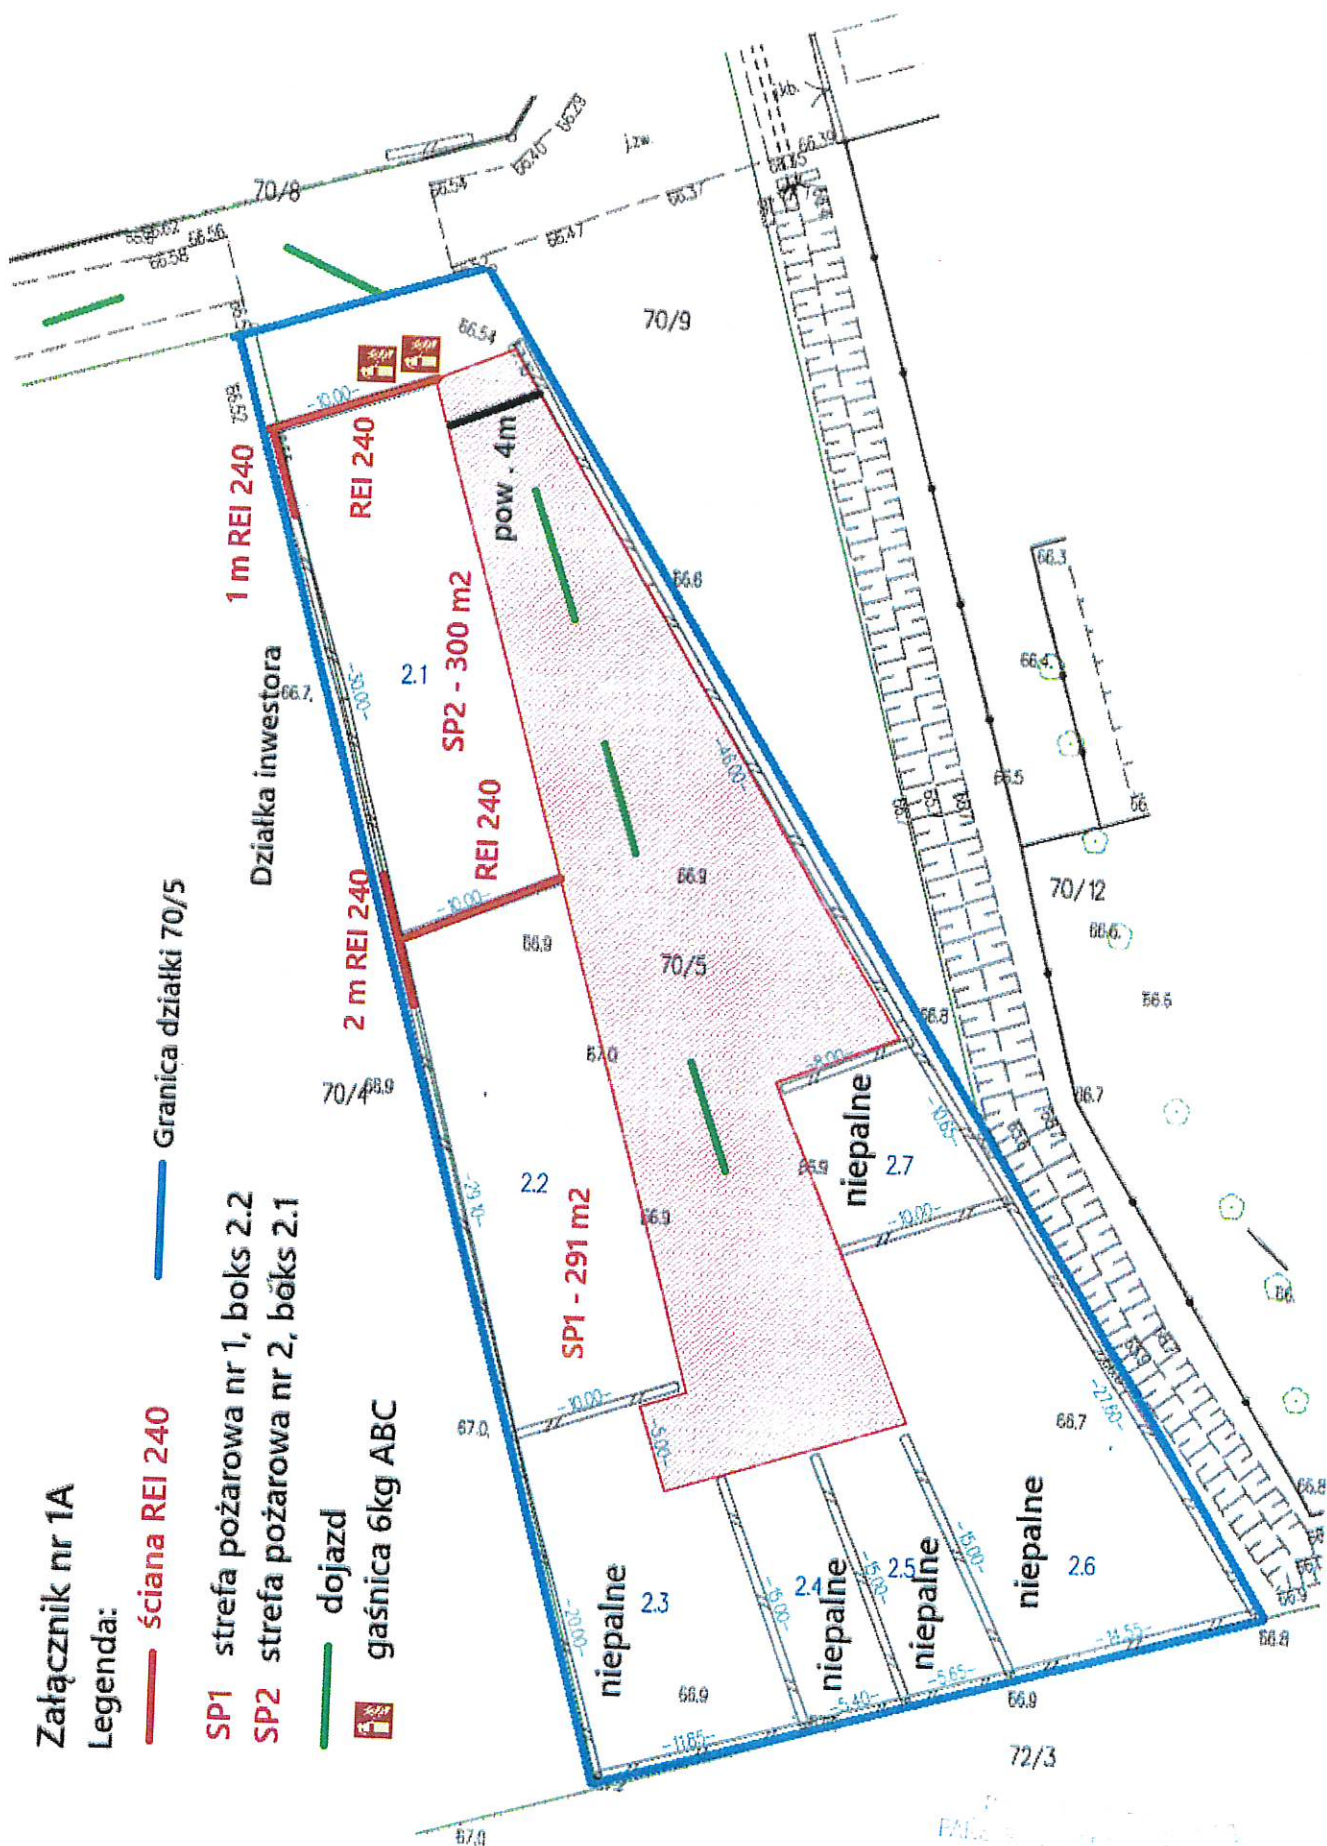

PAŁA...
Woj. ...
02

Załącznik nr 1B

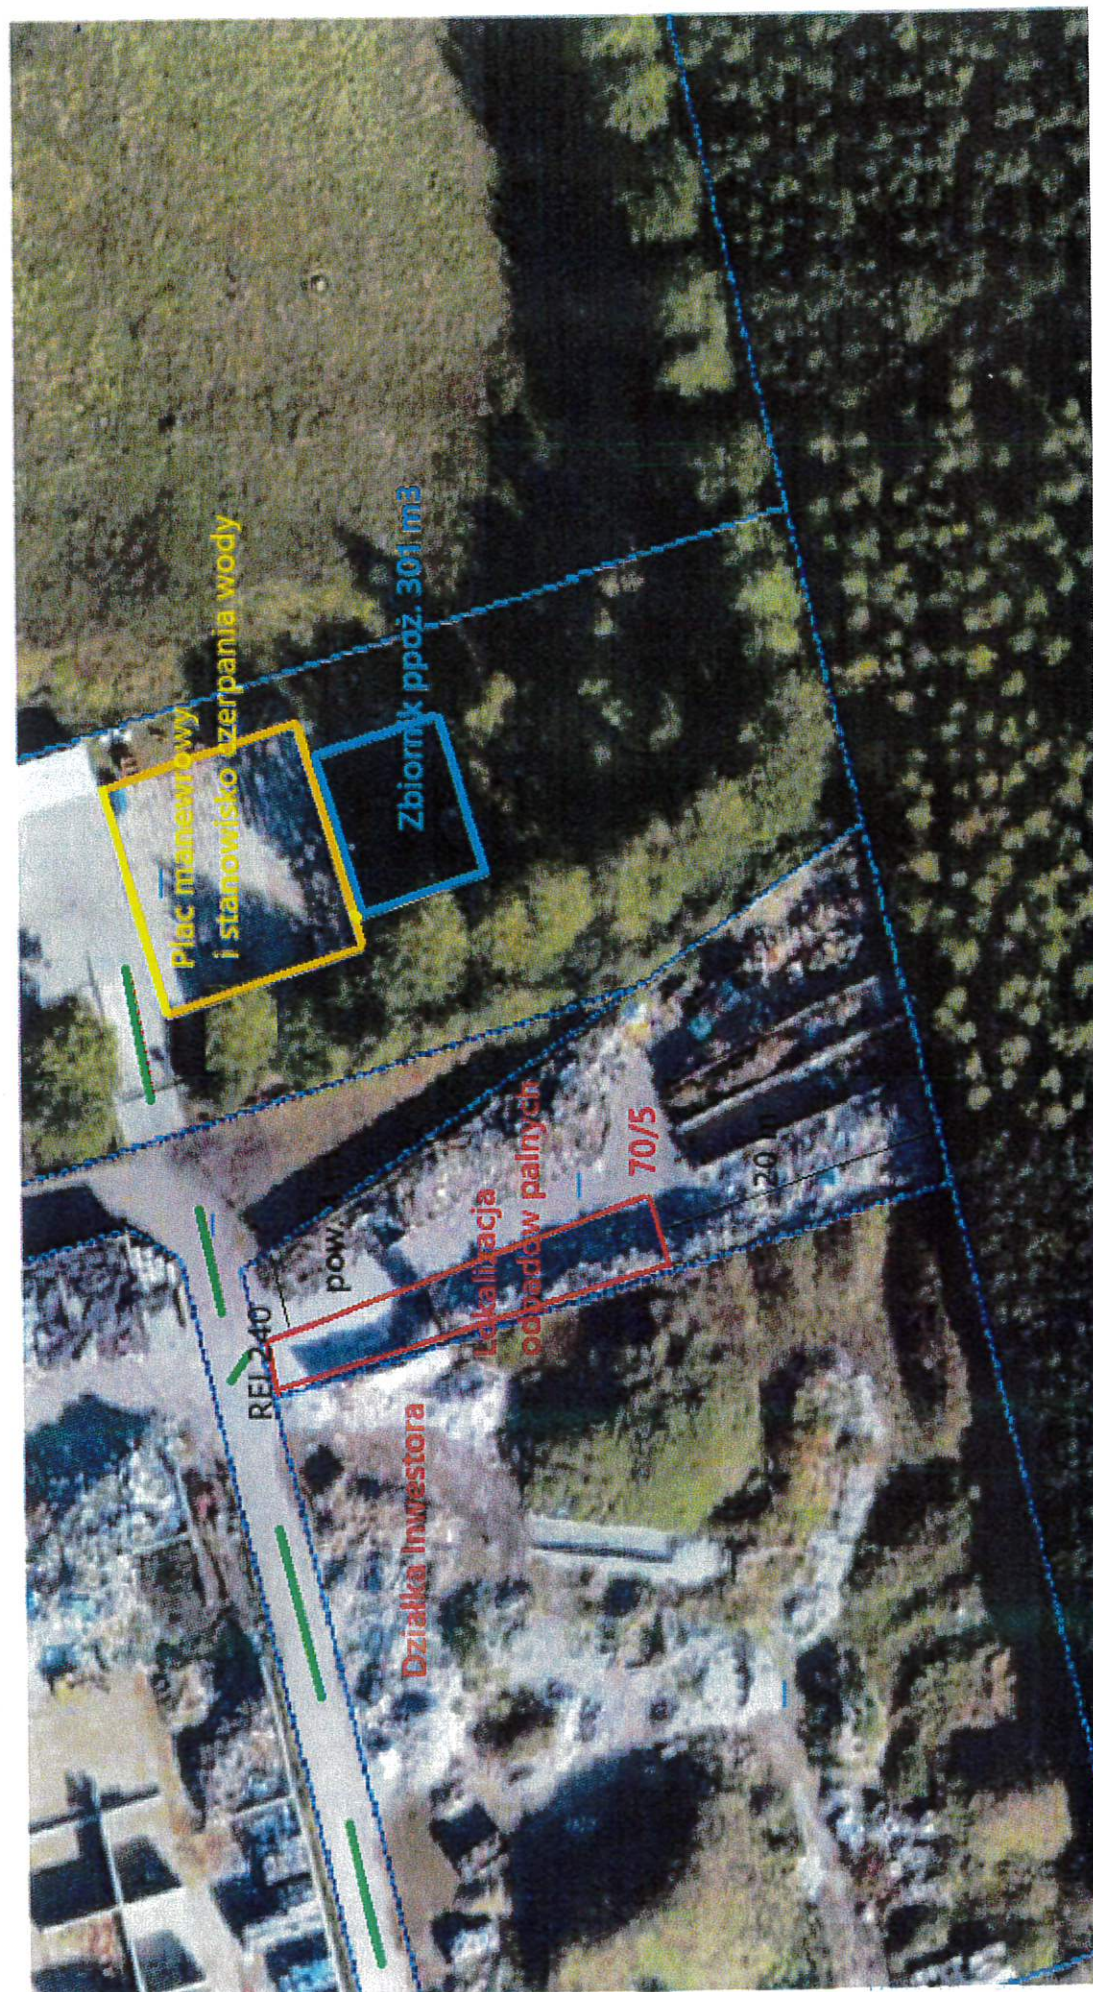

Legenda:

- Droga pożarowa
- Granica działki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
2	17 01 82	Inne niewymienione odpady	480
3	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	480
Razem nie więcej niż:			480

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
2	17 01 82	Inne niewymienione odpady	466
3	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	466
Razem nie więcej niż:			466

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 024
2	17 01 02	Gruz ceglany	739
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	739
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	910
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 024
6	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	569
7	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	125
8	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	1 024
Razem nie więcej niż:			1 024

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	467
2	17 01 02	Gruz ceglany	337
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	337
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	415
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	467
6	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	259
7	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	57
8	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	467
Razem nie więcej niż:			467

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	488
2	17 01 02	Gruz ceglany	353
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	353
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	434
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	488
6	19 12 09	Minerały (np. kamienie i piasek)	271
7	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	60
8	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	488
Razem nie więcej niż:			488

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

70/5 - 2.5

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	900
Razem nie więcej niż:			900

70/5 - 2.6

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	10 12 03	Cząstki i pyły	174
2	10 12 06	Zużyte formy	170
Razem nie więcej niż:			174

70/5 - 2.7

70/5 - 2.7

X

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

PA

STRA
POŻARNEJ
WŁOCŁAWSKIE



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku**

PZ.5260.4.6.11.2023.2.KB

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 56-16.7244.5.2024

z dn.: 10 grudnia 2023 r.

Włocławek, dn. 18.12.2023 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 10.09.2016 r.
Załącznik do decyzji nr 12/2016
Marta Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 zm.), w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Marcina Gronowskiego – członka zarządu Ż.G.K GRONEKO Sp. z o.o. z dnia 07.12.2023 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 08.12.2023 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów dla Ż.G.K GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie, gm. Lubanie działka nr 70/6 przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Dariusza Nędzusiaka nr upr. 667/2017 oraz specjalistę DS. P.POŻ.

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
zawartych w operacie przeciwpożarowym
pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań tj.:

-wykonania wszystkich zaleceń „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej sortowni i terenu do magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych w Mikorzynie,

gm. Lubanie” opracowanej w lipcu 2023 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Dariusza Nędzusiaka nr upr. 667/2017, oraz wszystkich zaleceń postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Włocławku nr WPZ.52840.374.2023.2.SS z dnia 07.09.2023 r.

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.*) postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.*), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.*), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

z up.
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janikowski
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

1. Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
- 2 a/a – 1 egz.

Groneko

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 66-TC.7244.5.2024
z dn.: 10 listopada 2026r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 10.09.2026r. 8.1-24
Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
Maria Wiśniewska (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Operat przeciwpożarowy
obiektów i terenu firmy
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Działka nr 70/6

Opracował:

Specjalista ds. Spraw Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
M. Lewandowski
Załącznik nr 1 do upr. 667/2017

SPECJALISTA D/S P.POŻ.
M. Lewandowski
Marek Lewandowski

PAŃSTWO
woj. kujawsko-pomorskie
02

Włocławek, listopad 2023 r.

TEMAT OPRACOWANIA:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.)

WNIOSKODAWCA:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie

ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA

Marszałek Województwa

OBIEKT:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Spis treści

Wstęp.....	4
Cel opracowania	6
Podstawa opracowania	6
Przedmiot i zakres opracowania	8
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej	9
II. Zagrożenie wybuchem.....	16
III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.....	17
III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....	17
III.2. Drogi pożarowe.....	18
III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy	18
Podsumowanie	19
IV. Informacje dodatkowe.....	21
V. Warunki i ograniczenia	22
Załączniki do niniejszego operatu:.....	22

Wstęp

Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.), instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Ponadto zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu osoby te zobowiązane są zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez:

- 1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
- 3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
- 4) przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

- 5) ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Opracowanie niniejszego operatu przeciwpożarowego ma na celu załączenie go (jako jeden z załączników) do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie, odpadów, na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) wraz z postanowieniem o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. uzgodnieniem operatu przeciwpożarowego w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Podstawa opracowania

- I. Przepisy, w tym o odpadach, o ochronie środowiska oraz o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).
 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).
 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).
 12. PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- II. Ustalenia oraz informacje zebrane przez autora od Zleceniodawcy - wizja lokalna, oględziny obiektu, inne przedstawione dokumenty, w tym „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej sortowni i terenu do magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych w Mikorzynie, gm. Lubanie”, opracowana w lipcu 2023 roku i postanowienie znak WPZ.52840.374.2023.2.SS z dn. 7.09.2023 r.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są obiekty przeznaczone do magazynowania i przetwarzania odpadów na terenie Z.G.K GRONEKO w Mikorzynie, w dalszej części opracowania określanym jako **Z.G.K GRONEKO**, zlokalizowanym w miejscowości Mikorzyn, gmina Lubanie na terenie działki oznaczonej numerem 70/6 do której Wnioskujący posiada tytuł prawny, zajmującej powierzchnię 0,7232 ha. ponadto działka 70/11 jest użytkowana przez inwestora na zasadzie dzierżawy od gminy (odpady w boksach są co najmniej 4 m od granicy tej działki).

Zakresem opracowania jest analiza stanu ochrony przeciwpożarowej zakładu tj. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów magazynowania odpadów. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) z uwzględnieniem zapisów zawartych „Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej sortowni i terenu do magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych w Mikorzynie, gm. Lubanie” i postanowieniu znak WPZ.52840.374.2023.2.SS z dn. 7.09.2023 r .

KOD DLA KRAJOWEJ
PAŃSTWOWEJ LISTY POŻARNEJ
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
02

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla miejsc magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) określa się warunki ochrony przeciwpożarowej firmy Z.G.K GRONEKO.

1) Charakterystyczne parametry techniczne miejsca magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych na terenie działki 70/6 Z.G.K stanowi hala sortownicza i boksy magazynowe.

- a) **hala sortownicza** to obiekt wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o konstrukcji stalowej, jednonawowej. Stopy i belki podwalinowe - żelbetowe, monolityczne. Dach dwuspadowy oparty na stalowych dźwigarach, pokryty blachą trapezową ocynkowaną. Pomieszczenia hali są przeznaczone na cele technologiczne z zainstalowaną linią do sortowania surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz na objętościowe zmniejszanie odpadów za pomocą prasy belującej. Do ścian budynku hali, dostawionych zostało pięć boksów magazynowych o konstrukcji żelbetowo-stalowej, część boksów z dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej, pokrytym blachą trapezową.

Dane o budynku:

- powierzchnia użytkowa: 1200 m²,
 - kubatura: 9120 m³,
 - wysokość budynku: do 8,77 m w kalenicy, 7,175 m przy okapie,
 - ilość kondygnacji nadziemnych: 1,
 - ilość kondygnacji podziemnych: 0.
- b) **boksy magazynowe** to obiekty o konstrukcji żelbetowej do wysokości ok. 3 m; wyżej konstrukcja stalowa. Ławy żelbetowo-monolityczne. Rdzenie słupów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych żelbetowo-monolityczne. Wypełnienie powierzchni ścian między słupami żelbetowymi blokami betonowymi.

- powierzchnia użytkowa pojedynczego boksu: od 43,86 do 200 m²,
- wysokość ścian żelbetowych (betonowych) maksymalnie do 4,20 m - co najmniej 1 m powyżej najwyższego poziomu składowania.

Warunki budowlano-instalacyjne:

a) hala sortownicza

- Fundamenty
Stopy fundamentowe żelbetowe, stal AIII, AO, wylewane z betonu B20 na warstwie 10 cm chudego betonu. Cokół stanowi żelbetowa belka podwalinowa z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
- Podłoga
Posadzka betonowa o grubości 20 cm z betonu B-22 na warstwie podbudowy z betonu B-10 grubości 12 cm na warstwie zagęszczonego piasku i warstwie poślizgowej z folii PE 2 mm x 2.
- Ściany zewnętrzne
Z blachy trapezowej T-35x188S o grubości 0,75 mm.
- Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne działowe wykonano w konstrukcji stalowej, obłożone z blachy trapezowej.
- Strop, podciągi, nadproża
Słupy główne, dźwigary dachowe stalowe wg projektu wykonawczego.
- Dach
Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową T-54 o grubości 0,70 mm.

b) boksy magazynowe

- Fundamenty
Ławy żelbetowo-monolityczne z betonu B-20 i stali A-III, A-O.
- Podłoga na gruncie
Podłoga na gruncie na podsypce piaskowo-żwirowej, wykonana z płyt betonowych i/lub z wylanego betonu.
- Ściany zewnętrzne, wewnętrzne

KONTROLA
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY OCHRONY
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Rdzenie słupów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych żelbetowo-monolityczne. Wypełnienie powierzchni ścian między słupami żelbetowymi blokami betonowymi klasy 15 o grubości 24 cm.

- **Dach**

Dach jednospadowy, kryty blachą trapezową.

Usytuowanie miejsca magazynowania odpadów zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym Załączniki nr 1.

2) Ilość osób przebywających na terenie obiektów

W hali sortowni praca odbywa się w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6⁰⁰ do 14⁰⁰ i od 14⁰⁰ do 22⁰⁰. Obsługę stanowi personel sortujący odpady w ilości 12 osób na zmianie. W boksach magazynowych może przebywać czasowo do 3 osób.

3) Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia została wyliczona na podstawie załącznika nr 2 do operatu stanowiącego wykaz kodów odpadów. W obliczeniach uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów palnych oraz przyjęto maksymalną masę odpadu palnego jaka może jednocześnie znajdować się w miejscu składowania.

Miejsce składowania – hala sortowni i boksy magazynowe

- hala sortowni – do 500 MJ/m²,
- boks nr 3.1 – powierzchnia do 200 m², tworzywa sztuczne, zmieszane odpady opakowaniowe - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu
 $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 200000 kg
 $Q_d = 43000 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.2 – powierzchnia 84,96 m², tworzywa sztuczne, papier, tektura, odrzut z sortowania - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu
 $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, dla papieru $Q = 16 \text{ MJ/kg}$ masa odpadu: tworzywa sztuczne 130000 kg, papier i tektura 30000 kg
 $Q_d = 71445,39 \text{ MJ/m}^2$,

KOMENDA MIASTOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

- boks nr 3.3 – powierzchnia 58,08 m², tworzywa sztuczne - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu: tworzywa sztuczne 100000 kg
 $Q_d = 74035,82 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.4 – powierzchnia 57,80 m², tworzywa sztuczne, opakowania z papieru i tektury - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, dla papieru $Q = 16 \text{ MJ/kg}$ masa odpadu: tworzywa sztuczne 100000 kg, papier i tektura 50000 kg
 $Q_d = 88235,30 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.5 – powierzchnia 87 m², materiały izolacyjne (np.: wełna mineralna, styropian, wata szklana, pianka montażowa) - odpady palne przyjęto około 66,6%, przyjęto ciepło spalania dla styropianu $Q = 40 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu: 100000 kg,
 $Q_d = 45977,02 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.6 – powierzchnia 87 m², odrzut z sortowania - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 300000 kg
 $Q_d = 148275,86 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.7 – powierzchnia 87 m², odrzut z sortowania - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu $Q = 43 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 300000 kg
 $Q_d = 148275,86 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.8 – powierzchnia 58 m², opakowania wielomateriałowe - odpady palne, przyjęto średnie ciepło spalania dla (papieru, tworzyw sztucznych, aluminium) $Q = 20 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 300000 kg
 $Q_d = 103448,28 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.9 – powierzchnia 60 m², szkło - odpady niepalne ciepło spalania $Q = 0 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 180000 kg
 $Q_d = 0 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.10 – powierzchnia 43,86 m², tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne (np.: wełna mineralna, styropian, wata szklana, pianka montażowa) - odpady palne przyjęto 37,5%, przyjęto ciepło spalania dla styropianu $Q = 40 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu: 60000 kg,
 $Q_d = 54719,56 \text{ MJ/m}^2$,

- boks nr 3.11 – powierzchnia 107,10 m², zmieszane - odpady palne przejęto 70%, przyjęto ciepło spalania dla papieru $Q = 16 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu: 70000 kg,
 $Q_d = 10457,52 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.12 – powierzchnia 107,10 m², szlamy ze zbiorników, bio, odpady z cementarzy - odpady palne, przyjęto ciepło spalania dla odpadów ulegających biodegradacji $Q = 4 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu: 150000 kg,
 $Q_d = 5602,24 \text{ MJ/m}^2$,
- boks nr 3.13 – powierzchnia 87,6 m², opakowania z metalu - odpady niepalne ciepło spalania $Q = 0 \text{ MJ/kg}$, masa odpadu 50000 kg
 $Q_d = 0 \text{ MJ/m}^2$.

4) Odległość od sąsiednich obiektów

Hala sortowni stanowiąca jedną strefę pożarową z palnymi odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m² ($\leq 1000 \text{ MJ/m}^2$) jest usytuowana w następujących odległościach:

- 3,5 m od granicy lasu od strony południowej, przy wymaganej odległości co najmniej 12 m zgodnie z § 271, ust. 8 rozporządzenia⁽⁹⁾,
- przylega ścianą bez otworów do boksów magazynowych po stronie wschodniej, zachodniej oraz północnej (nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i nr 3.5); żelbetowe i betonowe (błoczki typu lego) ściany boksów powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 240 – brak potwierdzenia,
- w odległości 18 m od boksów od nr 3.10 do nr 3.13.

Boksy magazynowe, stanowiące odrębne strefy pożarowe usytuowane w następujących odległościach:

- boks nr 3.1 w odległości 3,8 m od granicy lasu od strony południowej, przy wymaganej odległości co najmniej 20 m zgodnie z § 19, ust. 6 rozporządzenia; ponad 4 m od granicy działki budowlanej po stronie zachodniej ściana betonowa (błoczki typu Lego) powinna mieć klasę odporności ogniowej REI 240 – brak potwierdzenia,

KOMENDA GMINNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

5) Kategoria zagrożenia ludzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania miejsca magazynowania odpadów na terenie firmy Z.G.K GRONEKO halę sortowni i boks magazynowe kwalifikuje się do grupy produkcyjno-magazynowej „PM”.

6) Podział na strefy pożarowe

Hala sortowni stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni 1200 m². Każdy boks magazynowy stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni od 43,86 do 200 m².

Wielkość sekcji magazynowych do 400 m² oraz dopuszczalna wielkość strefy pożarowej z odpadami stałymi poza budynkiem do 2000 m² nie zostały przekroczone.

Zgodnie z § 19, ust. 6 rozporządzenia⁽¹¹⁾ rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie może przekroczyć 10 m (ściana boksu do 11 m), przy braku dostępu do sekcji od strony dwóch przeciwległych boków. Boksy nr 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 mają rozpiętość przekraczającą dopuszczalną wielkość 10 m.

7) Urządzenia przeciwpożarowe

W budynku hali sortowni i na terenie obiektu nie są wymagane stałe i półstałe urządzenia gaśnicze oraz nie jest wymagany system sygnalizacji pożaru. Obiekt wyposażono w:

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z § 181 rozporządzenia⁽⁹⁾ w obiekcie hali sortowni nie jest wymagane. Tym nie mniej ponadstandardowo obiekt hali sortowni został wyposażony w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu:
zgodnie z § 183 ust. 2 rozporządzenia⁽⁹⁾ obiekty, których kubatura przekracza 1000 m³ należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego.

Obiekt hali sortowni został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem sterującym przy wejściu.

- wewnętrzna sieć hydrantowa:

zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia⁽⁷⁾ hydranty 52 nie są wymagane w budynku z pomieszczeniami o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m².

Obiekt hali sortowni ponadstandardowo wyposażono w wewnętrzną sieć hydrantową z trzema hydrantami 52.

Boksy magazynowe nie zostały wyposażane w urządzenia przeciwpożarowe.

8) Instalacje użytkowe

Hala sortowni wyposażona jest w następujące instalacje, związane z ochroną przeciwpożarową:

- elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,
- odgromową,
- oświetleniową; awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wentylację mechaniczną,
- kanalizacyjną i wodną z wewnętrzną siecią hydrantową 52 z węzłem płaskoskładanym.

Boksy magazynowe nie zostały wyposażane w instalacje użytkowe.

II. Zagrożenie wybuchem

Na terenie Z.G.K GRONEKO wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem w miejscu składowania butli z gazem propan-butan - strefa 2 w odległości 1 m od kontenera ażurowego. Miejsce lokalizacji strefy zagrożenia wybuchem przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu - **Załącznik nr 1**.

III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.

III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.: zapewniają:

- dwa naziemne hydranty zewnętrzne DN 80, o wydajności 10 dm³/s przy poborze z jednego hydrantu,
- przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności roboczej 301 m³.

Lokalizacja hydrantów i zbiornika została przedstawiona na Planie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1.

Hydranty zewnętrzne i zbiornik przeciwpożarowy oznakowano zgodnie z PN-EN, obowiązującą w tym zakresie.

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla hali sortowni, zgodnie z tabelą nr 2 załącznika do rozporządzenia wynosi 10 dm³/s i jest zapewniona z opisanych wyżej źródeł.

Na podstawie § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 296) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla największych boksów magazynowych w zakładzie wynosi 20 dm³/s i jest zapewniona z opisanych wyżej źródeł.

III.2. Drogi pożarowe.

Na podstawie § 43 ust. 1 rozporządzenia(1) do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

- 1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m² i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m², lub
- 2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m² powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m², lub
- 3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m³, lub
- 4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

W analizowanej części zakładu, obejmującej sortownię oraz boksy (miejsce magazynowania) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. Natomiast do obiektu istnieje dojazd dla pojazdów ciężarowych drogą wewnętrzną wspólną dla sortowni i obiektów gminnych. Za bramą wjazdową sortowni, pomiędzy zachodnią granicą działki a kontenerem socjalnym jest plac manewrowy umożliwiający zawracanie. Przy tym placu jest zlokalizowany hydrant naziemny DN 80.

III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Miejsce magazynowania odpadów nie zostało wyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).

Miejsca lokalizacji sprzętu oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą.

Do sprzętu gaśniczego zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1** do operatu.

Podsumowanie

W związku z niespełnieniem wymagań techniczno-budowlanych inwestor zlecił opracowanie „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej sortowni i terenu do magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych w Mikorzynie, gm. Lubanie*”. Ekspertyz ta została opracowana w lipcu 2023 roku przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Dariusza Nędzusiaka. Po rozpatrzeniu ekspertyzy Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wydał postanowienie znak WPZ.52840.374.2023.2.SS z dn. 7.09.2023 r., w którym wyraził zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów § 16 ust. 1, pkt 2, § 12 pkt 2, § 19 ust 6 rozporządzenia o odpadach oraz § 271 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a mianowicie poprzez wdrożenie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, w postaci:

- 1) Zabezpieczenia oddzielania przeciwpożarowego boksów magazynowych odpadów palnych w postaci ścian oporowych z bloków typu „Lego” do klasy odporności ogniowej zbliżonej do REI 240 zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.
- 2) Zapewnienia utwardzonego dojścia do boksów oraz budynku od strony terenów leśnych (Ls) zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.
- 3) Wykonania obudowy z zadaszeniem, powyżej betonowej ściany oporowej, boksów zbliżonych do terenów leśnych zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.
- 4) Wykonania instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy oraz zapewnienia dla tej instalacji pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.
- 5) Zapewnienia monitoring CTV z możliwością całodobowego nadzoru terenu sortowni przez pracowników ochrony w pomieszczeniu portierni.
- 6) Zapewnienia stałego nadzoru składowiska i sortowni przez pracowników ochrony w portierni zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.
- 7) Wyposażenia miejsc składowania odpadów w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.
- 8) Wyposażenia hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego przy wjeździe na teren sortowni w szafkę ze sprzętem umożliwiającym budowę dwóch linii

gaśniczych zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy oraz przeszkolenia zakładu z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

- 9) Zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy boksami oraz budynkiem sortowni zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy.
- 10) Opracowania dla zakładu instrukcji technologiczno-ruchowej oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierających ustalenia ekspertyzy.
- 11) Opracowania procedury postępowania na wypadek pożaru w sortowni i przedstawienia jej Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
- 12) Wprowadzenia obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru, z możliwością udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadomienia o ćwiczeniach Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

Ponadto:

- 1) Wszelkie urządzenia i instalacje techniczne występujące na terenie **miejsca magazynowania odpadów** należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom.
W związku z powyższym należy zapewnić okresowe przeglądy potwierdzające sprawność instalacji.
Kontrole stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń i instalacji przemysłowych, określone w przepisach szczególnych.
- 2) Posiadać aktualne dokumenty (protokół) potwierdzające przeprowadzenie okresowego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.
- 3) Należy zapewnić przejezdnosć dróg pożarowych i dojazdowych oraz nie zastawiać jej poprzez parkowanie pojazdów oraz składowanie innych materiałów i przedmiotów ograniczających dojazd do obiektów dla pojazdów ratowniczych.

- 4) Sprzęt gaśniczy powinien być zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
- 5) Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.

IV. Informacje dodatkowe

Ponadto należy mieć na uwadze, że zarząd przedmiotowej firmy, zapewniając ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
- 2) Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
- 3) Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
- 4) Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
- 5) Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
- 6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu.

KRAJOWY REJEST
PAŃSTWA
woj. kujawsko-pomorskie
02

ZAŁĄCZNIKI

KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

PLAN ZAGOSPODAROW



NIA PRZESTRZENNEGO

KOMENDA MIASTOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

LEGENDA:



- PUNKT EWAKUACYJNY



- GAŚNICA



- KOC GAŚNICZY



- HYDRANT ZEWNĘTRZNY



- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM



- NASADY TŁOCZNE

ZBIORNIK
301 m³

PLAC
MANEWROWY

3D

Załącznik nr 2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	PRZEWIDYWANY SPOSÓB MAGAZYNOWANIA	NUMER BOKSU	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BOKSU (M2)	MAKSYMALNA MASA CHWIŁOWA
17 09 04	zniszczone budowlane	LUZEM	3.10	43,86	100
17 06 04	izolacyjne	LUZEM	3.5	87	150
			3.10	43,86	30
15 01 02	tworzywa sztuczne	LUZEM/W WORKACH BELKA	3.3	58,08	100
			3.4	57,8	100
			3.2	84,96	100
			3.1	200	100
			3.10	43,86	30
15 01 07	szkło	LUZEM/W WORKACH	3.9	60	140
15 01 06	zniszczone odpady opakowaniowe firmy	LUZEM	3.1	200	100
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	LUZEM/W WORKACH/BELKA	3.4	57,8	50
			3.2	84,96	30
15 12 12	ODRZUT Z SORTOWANIA	LUZEM/BELKA	3.6	87	300
			3.7	87	300
			3.2	84,96	30
15 01 04	opakowania z metalu	LUZEM-ŻELAZO LUZEM-ALUMINIUM	3.13	87,8	50
15 01 05	opakowania wielomateriałowe	LUZEM BELKA	3.8	58	300
17 02 02	szkło	LUZEM/W WORKACH	3.9	60	40
20 03 04	szkło ze zbiorników bezodpływowych	LUZEM	3.12	107,1	5
20 02 01	ble	LUZEM/WORKI	3.12	107,1	75
20 02 03	odpady z cementu	LUZEM	3.12	107,1	70
20 03 01	zniszczone	LUZEM/W WORKACH	3.11	107,1	100
20 01 01	papier i tektura		KONTENER		
20 01 02	szkło		KONTENER		
20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji		KONTENER		
20 01 11	tekstylia		KONTENER		
20 01 25	oleje i tłuszcze jadalne		KONTENER		
20 01 30	deteranty inne niż wymienione w 20 01 29		KONTENER		
20 01 34	baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33		KONTENER		
20 01 37	drewno zawierające substancje niebezpieczne		KONTENER		

20 01 38	drewno inne niż wymienione w 20 01 37		KONTENER		
20 01 39	tworzywa sztuczne		KONTENER		
20 01 40	metale		KONTENER		
20 01 41	odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)		KONTENER		
20 01 80	środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19		KONTENER		
20 02 02	gleba i ziemia, w tym kamienie		KONTENER		
20 03 02	odpady z targowisk		KONTENER		
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów		KONTENER		
20 03 06	odpady ze studzienek kanalizacyjnych		KONTENER		
20 03 99	odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach		KONTENER		



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku**

PZ.5268.1.16.2025.2.KB

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 56-TC.7244.5.2024
z dn.: 10 października 2026 (3)

Włocławek, dn. 29.10.2025 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 10.05.2026
Świadczy zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa 8.1-2
Maria Wiśniewska (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 zm.), w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312), w związku z wnioskiem Pana Marcina Gronowskiego – członka zarządu Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. z dnia 28.10.2025 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 28.10.2025 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów dla Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. w Mikorzynie, gm. Lubanie działka nr 70/8 przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryka Baranowskiego nr upr. 436/2001

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
zawartych w operacie przeciwpożarowym

pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań tj.:

- wykonania ścian oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy boksami magazynowymi zgodnie z treścią operatu przeciwpożarowego
- wykonanie kontenera z ciekłymi odpadami palnymi zgodnie z treścią operatu przeciwpożarowego

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.*) postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.*), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.*), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski

1. Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
- 2 a/a – 1 egz.

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 5615.7244.5.2024

z dn.: 10 września 2026r.

RZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

z up. Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

**Operat przeciwpożarowy
obiektów i terenu firmy**

**Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Działka 70/8**

Opracował:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Henryk Baranowski Nr upr. 436/2001

KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Włocławek, październik 2025 r.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
Działka nr 70/8

TEMAT OPRACOWANIA:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

WNIOSKODAWCA:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA

Marszałek Województwa

OBIEKT:

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

Działka 70/8

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWA STRAŻY POŻARNEJ
w/włocławku
woj. kujawsko-pomorskie
02

Spis treści

Wstęp.....	4
Cel opracowania	5
Podstawa opracowania	6
Przedmiot i zakres opracowania	7
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	8
II. Zagrożenie wybuchem	14
III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.	15
III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	15
III.2. Drogi pożarowe.	16
III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy	16
Podsumowanie	17
IV. Informacje dodatkowe.....	18
V. Warunki i ograniczenia.....	19
Załączniki do niniejszego operatu:.....	20

Wstęp

Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Ponadto zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu osoby te zobowiązane są zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez:

- 1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
Działka nr 70/8

- 3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
- 4) przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 5) ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
- 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).

Opracowanie niniejszego operatu przeciwpożarowego ma na celu załączenie go (jako jeden z załączników) do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) wraz z postanowieniem o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. uzgodnieniem operatu przeciwpożarowego w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

PAŃSTWOWA
STRAŻ POŻARNA
WŁOCŁAWEK
woj. kujawsko-pomorskie
02

Podstawa opracowania

- I. Przepisy, w tym o odpadach, o ochronie środowiska oraz o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647).
 2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 188).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).
 11. PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- II. Ustalenia oraz informacje zebrane przez autora od Zleceniodawcy - wizja lokalna, oględziny obiektu, inne przedstawione dokumenty.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest miejsca przeznaczone magazynowanie odpadów na terenie **Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8.**

Zakresem opracowania jest analiza stanu ochrony przeciwpożarowej tj. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc przeznaczonych na magazynowania odpadów. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563), uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla miejsc magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) określa się warunki ochrony przeciwpożarowej dla Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8.

1) Charakterystyczne parametry techniczne miejsc zbierania odpadów:

Miejsca magazynowania odpadów na terenie Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8 stanowią boksy z odpadami stałymi (w jednym z boksów ustawiono kontener na odpady niebezpieczne) oraz kontener z ciekłymi odpadami palnymi, przedstawione w części graficznej do opracowania. Boksy wykonane z klocków betonowych typu „Lego”. Podłoga na gruncie na podsypce pisakowo-żwirowej, wykonana z płyt betonowych lub wylanego betonu.

2) Ilość osób przebywających na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych

W miejscu magazynowania odpadów może przebywać czasowo do 10 osób.

3) Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego została wyliczona na podstawie mas stałych odpadów palnych określonych w załączniku nr 2 do operatu stanowiącego wykaz kodów odpadów. W celu dania możliwości dowolnego rozmieszczania odpadów w poszczególnych boksach (strefach) przyjęto, że w każdej strefie z odpadami palnymi gęstość obciążenia ogniowego zawierała się będzie w przedziale $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

W obliczeniach uwzględniono najwyższe parametry odpadów palnych oraz przyjęto maksymalną masę stałego odpadu palnego jaka może jednocześnie znajdować się w miejscu magazynowania.

Skróty używane poniżej:

- **SP** – strefa pożarowa z opadami
- **Sek.** – sekcja pożarowa z odpadami

a) **Strefa pożarowa SP1 – 365 m²**

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach *od 1.1. do 1.4* – 365 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.

$Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

b) **Strefa pożarowa SP2 – 362 m²**

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach *od 1.5. do 1.8* – 362 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.

$Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

c) **Strefa pożarowa SP3 – 436 m²**

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach *od 1.19 do 1.22* – 276,36 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.

$Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

d) **Strefa pożarowa SP4 – 436 m²**

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach *1.17, 1.18, 1.23, 1.24* – 276,36 m²,
- SP4 została podzielona na trzy sekcje magazynowe:
 - Sek. 1 – 72,38 m² – boks 1.18
 - Sek. 2 – 72,38 m² (magazynowanie opon max 60 m²) – boks 1.17
 - Sek. 3 – 131,60 m² – boksy 1.23 i 1.24

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
Działka nr 70/8

- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.
 $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

e) Strefa pożarowa SP5 – 436 m²

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach 1.16, 1.15, 1.25, 1.26 – 276,36 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.
 $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

f) Strefa pożarowa SP6 – 436 m²

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach 1.14, 1.27, 1.13, 1.12 – 272,65 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.
 $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

g) Strefa pożarowa SP7 - 85,54 m²

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksie 1.11 – 85,54 m²,
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.
 $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

h) Strefa pożarowa SP8 – boks z kontenerem zamkniętym – SP8 – 15 m²

- powierzchnia – 15 m² (odpady magazynowane w kontenerze o wymiarach 6 m x 2,5 m),
- odpady palne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.
 $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$.

i) Strefa pożarowa SP9 - 160,80 m²

- powierzchnia magazynowania odpadów w boksach 1.9, 1.10 – 160,80 m²,
- odpady niepalne zgodnie z załącznikiem nr 2 do operatu.

4) Odległość od sąsiednich obiektów

Miejsca magazynowania odpadów palnych są usytuowane w odległości:

- powyżej 20 m od obiektu na działce sąsiedniej (obiekt PM do 1000 MJ/m²),
- powyżej 20 m od obiektu na działce sąsiedniej (obiekt ZL),
- powyżej 20 m od obiektu na tej samej działce (obiekt PM do 1000 MJ/m²),
- powyżej 15 m kontener magazynowy z ciekłymi odpadami palnymi od obiektu ZL na tej samej działce, ponieważ rozwiązanie ograniczające rozlewisko posiadać będzie od strony budynku rozpiętość nie większą niż 10 m. Wewnątrz kontenera zapewnione będzie rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności netto nie mniejszej niż:
 - 10% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych lub
 - 110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornik przenośnego – w zależności od tego która z tych wartości jest większa.
- bory zbliżone do granicy działki od strony drogi gminnej posiadają ściany oddzielenia pożarowego REI 240 z bloczków typu LEGO.

Strefy pożarowe oraz sekcje z opadami palnymi stałymi oddzielone są za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego spełniających klasę odporności ogniowej REI 240 (Boksy zbudowane z klocków betonowych typu „Lego”. Posiadają wysokość (3,60 m) większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowania odpadów (2,60 m) oraz są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowania odpadów.

Maksymalna wysokość magazynowania odpadów nie przekracza 2,60 m.

Odległość miejsc magazynowania odpadów od granicy działki i innych obiektów została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym Załącznik nr 1.

5) Kategoria zagrożenia ludzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania miejsca magazynowania odpadów na terenie Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8 kwalifikują się do grupy produkcyjno-magazynowej „PM”.

6) Podział na strefy pożarowe.

Miejsca magazynowania odpadów podzielono na następujące strefy pożarowe i sekcje magazynowe z odpadami:

- SP1 - 365 m² - boksy od 1.1. do 1.4.
- SP2 - 362 m² - boksy od 1.5. do 1.8.
- SP3 - 436 m² - boksy od 1.19 do 1.22.
- SP4 - 436 m² - boksy: 1.17, 1.18, 1.23, 1.24:
 - Sek. 1 - 80 m² – boks 1.18
 - Sek. 2 - 72,38 m² (magazynowanie maksymalnie na 60 m²) – boks 1.17
 - Sek. 3 - 140 m² – bok 1.23 i 1.24,
- SP5 - 436 m² - boksy: 1.16, 1.15, 1.25, 1.26.
- SP6 - 433 m² - boksy: 1.14, 1.27, 1.13, 1.12.
- SP7 - 85,5 m² - boks 1.1.
- SP8 - 15 m² – kontener zamknięty.
- SP9 - 160,80 m² - boksy: 1.9, 1.10 – odpady niepalne.
- SP10 - 30 m² - kontener na ciekłe odpady palne.

Z informacji uzyskanych od właściciela zakładu w kontenerze będzie magazynowane maksymalnie 11 m³ ciekłych odpadów palnych. Deklarowana pojemność pojedynczego zbiornika 1000 l (1,0 m³), przyjęta gęstość objętościowa mieszanin odpadów (oleje, zasady, kwasy, detergenty) to 1,1 Mg/m³.

Ponadto według informacji uzyskanych od zlecniodawcy ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60 °C, odpadowe oleje gazowego napędowego lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75 °C, ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60 °C oraz odpadowy olej gazowy, olej napędowy i lekki olej opałowy o temperaturze zapłonu powyżej 75 °C magazynowane będą wspólnie.

Zgodnie z § 23 ust 3 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) ilość ciekłych odpadów palnych w kontenerze magazynowym cieczy palnych do 30 m³.

7) Urządzenia przeciwpożarowe

Miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych (kontener magazynowy cieczy palnych) należy wyposażać:

- w detektor oparów wyskalowany na 10% DGW, połączony z sygnalizatorem optyczno-akustycznym zlokalizowanym na zewnątrz kontenera,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (instalacja elektryczna będzie połączona z istniejącą instalacją w budynku ZL, więc wyłączenie prądu w kontenerze będzie realizowane przez uruchomienie istniejącego przeciwpożarowego wyłącznik prądu zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku ZL).

Na drzwiach kontenera należy umieścić informacje dotyczącą działania i lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- instalację uziemiającą.

Wyżej wymienione urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozostałe miejsca magazynowania odpadów nie są wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe.

8) Instalacje użytkowe

Miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych należy wyposażyć w:

- wentylację grawitacyjną (minimum 3 wymiany/godzinę). Otwór wywiewny w górnej części kontenera i otwory nawiewne z dwóch stron powyżej wanny przelewowej według opinii osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje branży sanitarnej,
- instalację elektryczną,

Pozostałe miejsca magazynowania odpadów nie są wyposażone w instalacje użytkowe, w tym instalację elektryczną.

II. Zagrożenie wybuchem

W miejscach magazynowania odpadów ciekłych występować będą strefy zagrożenia wybuchem - Strefa 2.

Strefy należy oznakować przy drzwiach wejściowych do kontenera oraz przy otworach wentylacyjnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w kontenerze ciekłych odpadów palnych przewidziano następujące działania:

- zapewnić aby pojemniki z tymi cieczami były szczelnie zamknięte,
- zapewnić rozwiązania ograniczające rozlewisko (wannę wychwytyjącą, nieckę lub inne szczelne rozwiązanie ograniczające rozlewisko, które w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej może pomieścić i utrzymać w warunkach pożarowych określoną objętość magazynowanych ciekłych odpadów palnych),
- zapewnić skuteczną wentylację grawitacyjną (min. 3 wymiany/godzinę),
- wyposażyć kontener w detektor oparów wyskalowany na 10% DGW, połączony z sygnalizatorem optyczno-akustycznym zlokalizowanym na zewnątrz kontenera (dwa detektory, centralka detekcji, sygnalizator optyczno-akustyczny) na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- uziemić kontener,
- wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wyposażeniem kontenera cieczy palnych należy sporządzić dokumentację i uzgodnić ją z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych, sprzęcie służącym do tych działań.

III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Na podstawie § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 296) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla najbardziej zagrożonej strefy pożarowej z opadami palnymi wynosi $20 \text{ dm}^3/\text{s}$. Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnią 2 hydranty nadziemne DN 80, o wydajności $10 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy poborze wody z jednego hydrantu, zlokalizowane: pierwszy w odległości do 75 m i drugi w odległości do 150 m od stref pożarowych z odpadami palnymi. Ponadto na sąsiedniej działce inwestora zlokalizowano zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 301 m^3 ze stanowiskiem czerpania wody oraz drogą pożarową do tego stanowiska.

Wyżej wymienione hydranty spełniają wymagania w zakresie wydajności i ciśnienia dynamicznego $10 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy poborze wody z jednego hydrantu.

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych oraz zbiornika ppoż. została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1A i 1B.**

III.2. Drogi pożarowe.

Droga pożarowa dla miejsc magazynowania stałych odpadów palnych nie jest wymagana, natomiast jest wymagana dla do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, a także do stanowiska czerpania wody przy zbiorniku przeciwpożarowym.

Drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna wspólna dla firmy Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. i obiektów gminnych połączona z drogą publiczną. Droga pożarowa ma szerokości 4 m i nośność 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej jest nie mniejszy niż 11 m.

Ponadto dojazd pożarowy do każdej ze stref pożarowych z odpadami palnymi jest możliwy poprzez drogę wewnętrzną.

Sposób doprowadzenia drogi pożarowej zostanie uzgodniony z komendantem miejskim PSP, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Uzgodnienie, o których mowa w ust. 4b pkt 1 w drodze postanowienia komendanta miejskiego PSP.

Przebieg drogi pożarowej został przedstawiony na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1B**.

III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Miejsce magazynowania odpadów wyposażono w sprzęt gaśniczy. Miejsca lokalizacji sprzętu oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą. Ponadto miejsce magazynowania odpadów palnych wyposażono w punkt ze sprzętem gaśniczym:

- 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B,
- 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda,

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
Działka nr 70/8

-
- 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.

Do sprzętu gaśniczego zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1A**.

Podsumowanie

W dniu sporządzenia operatu przeciwpożarowego przedmiot operatu spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z następującymi uwagami:

- 1) Wszelkie urządzenia i instalacje techniczne występujące na terenie miejsc magazynowania odpadów należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom.
W związku z powyższym należy zapewnić okresowe przeglądy potwierdzające sprawność instalacji.
Kontrole stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń i instalacji przemysłowych, określone w przepisach szczególnych.
- 2) Posiadać aktualne dokumenty (protokół) potwierdzające przeprowadzenie okresowego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz zbiornika przeciwpożarowego.
- 3) Należy zapewnić przejezdność dróg pożarowych i dojazdowych oraz nie zastawiać jej poprzez parkowanie pojazdów oraz składowanie innych materiałów i przedmiotów ograniczających dojazd do obiektów dla pojazdów ratowniczych.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w m. GOSZAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19 87-732 Lubanie

Działka nr 70/8

- 4) Sprzęt gaśniczy powinien być zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
- 5) Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
- 6) Wysokość magazynowania odpadów musi być większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowania odpadów oraz są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowania odpadów
- 7) Maksymalna głębokość składowania nie może przekraczać 10 m oraz kończyć się 1 m przed końcem muru.

IV. Informacje dodatkowe

Ponadto należy mieć na uwadze, że zarząd przedmiotowego zakładu, zapewniając ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 - 2) Wyposażyć obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 - 3) Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
 - 4) Zapewnić osobom przebywającym w obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
 - 5) Przygotować obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
 - 6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu.
12. Na podstawie § 39 ust 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
Działka nr 70/8

przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) dla **Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8** stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Treść instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zaktualizować w zakresie tematyki związanej z odpadami.

13. Na podstawie § 39 ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) z uwagi na występowanie strefy zagrożenia wybuchem w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych w Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, działka 70/8 przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru.

O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru należy powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń.

V. Warunki i ograniczenia

- 1) Opracowanie może służyć tylko i wyłącznie do celu określonego w punkcie 1 niniejszego opracowania.
- 2) Opracowanie nie może być publikowane oraz powielane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie, bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- 3) Niniejsze opracowanie nie zastępuje innych opracowań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WŁOCŁAWEK
woj. kujawsko-pomorskie
02

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.

Mikorzyn 19 87-732 Lubanie

Działka nr 70/8

Załączniki do niniejszego operatu:

- Plany zagospodarowania terenu z lokalizacją miejsc magazynowania odpadów
– załącznik nr 1A i 1B.
- Wykaz odpadów z kodami - załącznik nr 2.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
60-010 OLCZYŃKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Załącznik nr 1A

Legenda:

- Ściana REI240
- SP -strefa pożarowa
- Sek -sekcja pożarowa
- Zasięg strefy pożarowej
- G - gaśnica ABC 6kg
- P - punkt ze sprzętem gaśniczym

Uwaga: Sek. 2 - boks o powierzchni 72,38 m², natomiast magazynowanie materiałów palnych ma być wyznaczone i magazynowane na 60m².



Uwaga: Ściany oddzielenia przeciwpożarowego posiadają wysokość (3,60 m) większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowania (2,60 m) oraz są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowania odpadów. Ponadto głębokość magazynowania nie przekracza 10 m.

[illegible]

— Droga pożarowa

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w MŁOGAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Załącznik nr 2.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	44
2	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	55
Razem nie więcej niż:			55

70/8 - 1.1

70/8 - 1.1

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119
9	19 12 01	Papier i tektura	36
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95
11	20 01 01	Papier i tektura	47
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95
Razem nie więcej niż:			119

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

70/8 - 1.2

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119
9	19 12 01	Papier i tektura	36
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95
11	20 01 01	Papier i tektura	47
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

70/8 - 1.3

Razem nie więcej niż:

119

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119
9	19 12 01	Papier i tektura	36
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95
11	20 01 01	Papier i tektura	47
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95
Razem nie więcej niż:			119

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

70/8 - 1.4

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119
9	19 12 01	Papier i tektura	36
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95
11	20 01 01	Papier i tektura	47
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95
Razem nie więcej niż:			119

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

70/8 - 1.5

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95

70/8 - 1.6

KOŃCZĄCY
PAŃSTWO
woj. kujawsko-pomorskie
02

2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119	70/8 - 1.6
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59	70/8 - 1.6
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59	70/8 - 1.6
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59	70/8 - 1.6
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95	70/8 - 1.6
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19	70/8 - 1.6
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119	70/8 - 1.6
9	19 12 01	Papier i tektura	36	70/8 - 1.6
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95	70/8 - 1.6
11	20 01 01	Papier i tektura	47	70/8 - 1.6
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59	70/8 - 1.6
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95	70/8 - 1.6
Razem nie więcej niż:			119	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	95	70/8 - 1.7
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	119	70/8 - 1.7
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59	70/8 - 1.7
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	59	70/8 - 1.7
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	59	70/8 - 1.7
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	95	70/8 - 1.7
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	19	70/8 - 1.7
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	119	70/8 - 1.7
9	19 12 01	Papier i tektura	36	70/8 - 1.7
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	95	70/8 - 1.7
11	20 01 01	Papier i tektura	47	70/8 - 1.7
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	59	70/8 - 1.7
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	95	70/8 - 1.7
Razem nie więcej niż:			119	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	92	70/8 - 1.8
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	115	70/8 - 1.8
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	57	70/8 - 1.8
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	57	70/8 - 1.8
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	57	70/8 - 1.8
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	92	70/8 - 1.8
7	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	18	70/8 - 1.8

8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	115	70/8 - 1.8
9	19 12 01	Papier i tektura	34	70/8 - 1.8
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	92	70/8 - 1.8
11	20 01 01	Papier i tektura	46	70/8 - 1.8
12	20 01 39	Tworzywa sztuczne	57	70/8 - 1.8
13	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	92	70/8 - 1.8
Razem nie więcej niż:			115	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	15 01 07	Opakowania ze szkła	148
2	17 02 02	Szkło	185
3	19 12 05	Szkło	185
4	20 01 02	Szkło	173
Razem nie więcej niż:			185

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	12 01 13	Odpady spawalnicze	188
2	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	137
3	15 01 04	Opakowania z metali	48
4	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	137
5	17 04 02	Aluminium	137
6	17 04 03	Ołów	137
7	17 04 04	Cynk	137
8	17 04 05	Żelazo i stal	137
9	17 04 06	Cyna	137
10	17 04 07	Mieszaniny metali	137
11	19 12 02	Metale żelazne	137
12	19 12 03	Metale nieżelazne	120
13	20 01 40	Metale	103
Razem nie więcej niż:			188

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	111
Razem nie więcej niż:			111

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	87	70/8 - 1.12
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	109	70/8 - 1.12
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	55	70/8 - 1.12
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	55	70/8 - 1.12
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	55	70/8 - 1.12
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	87	70/8 - 1.12
7	19 12 01	Papier i tektura	33	70/8 - 1.12
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	87	70/8 - 1.12
9	20 01 01	Papier i tektura	44	70/8 - 1.12
10	20 01 39	Tworzywa sztuczne	55	70/8 - 1.12
Razem nie więcej niż:			109	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	72	70/8 - 1.13
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	90	70/8 - 1.13
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	45	70/8 - 1.13
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	45	70/8 - 1.13
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	45	70/8 - 1.13
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	72	70/8 - 1.13
7	19 12 01	Papier i tektura	27	70/8 - 1.13
8	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	72	70/8 - 1.13
9	20 01 01	Papier i tektura	36	70/8 - 1.13
10	20 01 39	Tworzywa sztuczne	45	70/8 - 1.13
Razem nie więcej niż:			90	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	28	70/8 - 1.14
2	15 01 03	Opakowania z drewna	94	70/8 - 1.14
3	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny	56	70/8 - 1.14
4	17 02 01	Drewno	94	70/8 - 1.14
5	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	15	70/8 - 1.14
6	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	94	70/8 - 1.14
7	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	94	70/8 - 1.14
8	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	19	70/8 - 1.14
Razem nie więcej niż:			94	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	28
2	15 01 03	Opakowania z drewna	94
3	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny	56
4	17 02 01	Drewno	94
5	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	15
6	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	94
7	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	94
8	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	19
Razem nie więcej niż:			94

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	28
2	15 01 03	Opakowania z drewna	94
3	17 02 01	Drewno	94
4	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	15
5	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	94
6	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	94
7	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	19
Razem nie więcej niż:			94

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	62
2	16 01 03	Zużyte opony	78
Razem nie więcej niż:			78

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	9
2	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	151

Razem nie więcej niż:

151

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	9
2	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	151
Razem nie więcej niż:			151

70/8 - 1.19

70/8 - 1.19

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	9
2	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	151
Razem nie więcej niż:			151

70/8 - 1.20

70/8 - 1.20

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	51
2	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	17
3	19 12 08	Tekstylia	51
4	20 01 10	Odzież	17
5	20 01 11	Tekstylia	17
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	68
Razem nie więcej niż:			68

70/8 - 1.21

70/8 - 1.21

70/8 - 1.21

70/8 - 1.21

70/8 - 1.21

70/8 - 1.21

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	17
2	19 12 08	Tekstylia	51
3	20 01 10	Odzież	17
4	20 01 11	Tekstylia	17
5	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	68
Razem nie więcej niż:			68

70/8 - 1.22

70/8 - 1.22

70/8 - 1.22

70/8 - 1.22

70/8 - 1.22

X

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
W OJ. KUJAWSKO-POMORSKIEJ
02

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	51
2	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	14
3	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	86
Razem nie więcej niż:			86

70/8 - 1.23

70/8 - 1.23

70/8 - 1.23

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	68
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	86
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	43
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	43
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	43
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	68
7	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	51
8	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	14
9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	86
10	19 12 01	Papier i tektura	26
11	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	68
12	20 01 01	Papier i tektura	34
13	20 01 39	Tworzywa sztuczne	43
14	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	68
Razem nie więcej niż:			86

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

70/8 - 1.24

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	68
2	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	86
3	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	43
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	43
5	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	43
6	17 02 03	Tworzywo sztuczne	68
7	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	51
8	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	14
9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	86
10	19 12 01	Papier i tektura	26

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

70/8 - 1.25

11	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	68	70/8 - 1.25
12	20 01 01	Papier i tektura	34	70/8 - 1.25
13	20 01 39	Tworzywa sztuczne	43	70/8 - 1.25
14	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	68	70/8 - 1.25
Razem nie więcej niż:			86	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	14	70/8 - 1.26
2	19 08 01	Skratki	120	70/8 - 1.26
3	19 08 02	Zawartość piaskowników	103	70/8 - 1.26
4	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	51	70/8 - 1.26
5	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	86	70/8 - 1.26
6	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	51	70/8 - 1.26
7	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	86	70/8 - 1.26
Razem nie więcej niż:			120	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	68	70/8 - 1.27
2	17 03 80	Odpadowa papa	137	70/8 - 1.27
3	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	14	70/8 - 1.27
4	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	86	70/8 - 1.27
Razem nie więcej niż:			137	

x

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	12	70/8 - kontener
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	12	70/8 - kontener
3	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	12	70/8 - kontener
4	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	30	70/8 - kontener
5	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	30	70/8 - kontener
6	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	30	70/8 - kontener
7	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	30	70/8 - kontener
8	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	12	70/8 - kontener
9	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	12	70/8 - kontener
10	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	12	70/8 - kontener

11	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	30	70/8 - kontener
12	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	30	70/8 - kontener
13	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	12	70/8 - kontener
14	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	12	70/8 - kontener
Razem nie więcej niż:			30	

X

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowana w tym samym czasie [Mg]	
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	4	70/8 - kontener
2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	10	70/8 - kontener
3	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieużyte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10	70/8 - kontener
4	20 01 13*	Rozpuszczalniki	5	70/8 - kontener
5	20 01 14*	Kwasy	8	70/8 - kontener
6	20 01 15*	Alkalia	8	70/8 - kontener
7	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	8	70/8 - kontener
8	20 01 19*	Środki ochrony roślin	8	70/8 - kontener
9	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	8	70/8 - kontener
10	20 01 26	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	8	70/8 - kontener
11	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	11	70/8 - kontener
12	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	11	70/8 - kontener
13	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	8	70/8 - kontener
14	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	8	70/8 - kontener
15	20 01 31*	Leki cytostatyczne i cytostaticzne	2	70/8 - kontener
16	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	2	70/8 - kontener
17	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	4	70/8 - kontener
18	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	8	70/8 - kontener
Razem nie więcej niż:			11	

X

KOMENDA MIEJ.
PAŃSTWOWEJ STRAŻY PO.
w WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorski
02