

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 31 lipca 2025 r.

ŚG-I-G.7244.51.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Michała Zbożnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą atervin Michał Zbożny, ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

- I. Udzielić Panu Michałowi Zbożnemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą atervin Michał Zbożny (NIP 8762329487), ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz, zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 502/7 i 503/2 obręb 0001 Nowe, w m. Nowe, gm. Nowe, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie**

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
10.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
11.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
12.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
13.	20 01 39	Tworzywa sztuczne

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów jest teren działek o nr ewid. 502/7 i 503/2 obręb 0001 Nowe, w m. Nowe, gm. Nowe, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny - prawo własności.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	- wydzielona część utwardzonego placu magazynowego - luzem w sposób uporządkowany, w big-bagach, zbelowanych kostkach, pojemnikach, koszach, workach, kartonach, kontenerach
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
10.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
11.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
12.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
13.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	22	3 200
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	22	3 200
3.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	22	3 200
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	22	3 200
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	22	3 200
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	22	3 200
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	22	3 200

Ep.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
8.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	22	3 200
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	22	3 200
10.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	22	3 200
11.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	22	3 200
12.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	22	3 200
13.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	22	3 200
ŁĄCZNIE			22	3 200

- II.5. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
wydzielone miejsce na placu magazynowym	70,56 (8,4 m x 8,4 m)	2,3	0,136	22

- II.6. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Tabela nr 5. Całkowita pojemność (Mg) miejsca magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
wydzielone miejsce na placu magazynowym	70,56 (8,4 m x 8,4 m)	2,3	0,136	22

- II.7. Opis metody lub metod zbierania odpadów**

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny. Stosowana metoda zbierania odpadów, będzie polegała na wstępnym sortowaniu odpadów, nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów, a także niepowodującym zmian klasyfikacji odpadów, ważeniu odpadów za pomocą wagi. Następnie odpady zostaną skierowane do wyznaczonego na placu magazynowym miejsca magazynowania odpadów.

Miejsce magazynowania odpadów będzie odpowiednio oznaczone kodem odpadu, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a także objęte wizyjnym systemem kontroli. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej opracowanego dla „Atervin” Michał Zbożny, ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz, wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu z dnia 29 listopada 2024 r., znak: PR.5268.16.2024.2.TS.

IV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2024 r. Pan Michał Zbożny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą atervin Michał Zbożny, ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 502/7 i 503/2 obręb 0001 Nowe, w m. Nowe, gm. Nowe, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 17 października 2024 r., 23 grudnia 2024 r., 23 czerwca 2025 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Michała Zbożnego oraz wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.51.2024 wystąpił do o Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o przeprowadzenie kontroli zakładu w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu przeciwpożarowego.

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2025 r., znak: PR.5268.3.2025.4.MW Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz z postanowieniem nr PR.5268.16.2024.2.TS z dnia 29 listopada 2024 r. uzgadniającym operat.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.9.2025.DZ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowił stwierdzić spełnianie

wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez atervin Michał Zbożny, ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz, w miejscu prowadzenia działalności, tj. na działkach o nr ewid. 502/7 i 503/2, obręb 0001 w miejscowości Nowe.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.51.2024, wystąpił do Burmistrza Nowego, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie. W związku z niewydaniem opinii przez Burmistrza Nowego zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.51.2024 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Strony i określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodną z propozycją Strony, jednocześnie postanowił utrzymać w mocy zabezpieczenie roszczeń w formie i kwocie, określonej w postanowieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.137.2020, ustanowione przez ww. Przedsiębiorcę w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem ŚG-I-G.7244.137.2020.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronom zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Stron, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Michał Schmidt
EKOTER Ochrona Środowiska
Michał Schmidt
ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz
- pełnomocnik Pana Michała Zbożnego - atervin Michał Zbożny
2. Pani Daria Zbożna
ul. Morcinka 8, 87-300 Grudziądz
3. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Księdza Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Nowego
Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe



1. up. Marszałka Województwa
Maria Winiarska (1)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: SG-I-G.7244.51.2024

z dn.: 31.07.2025r. (3)

RZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 31.07.2025r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem

[Signature]
Marszałek
Mariusz Środowski

OPERAT WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dla
„Atervin” Michał Zbożny
ul. Armii Krajowej 38
86-300 Grudziądz

LOKALIZACJA:

Ul. Nowa 27, 86-170 Nowe, działka Nr 501/2, 502/7 i 503/2, obręb 0001 Nowe, jednostka
ewid.: 041406_4 (Nowe - Miasto).

Opracował:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szum Nr upr. 520/2009

[Signature]

Grudziądz, czerwiec 2024 r.

SPIS TREŚCI:

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	3
2. PODSTAWY OPRACOWANIA	3
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.....	4
3.1. <i>Usytuowanie działki i obiektu</i>	4
3.2. <i>Opis działalności</i>	4
4. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU.	9
4.1. <i>Podstawowe parametry techniczne</i>	9
4.2. <i>Konstrukcja budynku</i>	9
4.3. <i>Wypożyczenie w instalacje</i>	9
4.4. <i>Odległość od budynków sąsiadujących</i>	10
4.5. <i>Parametry pożarowe występujących substancji palnych</i>	10
4.6. <i>Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego</i>	11
4.7. <i>Kategoria zagrożenia ludzi</i>	13
4.8. <i>Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych</i>	13
4.9. <i>Podział obiektu na strefy pożarowe</i>	14
4.10. <i>Warunki ewakuacji</i>	14
4.11. <i>Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych</i>	14
4.12. <i>Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie</i>	14
4.13. <i>Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie znakami</i>	14
4.14. <i>Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru</i>	15
4.15. <i>Drogi pożarowe</i>	15
PODSUMOWANIE.....	16
Załączniki	17



1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu i miejsca magazynowania odpadów w firmie „Atervin” Michał Zbożny, zlokalizowanej przy ul. Nowa 27, 86-170 Nowe, działka Nr 501/2, 502/7 i 503/2, obręb 0001 Nowe, jednostka ewid.: 041406_4 (Nowe - Miasto), powiat świecki.

Celem opracowania jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej biernej i czynnej dla analizowanego budynku i terenu, które to warunki zgodnie z obowiązującym prawem należy uzgodnić z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Uzgodnienie, o którym mowa powyżej następuje w drodze postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
- 2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
- 3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

2. Podstawy opracowania

1. Operat opracowano na podstawie: art 42 ust.4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023.1587 t.j.).
2. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024.275 t.j.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. .2022.1225 t.j.). – dalej zwane „warunkami technicznymi”.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). – dalej zwane „przepisami przeciwpożarowymi”.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U.2020.296).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

3. Ogólna charakterystyka budynku

3.1. Usytuowanie działki i obiektu

Działalność realizowana jest w Nowem przy ul. Nowej 27, na działkach (o powierzchni około 8237 m²) Nr 501/2, 502/7 i 503/2, obręb 0001 Nowe, jednostka ewid.: 041406_4 (Nowe - Miasto), powiat świecki. Obiekt na którym prowadzona jest działalność składa się z:

- budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną,
- placów magazynowych.

Budynek swoją południową ścianą jest zbliżony do granicy działki na odległość od 3,2 m do 4,3 m. Ściana zbliżenia posiada okna, więc odległość od granicy działki nie jest zgodna z § 12 „warunków technicznych”. Jednak sąsiednia działka nie jest zabudowana, więc posadowienie ewentualnego budynku na tej działce może spełniać wymagania § 271 „warunków technicznych” w zakresie odległości między budynkami.

Zagrożenia pożarowego budynku oraz placów składowych przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji i wizji lokalnej na terenie Firmy.

Działka posiada powierzchnię częściowo utwardzoną.

3.2. Opis działalności

Przedmiotem działalności firmy „Atervin” Michał Zbożny, zlokalizowanej przy ul. Nowa 27, 86-170 Nowe, jest zbieranie i mechaniczne przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. Praca na terenie zakładu realizowana jest dwu lub trzymianowo w godzinach od 6:00 do 14:00 przez maks. 5 osób, w godzinach od 14:00 do 22:00 przez maks. 5 osób i w godzinach od 22:00 do 6:00 przez maks. 5 osób i przez 4 osoby administracji (w tym właściciel firmy) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Obecnie firma jest wyspecjalizowana w odzysku materiałów z odpadów powstających w procesach recyklingu (w głównej mierze tworzyw sztucznych i aluminium).

Zebrane odpady poddawane są rozdrabnianiu, segregowaniu i czasowym ich magazynowaniu celem przygotowania do transportu do miejsc dalszego ich wykorzystania.

- Odpady są zbierane w sposób selektywny.
- Odpady, w zależności od ich rodzaju magazynowane są w sposób wskazany w zezwoleniu.

- Zbieranie odpadów odbywa się w wyznaczonych miejscach na placu magazynowym i częściowo w budynku produkcyjno-magazynowym (tylko w ramach danego cyklu produkcyjnego).
- Odpady po wytworzeniu ilości odpowiedniej do transportu są przekazywane uprawnionym podmiotom.

Sposoby gospodarowania zebranymi odpadami:

1. przyjmowanie odpadów do przetworzenia - dostarczenie do hali, za pomocą wózka widłowego i bigbaga, mieszanki odpadu. Zawartość wysypywana jest na podajnik ślimakowy;
2. wstępne sortowanie – tworzywa sztuczne podlegają sortowaniu na poszczególne gatunki i kolory; usuwane są grubsze zanieczyszczenia (drewno, metal, papier, szkło itp.);
3. mielenie – mielenie tworzyw i metali za pomocą specjalistycznych urządzeń: kruszarek lub młynów rotujących, do których odpady podawane są za pomocą taśmociągu;
4. ponowne sortowanie tworzyw sztucznych lub metali;
5. mycie na linii flotująco-myjącej, gdzie podawane są za pomocą taśmociągu;
6. suszenie w wirówce;
7. separacja na separatorze wiropędowym i wstęgowym, do których podawane są za pomocą taśmociągu lub ewentualne prasowanie – *w zależności od rodzaju tworzyw, jakie poddawane są przetworzeniu, są one umieszczane w bigbagach lub na paletach, a następnie kierowane do magazynu lub do klienta.*

Docelowy sposób i miejsce magazynowania odpadów zbieranych, które uwzględnione będą w zmienionym zezwoleniu na zbieranie odpadów przedstawia poniższa tabela:

<i>Kod odpadu</i>	<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Sposób i miejsce magazynowania</i>
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	
07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
07 02 99	Inne niewymienione odpady	
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	



12 01 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielona część utwardzonego placu magazynowego za halą, luzem w sposób uporządkowany, bigbagi, zbelowane, kostki, pojemniki, kosze, worki, kartony, towar na paletach
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
16 01 19	Tworzywa sztuczne	
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
17 02 03	Tworzywa sztuczne	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
20 01 39	Tworzywa sztuczne	

Docelowy sposób i miejsce magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia, które uwzględnione będą w zmienionym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów przedstawia poniższa tabela:

<i>Kod odpadu</i>	<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Sposób i miejsce magazynowania</i>
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Wydzielona część utwardzonego placu magazynowego przed halą lub za halą, luzem w sposób uporządkowany, bigbagi, zbelowane, kostki, pojemniki, kosze, worki, kartony, towar na paletach
07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
07 02 99	Inne niewymienione odpady	
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
12 01 99	Inne niewymienione odpady	
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
16 01 19	Tworzywa sztuczne	
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
17 02 03	Tworzywa sztuczne	

20 01 39	Tworzywa sztuczne	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
15 01 04	Opakowania z metali	
17 04 02	Aluminium	
19 12 03	Metale nieżelazne	

Docelowy sposób i miejsce magazynowania odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania, które uwzględnione będą w zmienionym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów przedstawia poniższa tabela:

<i>Kod odpadu</i>	<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Sposób i miejsce magazynowania</i>
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Wydzielona część utwardzonego placu magazynowego za halą, luzem w sposób uporządkowany, bigbaki, zbelowane, kostki, pojemniki, kosze, worki, kartony, towar na paletach
15 01 04	Opakowania z metali	
17 04 02	Aluminium	
19 12 01	Papier i tektura	
19 12 02	Metale żelazne	
19 12 03	Metale nieżelazne	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
19 12 05	Szkło	
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
19 12 08	Tekstylia	
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	



Teren zakładu został podzielony na trzy strefy ze stałymi odpadami.

Strefa pierwsza obejmuje część budynku oraz plac składowy, natomiast pozostałe strefy są wyznaczone na placach składowych.

Odpady magazynowane w budynku będą w odległości od przekrycia dachu większej niż 1,5 m zgodnie z §18 rozporządzenia [5].

Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkiem nie będzie przekraczać 4 m i będą poniżej jednego metra od wysokości ścian oddzielenia zgodnie z §16 i §18 rozporządzenia [5].

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające strefy pożarowe są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowych odpadów zgodnie z §16 rozporządzenia [5].

Sekcje z odpadami zostaną oznaczone liniami na powierzchni terenu, a w przypadku braku takiej możliwości – tablicami informacyjnymi zamontowanymi w sposób stały zgodnie z §14 rozporządzenia [5].

Strefy z odpadami wydzielone są ścianami oddzielenia pożarowego REI 240.

Rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca jej załadunku nie przekracza 10m ze względu na zapewnienie dostępności do sekcji z jednego boku zgodnie z §12 rozporządzenia [5]



4. Charakterystyka pożarowa budynku.

Na działkach o powierzchni 8237 m² i numerach ewidencyjnych nr 501/2, 502/7 i 503/2, w obrębie ew. nr 0001 (Nowe – Miasto), jednostka ewidencyjna 041406_4 (Nowe - Miasto), gmina Nowe, powiat świecki znajduje się jeden budynek:

- budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną.

Budynek po zmianie sposobu użytkowania został dostosowany do warunków ochrony przeciwpożarowej na mocy postanowienia kujawsko-Pomorskiego komendanta wojewódzkiego w związku z opracowaną ekspertyzą przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

4.1. Podstawowe parametry techniczne

Parametry techniczne budynku:

- 1) Ilość kondygnacji nadziemnych: - 1
- 2) Ilość kondygnacji podziemnych: - 0,
- 3) Powierzchnia zabudowy wynosi: - 809,35 m²,
- 4) Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi: - 750,07 m²,
- 5) Wysokość budynku: - około 4,3 m.

Budynek ze względu na wysokość kwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N).

Na terenie firmy powstaje drugi budynek który nie wchodzi w zakres magazynowania i przetwarzania odpadów, ponadto na dzień sporządzenia operatu nie została ukończona jego budowa.

4.2. Konstrukcja budynku

Budynek w kształcie prostokąta, posiada główną konstrukcję nośną z prefabrykowanych elementów żelbetowych (słupy, podciągi), więc spełnia wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej tych elementów budowlanych. Konstrukcja dachu również jest oparta na prefabrykowanych elementach żelbetowych (dachowe płyty korytkowe). Dach dwuspadowy przykryty papą termozgrzewalną.

Budynek stanowi dwie strefy pożarowe czyli część socjalno-biurowa- ZLIII, oraz część produkcyjno-magazynowa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000MJ/m².

Wszystkie elementy budowlane spełniają wymaganie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia – NRO.

Poszczególne elementy części ZL III budynku spełniają wymagania dla budynku klasy D, natomiast część produkcyjno-magazynowa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000MJ/m² spełnia wymagania dla budynku klasy E.

4.3. Wyposażenie w instalacje

Budynek produkcyjno-magazynowy wyposażono w instalację elektryczną, odgromową, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalację wentylacji



mechanicznej i grawitacyjnej ponadto strefa PM wyposażona jest w przeciwpożarową instalację hydrantową 52.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zamontowany w pobliżu głównego wejścia do budynku - odcina dopływ prądu do całego obiektu i wszystkich urządzeń.

4.4. Odległość od budynków sąsiadujących

Stosownie do zgodnie z §19 rozporządzenia [5], place składowe należy lokalizować w odległości 4 m od granicy działki co na chwilę obecną jest spełnione, natomiast budynek nie spełnia tego wymogu, lecz zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Tomasza Leszczyńskiego oraz wydanego do powyższej ekspertyzy postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu WZ.52840.342.2022.2.JK, obiekt został dostosowany do wymagań zastępczych.

Zgodnie z § 171 Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), budynki produkcyjno-magazynowe powinny być lokalizowane w odległości od innych budynków w zależności od ich gęstości obciążenia ogniowego. Uwzględniając gęstość obciążenia ogniowego występującego w budynku produkcyjno-magazynowym tj. poniżej 1000 MJ/m², odległość od innych budynków powinna wynosić co najmniej 8 m. Natomiast place składowe o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m² powinny być w odległości od innych obiektów co najmniej 15 m. Budynek jest obiektem wolnostojącym, a przyległy do niego plac składowy nr 1 stanowi z nim jedną strefę pożarową, natomiast pozostałe place składowe są oddzielone ścianą o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 240. Najbliższy powstający budynek znajduje się w odległości ok. 8 m jest to budynek na tej samej działce tego samego właściciela który nie jest oddany do użytku. Natomiast inny budynek jest w odległości około 18m.

4.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku produkcyjno-magazynowym nie przewiduje się składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, wybuchowych i toksycznych. Również na placach składowych w strefie pożarowej PM nie przewiduje się składowania materiałów wybuchowych i toksycznych. W czasie przerobu odpadów z tworzyw sztucznych czasowo mogą w budynku znajdować się tworzywa sztuczne, przed i po rozdrobnieniu przez specjalistyczne urządzenia rozdrabniające i separujące.

Plac nr 1 – około 350 m² – sekcja o wymiarach o wymiarach 10x9 m

Maksymalnie 20 Mg jednorazowo.

Skład: PET, nakrętka HDPE, Etykieta PP/PE, aluminium, pulpa papierowa, metale żelazne.

Plac nr 2 - produkty powstające na linii produkcyjnej – sekcja o wymiarach o wymiarach 7x12 m

Maksymalnie 20 Mg łącznie jednorazowo.

PET

Plac nr 3 – produkty powstające na linii produkcyjnej - sekcja o wymiarach o wymiarach 10x8 m

Maksymalnie 20 Mg łącznie jednorazowo.

PET

Plac nr 4 – odpady zbierane sekcja o wymiarach o wymiarach 8,5 x 8,5 m

Maksymalnie 22 Mg łącznie jednorazowo.

1. Nakrętka - przemiał 12mm w BigBagach (maksymalnie 1 Mg).
2. Aluminium przemiał, składowany w BigBagach (maksymalnie 0,6 Mg).
3. Etykieta PP, produkt zbelowany, na paletach, Na 1 palecie 3 „bele” około 0,6 Mg łącznie

Plac nr 5.1 – odpady przewidziane do przetworzenia i wytworzone sekcja o wymiarach o wymiarach 10 x 14 m

Plac nr 5.2 do 5.5 – odpady przewidziane do przetworzenia i wytworzone sekcje o wymiarach o wymiarach 3,5 x 10 m każda

Maksymalnie 89 Mg łącznie Mg jednorazowo.

1. Nakrętka - przemiał 12mm w BigBagach (maksymalnie 1 Mg/BigBag)
2. Aluminium przemiał, składowany w BigBagach (maksymalnie 0,6 Mg/BigBag)
3. Etykieta PP, produkt zbelowany, na paletach, Na 1 palecie 3 „bele” około 0,6 Mg łącznie.
4. Papier (pulpa poprodukcyjna) – 50% pulpa papierowa, 50% wilgoć

4.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażoną w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego w megadżulach na metr kwadratowy należy obliczać według wzoru:

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (Q_{ci} \times G_i)}{F}$$

gdzie:

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu strefie pożarowej lub na składowisku,



G_i – masa tego materiału, w [kg],

F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska, w [m^2],

Q_{ci} – ciepło spalania tego materiału zgodnie z normą PN-B 02852:2001 Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, w [MJ/kg].

Strefa pożarowa PM 1 dla budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną oraz placem składowym nr 1.

W budynku głównym elementem mającym wpływ na gęstość obciążenia ogniowego są poddawane rozdrabnianiu i separacji tworzywa sztuczne.

Powierzchnia budynku w części PM wynosi 615,74 m^2 natomiast placu składowego 350 m^2 .

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego

Ciepło spalania dla :

Ciepło spalania i ilość odpadu:

Budynek

Lp.	Odpad	Ilość	q_d [MJ/kg]	Q [MJ]
1	PET	0,5 Mg	23	11500
2	Aluminium	0,6 Mg	31	18600
3	Etykieta PP	0,5 Mg	43	21500
4	Nakrętka PE	1,0 Mg	42	42000
Razem				93600

Plac składowy

Lp.	Odpad	Ilość	q_d [MJ/kg]	Q [MJ]
1	PET	6 Mg	23	138000
2	Aluminium	2 Mg	31	62000
3	Etykieta PP	2 Mg	43	86000
4	Nakrętka PE	3 Mg	42	126000
5	Papier (pulpą)	5 Mg	12	60000
Razem				472000

: PET 30%, nakrętka HDPE (15%), Etykieta PP/PE 10%, aluminium 10%, pulpa papierowa 10%, metale żelazne 5%, wilgoć 20%.

$$Q_d = 565\,600 \text{ MJ} / 965,74 \text{ m}^2 = 586,6 \text{ MJ/m}^2$$

Strefa pożarowa PM 2 dla zewnętrznych placów nr 2, nr 3, nr 4 składowania odpadów i wyrobów gotowych:

Powierzchnia (łącna powierzchnia wszystkich placów) składowania poniżej 1000 m^2

Powierzchnia strefy wynosi 932 m^2

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego
Ciepło spalania i ilość:

Lp.	Odpad	Ilość	q _d [MJ/kg]	Q [MJ]
1	PET	40 Mg	23	920 000
2	Aluminium	10 Mg	31	310 000
3	PP	5 Mg	43	215 000
4	PE	5 Mg	42	210 000
5	Papier (pulpa)	1,0 Mg	12	12 000
	Razem			1 667 000

$$Q_d = 1\,667\,000 / 932 = 1788,6 \text{ MJ/m}^2$$

Strefa pożarowa PM 3 dla zewnętrznego placu nr 5 składowania odpadów:

Powierzchnia (łącznie powierzchnia wszystkich placów) składowania poniżej 1000 m²

Powierzchnia strefy wynosi 1537,3 m²

Obliczenie gęstości obciążenia ogniowego

Ciepło spalania i ilość odpadu:

Lp.	Odpad	Ilość	q _d [MJ/kg]	Q [MJ]
1	PET	20 Mg	23	230 000
2	Aluminium	10 Mg	31	310 000
3	PP	10 Mg	43	430 000
4	PE	10 Mg	42	420 000
5	Papier (pulpa)	20 Mg	12	240 000
	Razem			1 630 000

$$Q_d = 1\,630\,000 / 1\,537,3 = 1\,060,3 \text{ MJ/m}^2$$

4.7. Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną jest podzielony na dwie strefy pożarowe- PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m², oraz strefę ZLIII zawierającą pomieszczenia biurowe i socjalne. Drugi budynek jest w trakcie budowy.

4.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie przewiduje się występowania stref zagrożonych wybuchem.

4.9. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek w części PM wraz z placem składowym nr 1 stanowi jedną strefę pożarową PM1 ze stałymi odpadami palnymi o powierzchni $965,74 \text{ m}^2$ i gęstości obciążenia ogniowego $586,6 \text{ MJ/m}^2$.

Wyznaczona sekcja na placu magazynowym nr 1 nie przekracza 200 m^2 , a odpady gromadzone jednocześnie nie przekraczają 50 Mg. Rozpiętość sekcji magazynowej w głąb nie przekracza 10 m.

Natomiast druga strefa pożarowa PM 2, w której znajdują się place składowe nr 2, 3 i 4 ma powierzchnię 932 m^2 i gęstość obciążenia ogniowego $1788,6 \text{ MJ/m}^2$.

Trzecia strefa pożarowa PM 3, w której znajdują się place składowe nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, i 5.5 ma powierzchnię $1537,3 \text{ m}^2$ i gęstość obciążenia ogniowego $1060,3 \text{ MJ/m}^2$.

Maksymalna dopuszczalna wielkość strefy pożarowej z odpadami stałymi zgodnie z §8 rozporządzenia [5], nie może przekraczać 2000 m^2 , więc te wielkości nie zostały przekroczone.

4.10. Warunki ewakuacji

Liczbę osób przebywających w budynku określa się na nie większą niż 12.

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (100 m w budynkach PM) w żadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona.

4.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalacje użytkowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie przepisami. Ponadto, dokonywane są na bieżąco badania izolacji i rezystancji instalacji elektrycznej.

4.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Budynek w części PM stanowi wraz z placem składowym jedną strefę pożarową o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m^2 w związku z tym budynek wyposażony jest w hydranty wewnętrzne HP 52.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest zamontowany w pobliżu głównego wejścia do budynku.

4.13. Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie znakami

Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku uwzględniono przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719). oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów § 38 miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m^2

lub ciekłych odpadów palnych o ilości ponad 5 m³ niezależnie od pozostałego podręcznego sprzętu należy wyposażyć w punkt ze sprzętem gaśniczym, zawierające 2 gaśnice przewożne o zawartości środka gaśniczego 25 kg lub 20 dm³, 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B oraz 2 koce gaśnicze o wymiarach 2m x 3m, na terenie zakładu są dwa takie punkty ze sprzętem.. Ponadto składowisko wyposażono w dwie gaśnice o masie środka gaśniczego 6 kg do gaszenia pożarów grupy D.

W związku z powyższym punkty ze sprzętem gaśniczym spełniają następujące zasady:

1. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m.

2. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

2. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Budynek produkcyjno-magazynowy powinien być wyposażony w gaśnice o masie 16 kg środka gaśniczego, lecz zgodnie z zapisami postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego ilość tą należy zwiększyć o 100%, łącznie w budynku są gaśnice o łącznej masie 32 kg środka gaśniczego.

4.14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia [5] dla przedmiotowego miejsca magazynowania stałych odpadów palnych, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s, z co najmniej dwóch hydrantów DN 80.

Wymagana ilość wody do celów p.poż realizowana jest poprzez istniejące w pobliżu obiektu hydranty (cztery w odległości od 25 m do 64 m – najdalszy) na miejskiej sieci wodociągowej spełniają wymagania w zakresie ciśnienia i wydajności bo zgodnie z wynikami pomiarów z października 2023 r. można z każdego z nich uzyskać 10,1 dm³/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,2 Mpa, a przy poborze jednoczesnym 10,0 dm³/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,19 MPa, co spełnia wymaganiu określone w wyżej wymienionym przepisie.

4.15. Drogi pożarowe

Zgodnie z treścią §43 rozporządzenia [5] doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m² i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m² lub

2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m^2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m^2 , lub

W związku z faktem iż zachodzą powyższe warunki doprowadzono drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni betonowej z uwzględnieniem:

- dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, umożliwiony dzięki placom manewrowym przy sekcjach z odpadami w każdej strefie,
- zasięgów rzutu prądów gaśniczych który jest możliwy do każdego miejsca ze względu na głębokość składowania do 10 m w sekcjach,
- potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego – utwardzone betonowe place umożliwiają rozstawienie i korzystanie z powyższego sprzętu,
- Parametrów drogi pożarowej doprowadzonej o szerokości 4m, z nawierzchnią utwardzoną betonowo i placami manewrowymi z czego główny przy budynkach i placu P4.

Podsumowanie

Zgodnie z wymogami § 39 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia [5] należy zastosować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ze względu na występowanie powierzchni strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem i przekracza 1000 m^2 . Przedsiębiorstwo jest również zobowiązane zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia [5] przeprowadzić co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru

Na terenie zakładu zastosowano szereg rozwiązań przewidzianych obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpożarowymi takich jak:

- zapewnienie właściwych klas odporności pożarowej dla budynków oraz klas odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budowlanych,
- zapewnienie właściwych odległości pomiędzy budynkiem a innymi budynkami,
- zastosowaniu przewidzianego przepisami przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Przyjęte na terenie zakładu rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniają, że budynki wykonane są sposób maksymalnie ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji elementów budowlanych przez określony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w jego obrębie;

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
- możliwość ewakuacji ludzi;
- zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Reasumując dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności polegającej na czasowym składowaniu tworzyw sztucznych, przemiału metali i papieru/kartonu wykonano:

- usytuowanie placów składowych w odległości powyżej 4 m od granicy działki,
- podzielono place składowe ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 240 na strefy pożarowe.


W związku z powyższym wnoszę do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwpowarowego sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) dla firmy „Atervin” Michał Zbożny w Grudziądzu zlokalizowanej: ul. Nowa 27, 86-170 Nowe, na działkach ewidencyjnych Nr 502/1, 502/7 i 503/2, obręb 0001 Nowe, jednostka ewid.: 041406_4 (Nowe - Miasto), powiat świecki.

Załączniki

1. Plan zagospodarowania terenu.

OPIS:

-  Hydrant
-  REI240
-  pola odkładcze
-  strefa pożarowa
- P plac
- PM strefa pożarowa

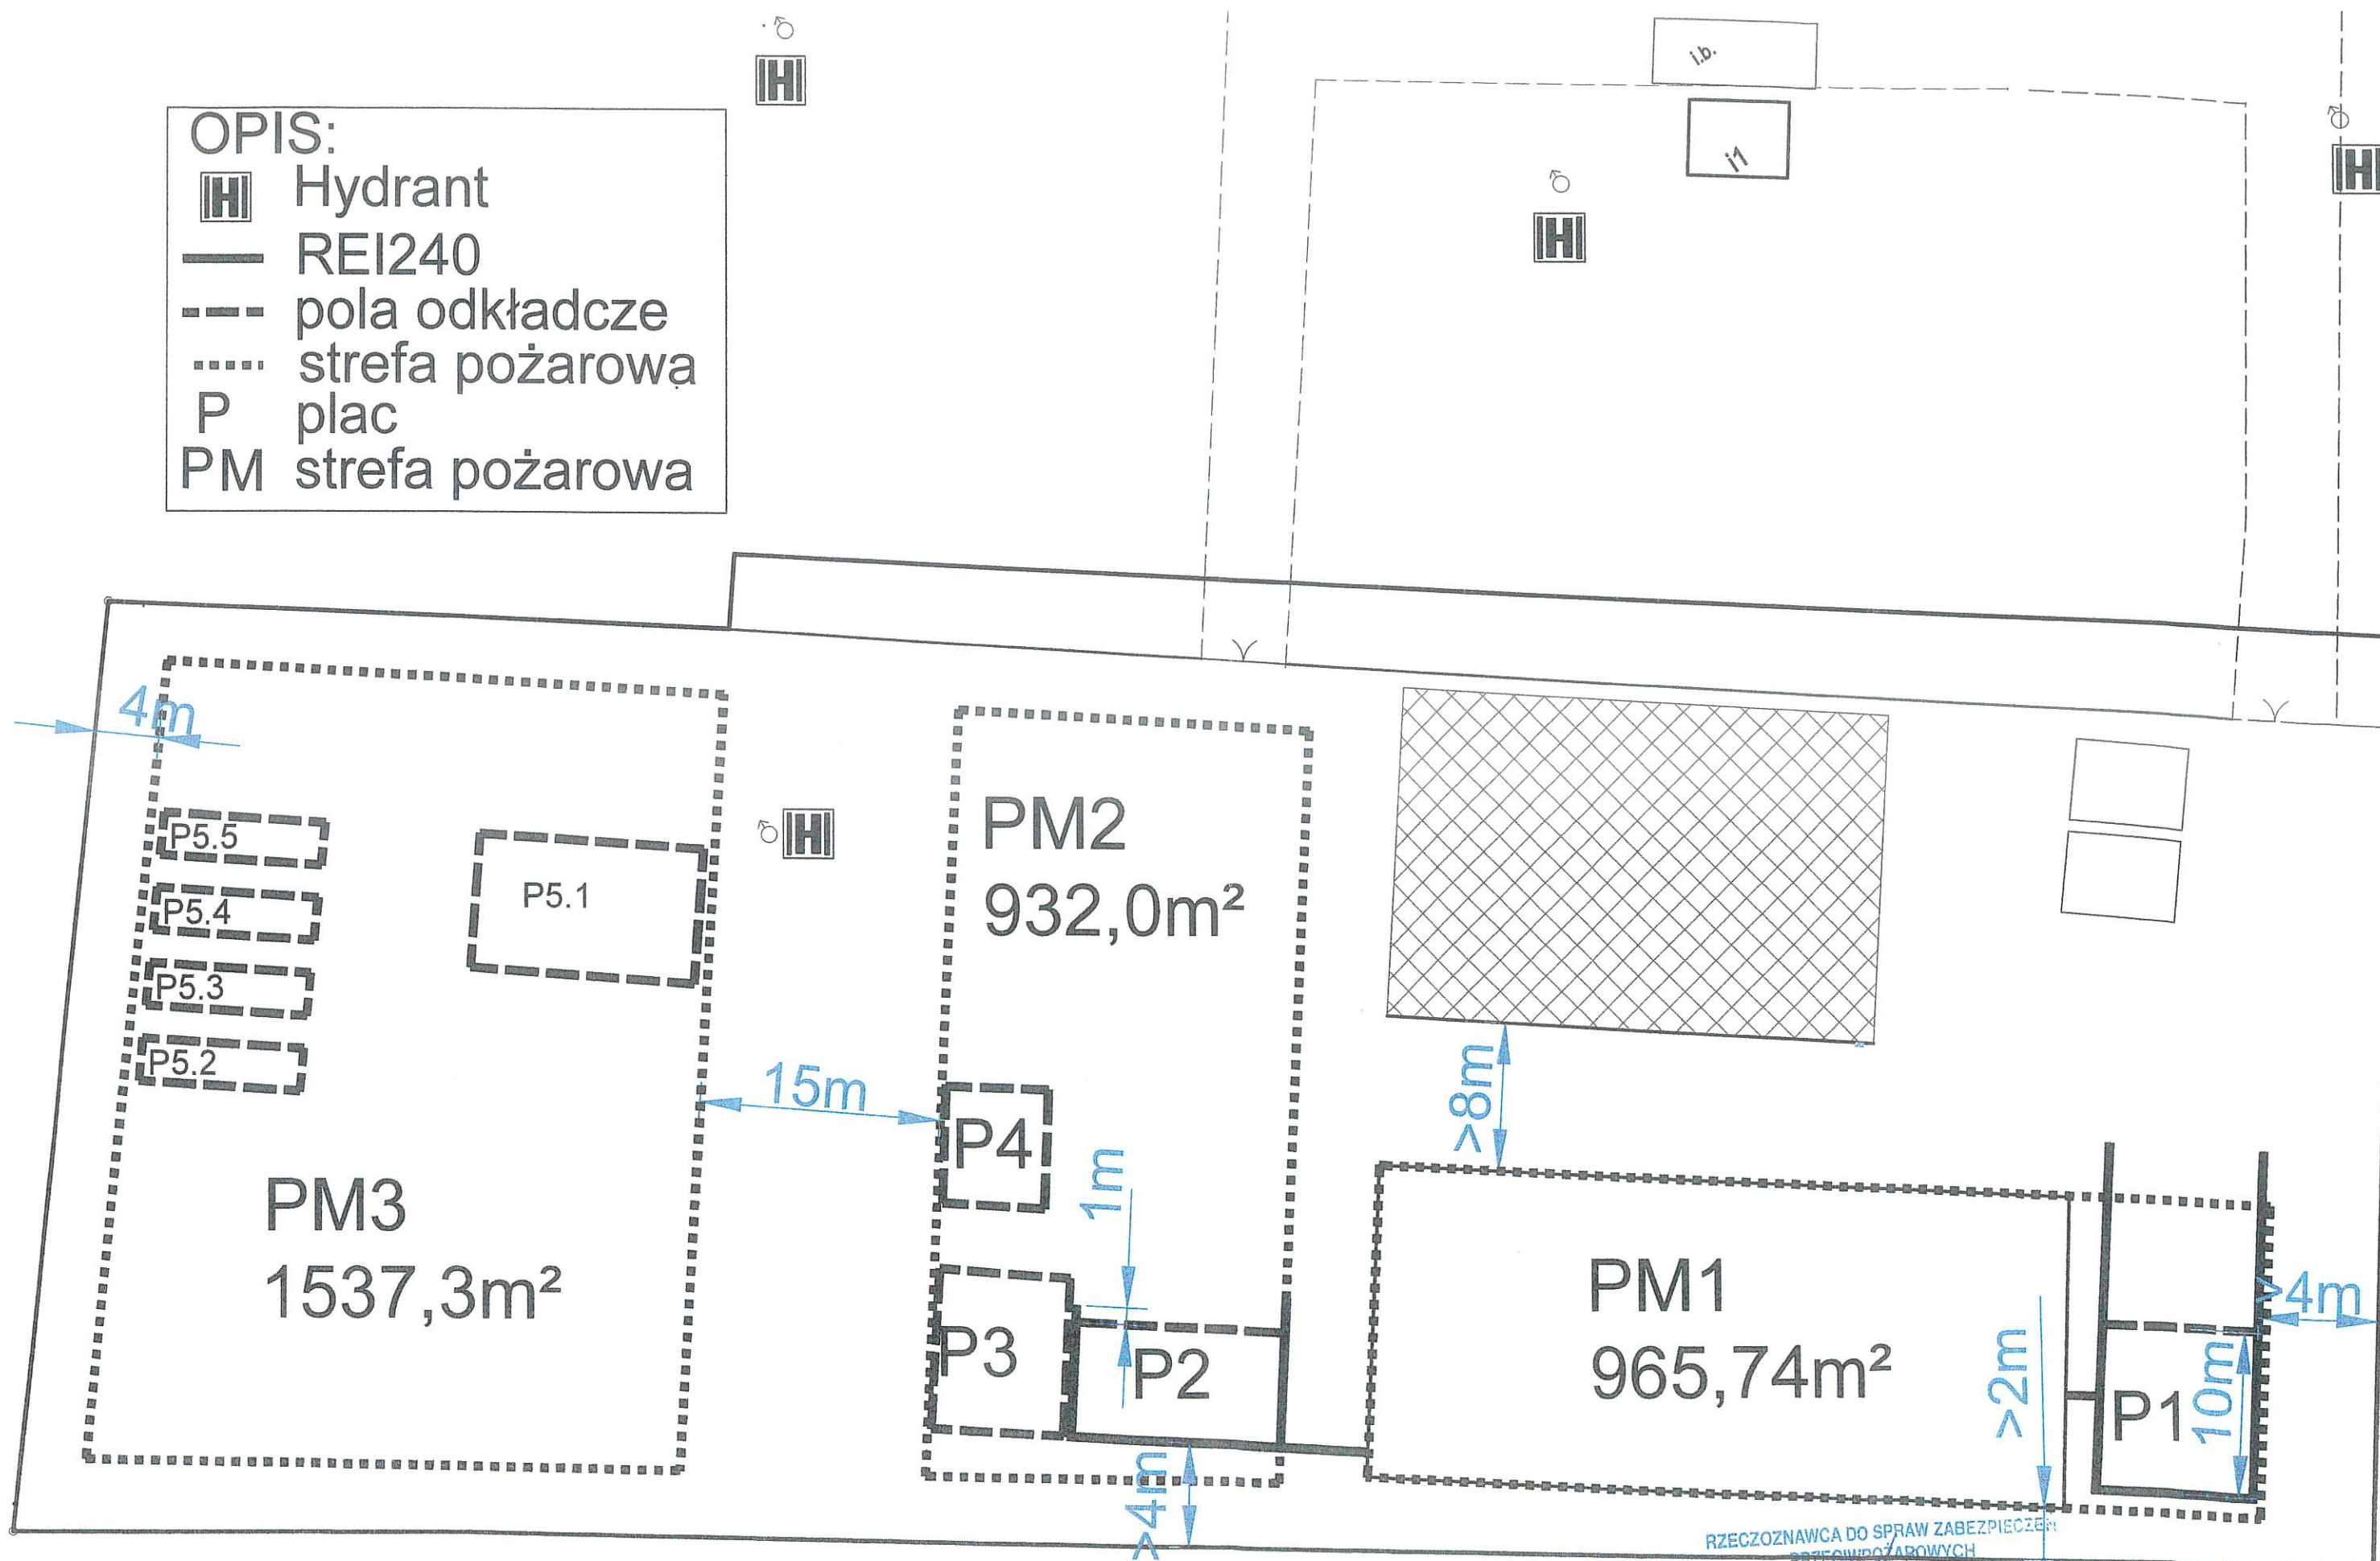

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szulc Nr upr. 520/2009



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świeciu

PR.5268.16.2024.2.TS
(Znak sprawy)

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: ŚG-I-G.724451.2024
z dn.: 31.07.2025r. (3)

Świecie, dnia 29 listopada 2024r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 31.07.2025r.
Strzeżenie z odbioru z oryginałem
z up. Marszałka Województwa

Maria Wsiewolska
Dyrektor
Departamentu Środowiska (1)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 42 ust. 4b oraz ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm. – zwanej dalej *ustawą o odpadach*) w związku z wnioskiem z dnia 22 listopada 2024r. (data wpływu do KP PSP w Świeciu w dniu 22 listopada 2024r.) Michała Zbożny działającego pod firmą atervin Michał Zbożny (ul. Armii Krajowej 38, 86-300 Grudziądz) – zwanego dalej *Stroną*,

postanawiam
wyrazić zgodę na zastosowanie
warunków ochrony przeciwpożarowej
dla miejsc zbierania i przetwarzania odpadów
zlokalizowanych w miejscowości Nowe, ul. Nowa 27, 86-170 Nowe,
działka nr 501/2, 502/7, 503/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe,
jednostce ewidencyjnej Nowe

zawartych w operacie przeciwpożarowym sporządzonym
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
mgr inż. Waldemara Szrull (uprawnienia nr 520/2009) w czerwcu 2024r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41a ust. 1a *ustawy o odpadach* zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc, magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c *ustawy*.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ww. *ustawy* do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się m.in. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

- 1) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a *ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
- 2) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej *ustawy* - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Uzgodnienie, o którym mowa wyżej następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
- 2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
- 3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

W dniu 22 listopada 2024r., pismem z dnia 22 listopada 2024r., *Strona* zwróciła się z wnioskiem do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym. Przedmiotowy operat w czerwcu 2024r. opracował rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemar Szrull (uprawnienia nr 520/2009).

Po przeanalizowaniu warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w przedłożonym operacie przeciwpożarowym postanowiono jak w sentencji.

Opracowany dla *Strony* operat przeciwpożarowy stanowi integralną część niniejszego postanowienia.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm. – zwanej dalej *k.p.a.*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024, poz. 1443 ze zm.) od niniejszego postanowienia służy *Stronie* zażalenie do Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (87-100 Toruń, ul. Prosta 32) za moim pośrednictwem (ul. M. Petelskiego 1, 86-100 Świecie), w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Na podstawie art. 127a *k.p.a.* w związku z art. 144 *k.p.a.* w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia *Strona* może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a *Strona* nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez *Stronę* złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.



Komendant Powiatowy
z up. Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Świeciu
bryg. mgr inż. Paweł PUCHOWSKI

Otrzymują:

1. Michał Zbożny
ul. Nowa 27, 87-170 Nowe – 1 x ZPO
2. a/a – 1 egz.