

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

17.02.2026
17.02.2026

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
(1)
Tomasz Skalecki

ŚG-I-G.7244.51.2025

Toruń, dnia 17 lutego 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Metbol Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

- I. Udzielić Metbol Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa (NIP 8672242328), zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 3/161 i 3/162 obręb 0004, w m. Pakość, gm. Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

- II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne		
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Odpady inne niż niebezpieczne		
3.	11 05 01	Cynk twardy
4.	11 05 02	Popiół cynkowy
5.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
6.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
7.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
8.	12 01 13	Odpady spawalnicze
9.	15 01 04	Opakowania z metali
10.	16 01 17	Metale żelazne
11.	16 01 18	Metale nieżelazne
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
13.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
14.	17 01 02	Gruz ceglany
15.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
16.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
18.	17 04 02	Aluminium
19.	17 04 03	Ołów
20.	17 04 04	Cynk
21.	17 04 05	Żelazo i stal
22.	17 04 06	Cyna
23.	17 04 07	Mieszanki metali

24.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
25.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
26.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
27.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
28.	19 12 02	Metale żelazne
29.	19 12 03	Metale nieżelazne
30.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
31.	20 01 40	Metale
32.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
33.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

II.2. Oznaczyć miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów jest teren działek o nr ewid. 3/161 i 3/162 obręb 0004, w m. Pakość, gm. Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie wyłącznie na działce o numerze ewidencyjnym 3/162 obręb 0004, w m. Pakość, gm. Pakość.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

magazynowanych odpadów			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	wydzielone miejsce w zadaszonej wiacie, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane w szczelnych, zamykanych zbiornikach odpornych na działanie substancji chemicznych, na utwardzonym podłożu, w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	11 05 01	Cynk twardy	wydzielone miejsce w boksie B3, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
4.	11 05 02	Popiół cynkowy	wydzielone miejsce w boksie B3, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane w big-bagach – zabezpieczone przed rozwiewaniem, na utwardzonym podłożu
5.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane w big-bagach – zabezpieczone przed rozwiewaniem, na utwardzonym podłożu
6.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
7.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	wydzielone miejsce w boksie B2, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane w big-bagach – zabezpieczone przed rozwiewaniem, na utwardzonym podłożu

8.	12 01 13	Odpady spawalnicze	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
9.	15 01 04	Opakowania z metali	
10.	16 01 17	Metale żelazne	
11.	16 01 18	Metale nieżelazne	wydzielone miejsce w boksie B2, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	wydzielone miejsce w boksie B1, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
13.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	wydzielone miejsce w boksie B8, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
14.	17 01 02	Gruz ceglany	
15.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
16.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
17.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	wydzielone miejsce w boksie B2, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
18.	17 04 02	Aluminium	wydzielone miejsce w boksie B6 i B7, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
19.	17 04 03	Ołów	wydzielone miejsce w boksie B3, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
20.	17 04 04	Cynk	
21.	17 04 05	Żelazo i stal	wydzielone miejsce w boksie B4 i B5, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
22.	17 04 06	Cyna	wydzielone miejsce w boksie B3, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
23.	17 04 07	Mieszanki metali	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162,

			odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
24.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	wydzielone miejsce w boksie B1, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
25.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
26.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
27.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	wydzielone miejsce w boksie B2, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
28.	19 12 02	Metale żelazne	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
29.	19 12 03	Metale nieżelazne	wydzielone miejsce w boksie B2, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
30.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	wydzielone miejsce w boksie B1, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
31.	20 01 40	Metale	wydzielone miejsce w boksie B4, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
32.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	wydzielone miejsce w boksie B8, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu
33.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	wydzielone miejsce w boksie B1, na placu magazynowym, na działce o nr ewid 3/162, odpady będą magazynowane luzem, w pojemnikach, workach typu big-bag, zbiornikach, beczkach, kontenerach, na utwardzonym podłożu

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne				
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	49,50	3000,00
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	49,50	3000,00
Odpady inne niż niebezpieczne				
3.	11 05 01	Cynk twardy	120,00	97000,00
4.	11 05 02	Popiół cynkowy	120,00	97000,00
5.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1000,00	97000,00
6.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	1000,00	97000,00
7.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	120,00	97000,00
8.	12 01 13	Odpady spawalnicze	1000,00	97000,00
9.	15 01 04	Opakowania z metali	1000,00	97000,00
10.	16 01 17	Metale żelazne	1000,00	97000,00
11.	16 01 18	Metale nieżelazne	120,00	97000,00
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	160,00	97000,00
13.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	100,00	97000,00
14.	17 01 02	Gruz ceglany	100,00	97000,00
15.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	100,00	97000,00
16.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100,00	97000,00
17.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	120,00	97000,00
18.	17 04 02	Aluminium	180,00	97000,00
19.	17 04 03	Ołów	120,00	97000,00
20.	17 04 04	Cynk	120,00	97000,00
21.	17 04 05	Żelazo i stal	2000,00	97000,00
22.	17 04 06	Cyna	120,00	97000,00
23.	17 04 07	Mieszaniny metali	1000,00	97000,00
24.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	160,00	97000,00
25.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	160,00	97000,00

26.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	1000,00	97000,00
27.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	120,00	97000,00
28.	19 12 02	Metale żelazne	1000,00	97000,00
29.	19 12 03	Metale nieżelazne	120,00	97000,00
30.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	160,00	97000,00
31.	20 01 40	Metale	1000,00	97000,00
32.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	100,00	97000,00
33.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	160,00	97000,00
ŁĄCZNIE			2 729,50	100000,00

II.5. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Wydzielone miejsce w wiacie	27,50 (5m x5,5m)	1,20	1,50	49,50
2.	Wydzielone miejsce w boksie B1 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,80	160,00
3.	Wydzielone miejsce w boksie B2 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,90	180,00
4.	Wydzielone miejsce w boksie B3 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,90	180,00
5.	Wydzielone miejsce w boksie B4 na placu magazynowanym	200 (10mx20m)	6	0,90	1080,00
6.	Wydzielone miejsce w boksie B5 na placu magazynowanym	200 (10mx20m)	6	0,90	1080,00
7.	Wydzielone miejsce w boksie B6 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	3	0,90	270,00
8.	Wydzielone miejsce w boksie B7 na placu magazynowanym	50 (10mx5m)	3	0,90	135,00
9.	Wydzielone miejsce w boksie B8 na placu magazynowanym	50 (10mx5m)	3	1,20	180,00

II.6. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 5. Całkowita pojemność (Mg) miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m ³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	Wydzielone miejsce w wiacie	27,50 (5mx5,5m)	1,20	1,50	49,50
2.	Wydzielone miejsce w boksie B1 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,80	160,00
3.	Wydzielone miejsce w boksie B2 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,90	180,00
4.	Wydzielone miejsce w boksie B3 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	2	0,90	180,00
5.	Wydzielone miejsce w boksie B4 na placu magazynowanym	200 (10mx20m)	6	0,90	1080,00
6.	Wydzielone miejsce w boksie B5 na placu magazynowanym	200 (10mx20m)	6	0,90	1080,00
7.	Wydzielone miejsce w boksie B6 na placu magazynowanym	100 (10mx10m)	3	0,90	270,00
8.	Wydzielone miejsce w boksie B7 na placu magazynowanym	50 (10mx5m)	3	0,90	135,00
9.	Wydzielone miejsce w boksie B8 na placu magazynowanym	50 (10mx5m)	3	1,20	180,00

II.7. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny. Stosowana metoda zbierania odpadów, będzie polegała na wstępnym sortowaniu odpadów, nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów, a także niepowodującym zmian klasyfikacji odpadów, ważeniu odpadów za pomocą wagi. Przyjęte do zbierania odpady będą kontrolowane w zakresie ilościowym i jakościowym. Następnie odpady zostaną skierowane do wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów. Zbierane odpady będą ewidencjonowane, z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Odpady będą magazynowane do ilości ekonomicznie uzasadniającej ich transport do kolejnego miejsca gospodarowania lub do momentu wyczerpania pojemności magazynowania. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa. Miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio oznaczone kodem odpadu, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a także objęte wizyjnym systemem

kontroli. Miejsca oraz sposób magazynowania odpadów będą dostosowane do ich właściwości fizycznych oraz składu chemicznego.

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej opracowanego dla Metbol Sp. z o.o., dz. 3/161 i 3/162, 88-170 Pakość, wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: PZ.5260.36.2025.1.AK.JS.

IV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2025 r. Metbol Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 3/161 i 3/162 obręb 0004 w m. Pakość, gm. Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Metbol Sp. z o.o. oraz wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 100 000 Mg).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 26 września 2025 r., wystąpił do Burmistrza Pakości o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Burmistrz Pakości postanowieniem z dnia 13 października 2025 r., znak: KIO.6233.4.2025.HR, pozytywnie zaopiniował wniosek Metbol Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3/161, 3/162 w obrębie nr 0004 w m. Pakość, pod warunkiem:

- zapewnienia właściwego sposobu magazynowania odpadów w formie pyłów, ograniczającego ich rozprzestrzenianie i pylenie,
- minimalizacji uciążliwości akustycznych związanych z funkcjonowaniem zakładu, z uwzględnieniem nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Fabrycznej 11 w Pakości,
- ustalenia trasy transportu odpadów od strony ul. Topolowej w Pakości.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 28 listopada 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.157.2025.IB, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Metbol Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o nr ewid. 3/161 i 3/162 w m. Pakość, gm. Pakość.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 29 października 2025 r., znak: PZ.5260.55.2025.3.AK.JS, potwierdził spełnienie przez Metbol Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: PZ.5260.36.2025.1.AK.JS.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 17 grudnia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.51.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 22 grudnia 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na rachunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym ustanowił zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Stron, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

Marta Włodarczyk (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Śledzik
Jankowo 38a, 88-170 Pakość
- pełnomocnik Metbol Sp. z o.o.
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. księdza Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Pakości
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Inowrocławiu
woj. kujawsko-pomorskie

PZ.5260.36.2025.1.AK.JS

Inowrocław, dnia 27 czerwca 2025 roku.

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 36-16.7244.51.2025
z up. Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (2)

z dn.: 17.02.2025
URZĘD MARSZAŁKOWSKI
Departamentu Środowiska
województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Stwierdzam zgodność z oryginałem

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej „k.p.a.”, art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443, 1473, 1717, 1871, 1907.) w związku z art. 42 ust. 4c i 4d pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914.), dalej „ustawa o odpadach”, po rozpatrzeniu, złożonego w dniu 3 czerwca 2025 r., wniosku Pana Andrzeja Paciorka – Prezesa Zarządu w Worldwide Invest Line Sp. z o. o., adres: Williama Heerleina Lindleya 16, 02-113 Warszawa, dalej „Worldwide Invest Line sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie”, o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu w m. Pakość, dz. nr ewid. 3/161, 162, 88-170 Pakość.,

postanawiam

uchylić postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 11 października 2024 r. o sygnaturze: PZ.5260.49.2024.1.AK.JS

oraz

uzgodnić operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów palnych zlokalizowanych na terenie zakładu w m. Pakość, dz. nr ewid. 3/161, 3/162, 88-170 Pakość, działającego pod przedsiębiorstwem Metbol Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa,

pod następującymi dodatkowymi wymaganiami:

1. oznaczenia granic sekcji magazynowych trwale na powierzchni terenu lub za pomocą tablic informacyjnych,
2. przeprowadzenia raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru
3. wyposażenia obiektu w gaśnicę

Uzasadnienie

W dniu 3 czerwca 2025 r., Pan Andrzej Paciorek – Prezes Zarządu w Worldwide Invest Line sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zwrócił się z wnioskiem do Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, o uchylenie postanowienia z dnia 11 października 2024 r. uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu w m. Pakość na działkach o numerach ewidencyjnych 3/161 i 3/162, działającym pod przedsiębiorstwem Worldwide Invest Line sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, jednocześnie Pan Marek Nowicki – Prezes Zarządu w Metbol Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu w m. Pakość na działkach o numerach ewidencyjnych 3/161 i 3/162.

Do przedmiotowego wniosku został załączony Akt Notarialny (Repetitorium A nr 4863/2025), przedstawiający warunki dzierżawy pomiędzy stronami na czas nieokreślony terenu działek o numerach ewidencyjnych 3/161 oraz 3/162, zlokalizowanych przy ul. Inowrocławskiej w m. Pakość, woj. kujawsko-pomorskie oraz dokument pn.: *Operat przeciwpożarowy usytuowanie: Pakość, dz. 3/161, 3/162, 88-170 Pakość, Inwestor: Metbol sp. z o. o., autor opracowania: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcin Kowalski (upr. 682/2019), data opracowania: maj 2025 r.*

Po szczegółowej analizie wniesionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów palnych tj. :

1. Strefa pożarowa SP1 – o powierzchni 99,96 m², stanowiąca plac magazynowy P1
2. Strefa pożarowa SP2 – o powierzchni 63,86 m² stanowiąca wiatę magazynową

zlokalizowanej na terenie zakładu w m. Pakość na działkach o numerach ewidencyjnych 3/161 i 3/162, działającego pod przedsiębiorstwem Metbol Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa oraz w oparciu, o opinię autora tego operatu, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, w trybie art. 42 ust. 4d pkt 2 tejże ustawy, wyrażam zgodę na ich zastosowanie, po uwzględnieniu wniesionych dodatkowych wymagań.

Przedłożony operat przeciwpożarowy wskazuje takie warunki ochrony przeciwpożarowej, które zapewniają akceptowalny poziomu ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego dla przedmiotowych miejsc magazynowania odpadów palnych, a spełnienie wskazanych dodatkowych wymagań wpłynie na ograniczenie możliwości powstania i rozwoju pożaru w tych obiektach.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie, za moim pośrednictwem, służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń ul. Olsztyńska 6 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Inowrocławiu
st. bryg. mjr inż. Rafał Kruczyński

Otrzymuje:

1. Worldwide Invest Line sp. z o. o.
ul. Williama Heerleina Lindleya 16,
02-113 Warszawa
2. Metbol sp. z o. o.
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
00-333 Warszawa

adres korespondencyjny:

1. Jankowo 38a
88-170 Pakość

A/a/2025

2004





Załącznik do:
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 34-16.1244.51.2015

z dn.: 11.02.2016 (3)

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Usytuowanie: Pakość, dz. 3/161, 3/162

88-170 Pakość

Inwestor: METBOL SP. Z O.O.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 11.02.2016
Stwierdzam zgodność z projektem
z up. Marszałka Województwa (2)

Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Opracowanie:

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. poż. Marcin Kowalski
nr upr. 682/2019

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych

SPECJALISTA DZIAŁU
OPERATÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

[Signature]
TEL. 533 133 307

specjalista działu operatów przeciwpożarowych

Toruń, maj 2025 roku



Spis treści

1. Informacje wstępne.....	3
1.1. Cel i zakres opracowania	3
1.2. Podstawa opracowania	4
1.3. Informacje o autorze	4
1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne.....	4
1.5. Ochrona danych osobowych.....	5
1.6. Podstawowe definicje	5
2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu	9
2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów	9
2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia	14
2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów	14
2.4. Opis procesu technologicznego	15
2.5. Właściwość organu	16
3. Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	17
3.1. Charakterystyka obiektu.....	17
3.2. Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji.....	17
3.3. Podział na strefy pożarowe	17
3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	19
3.5. Klasa odporności pożarowej	20
3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego	20
3.7. Ocena zagrożenia wybuchem	20
3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób	20
3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.....	20
3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.....	20
3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.....	21
3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy	21
3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	22

3.14. Drogi pożarowe	23
3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	23
4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.....	25
4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	25
4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.....	26
4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	28
4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	28
4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	29
4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru.....	30
5. Wnioski	31
Spis załączników	33
Podstawy prawne i literatura.....	35



1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres opracowania

Operat przeciwpożarowy, zwany dalej Operatem został opracowany dla firmy METBOL SP. Z O.O., zwanej dalej Inwestorem. Firma z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, zamierza prowadzić działalność w miejscowości Pakość na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/161 oraz 3/162, obręb 4, gmina Pakość, powiat inowrocławski. Przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie działalności związanej ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Działalność odbywać się będzie na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Operat został opracowany przez firmę Grupa A3F Sp. z o.o. (NIP: 9562362150), zwaną dalej Wykonawcą.

Tabela 1. Dane firmy

METBOL SP. Z O.O.	
NIP	8672242328
REGON	365809724
KRS	0000645662
ADRES SIEDZIBY	Ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa
ADRES PROWADZINEJ DZIAŁALNOŚCI	Działki nr 3/161, 3/162, Obręb 4, 88-170 Pakość

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej¹ instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej² na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

¹ Przez warunki ochrony przeciwpożarowej rozumie się przede wszystkim zagadnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia [14].

² Przez organizację ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć przede wszystkim wdrożone instrukcje i procedury bezpieczeństwa, scenariusze pożarowe, sposób zarządzania, system szkolenia pracowników, system zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, system zezwoleń na prace niebezpieczne, itd.

- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

1.2. Podstawa opracowania

Operat opracowano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Inwestora, w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [4] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego oraz w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska [2], w którym mowa o wymaganiach związanych z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [4].

1.3. Informacje o autorze


Autorem opracowania jest mgr inż. poż. Marcin Kowalski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 682/2019). Kwalifikacje autora uprawniają go do opracowywania operatów przeciwpożarowych na potrzeby złożenia wniosku o:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów;
- 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
- 3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
- 4) pozwolenie zintegrowane;

w przypadkach, gdy organem właściwym do jego wydania jest starosta powiatu lub marszałek województwa.

1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną „know-how” Autora (autorów) i podlega ochronie właściwej dla informacji poufnych. Zamawiający (inwestor) zobowiązany jest do jej ochrony przy użyciu co najmniej takich samych środków ostrożności jakich używa do ochrony własnych informacji o podobnym charakterze.
2. Operat został opracowany w celu przeprowadzenia określonego postępowania administracyjnego. Przekazanie Operatu lub jego kopii podmiotom niezwiązanym z tym postępowaniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorów).
3. Zamawiający (inwestor), przekazując dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom, zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zapewniających, że będą one świadome poufnego charakteru otrzymanych informacji.
4. Bez pisemnej zgody Autora (autorów) zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.



5. Operat składa się z części opisowej oraz części graficznej i pod względem merytorycznym stanowi spójną uzupełniającą się całość, dlatego zabrania się kopiowania Operatu inaczej jak tylko w całości.
6. Zabrania się wykorzystywania Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach [4], chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym (inwestorem) stanowią inaczej.
7. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Operatu Autor (autorzy) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
8. Autor (autorzy) operatu nie odpowiada za działalność Inwestora niezgodną z zapisami w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu właściwego terenowo komendanta miejskiego (powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia niniejszego dokumentu, w szczególności za magazynowanie odpadów lub materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bądź w ilościach przekraczających wartości określone w niniejszym Operacie.
9. Operat nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.

1.5. Ochrona danych osobowych

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie uprawnień, dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

1.6. Podstawowe definicje

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja – to:

- 1) stacjonarne urządzenie techniczne;
- 2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;

- 3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanyymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- 1) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 3) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania materiałów, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.



Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.





2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu

2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do zbierania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3 000
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	3 000
3.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe(2) lub ich niebezpieczne związki	3 000
4.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	3 000
5.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	3 000
Odpady inne niż niebezpieczne			
6.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	97 000
7.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	97 000
8.	01 04 09	Odpadowe piaski i ły	97 000
9.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	97 000
10.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	97 000
11.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	97 000
12.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	97 000
13.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	97 000
14.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	97 000
15.	02 01 10	Odpady metalowe	97 000
16.	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	97 000
17.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	97 000
18.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	97 000
19.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	97 000
20.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	97 000
21.	10 11 05	Cząstki i pyły	97 000
22.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	97 000
23.	10 12 03	Cząstki i pyły	97 000
24.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	97 000
25.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	97 000
26.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	97 000
27.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	97 000
28.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	97 000
29.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	97 000
30.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	97 000
31.	11 05 01	Cynk twardy	97 000
32.	11 05 02	Popiół cynkowy	97 000
33.	12 01 01	Odpady z toczenia i pilowania żelaza oraz jego stopów	97 000
34.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	97 000
35.	12 01 03	Odpady z toczenia i pilowania metali nieżelaznych	97 000



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
36.	12 01 13	Odpady spawalnicze	97 000
37.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	97 000
38.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	97 000
39.	15 01 04	Opakowania z metali	97 000
40.	15 01 07	Opakowania ze szkła	97 000
41.	16 01 17	Metale żelazne	97 000
42.	16 01 18	Metale nieżelazne	97 000
43.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16	97 000
44.	16 01 20	Szkło	97 000
45.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	97 000
46.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	97 000
47.	16 01 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	97 000
48.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	97 000
49.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	97 000
50.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	97 000
51.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	97 000
52.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	97 000
53.	16 81 01	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	97 000
54.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	97 000
55.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	97 000
56.	17 01 02	Gruz ceglany	97 000
57.	17 01 03	Odpady llnych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	97 000
58.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	97 000
59.	17 02 02	Szkło	97 000
60.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	97 000
61.	17 04 02	Aluminium	97 000
62.	17 04 03	Ołów	97 000
63.	17 04 04	Cynk	97 000
64.	17 04 05	Żelazo i stal	97 000
65.	17 04 06	Cyna	97 000
66.	17 04 07	Mieszanki metali	97 000
67.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	97 000
68.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	97 000
69.	17 05 06	Urobek z pogłębiania llny niż wymieniony w 17 05 05	97 000
70.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) llny niż wymieniony w 17 05 07	97 000
71.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	97 000
72.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 01, 17 09 03	97 000
73.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	97 000
74.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	97 000
75.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	97 000
76.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	97 000
77.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	97 000




Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
78.	19 12 02	Metale żelazne	97 000
79.	19 12 03	Metale nieżelazne	97 000
80.	19 12 05	Szkło	97 000
81.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	97 000
82.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	97 000
83.	20 01 02	Szkło	97 000
84.	20 01 40	Metale	97 000
85.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	97 000
86.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	97 000
87.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	97 000
Łącznie nie więcej niż:			100 000

Tabela 3. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	70
2.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	70
3.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	70
4.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	70
5.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	70
6.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	70
7.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	70
8.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	70
9.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	70
10.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	70
11.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	70
12.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	70
13.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	70
14.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	70
15.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	70
16.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	70
Łącznie nie więcej niż:			70

Tabela 4. Rodzaje i ilości odpadów magazynowanych w tym samym czasie

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
Odpady palne				
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	150	Wiata W1
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe		
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	160	Boks magazynowy B1
4.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10		
5.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	310	
7.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji		
8.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe		
Razem palne:			310	
Odpady niepalne				
9.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	MASA ODPADÓW POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA – BEZ WPŁYWU NA WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
10.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07		
11.	01 04 09	Odpadowe piaski i ły		
12.	01 04 99	Inne niewymienione odpady		
13.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11		
14.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07		
15.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80		
16.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej		
17.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06		
18.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06		
19.	01 05 99	Inne niewymienione odpady		
20.	02 01 10	Odpady metalowe		
21.	02 01 99	Inne niewymienione odpady		
22.	02 03 99	Inne niewymienione odpady		
23.	02 04 99	Inne niewymienione odpady		
24.	02 07 99	Inne niewymienione odpady		
25.	03 01 99	Inne niewymienione odpady		
26.	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)		
27.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)		
28.	03 03 99	Inne niewymienione odpady		
29.	04 02 99	Inne niewymienione odpady		
30.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)		
31.	07 01 99	Inne niewymienione odpady		
32.	08 01 99	Inne niewymienione odpady		
33.	10 10 03	Zgary i zużle odlewnicze		
34.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11		
35.	10 10 99	Inne niewymienione odpady		
36.	10 11 05	Cząstki i pyły		
37.	10 11 99	Inne niewymienione odpady		
38.	10 12 03	Cząstki i pyły		
39.	10 12 99	Inne niewymienione odpady		
40.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego, hydratyzowanego		
41.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 P 10 13 13)		



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
42.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy		
43.	10 13 82	Wybrakowane wyroby		
44.	10 13 99	Inne niewymienione odpady		
45.	11 01 99	Inne niewymienione odpady		
46.	11 02 99	Inne niewymienione odpady		
47.	11 05 01	Cynk twardy		
48.	11 05 02	Popiół cynkowy		
49.	11 05 99	Inne niewymienione odpady		
50.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów		
51.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów		
52.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych		
53.	12 01 13	Odpady spawalnicze		
54.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16		
55.	12 01 99	Inne niewymienione odpady		
56.	15 01 04	Opakowania z metali		
57.	15 01 07	Opakowania ze szkła		
58.	16 01 17	Metale żelazne		
59.	16 01 18	Metale nieżelazne		
60.	16 01 20	Szkło		
61.	16 01 22	Inne niewymienione elementy		
62.	16 01 99	Inne niewymienione odpady		
63.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)		
64.	16 07 99	Inne niewymienione odpady		
65.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)		
66.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		
67.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)		
68.	16 81 01	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne		
69.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01		
70.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów		
71.	17 01 02	Gruz ceglany		
72.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		
73.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		
74.	17 02 02	Szkło		
75.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz		
76.	17 04 02	Aluminium		
77.	17 04 03	Ołów		
78.	17 04 04	Cynk		
79.	17 04 05	Żelazo i stal		



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
80.	17 04 06	Cyna		
81.	17 04 07	Mieszaniny metali		
82.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03		
83.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05		
84.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07		
85.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01		
86.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych		
87.	19 01 99	Inne niewymienione odpady		
88.	19 10 01	Odpady żelaza i stali		
89.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych		
90.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03		
91.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05		
92.	19 12 02	Metale żelazne		
93.	19 12 03	Metale nieżelazne		
94.	19 12 05	Szkło		
95.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)		
96.	20 01 02	Szkło		
97.	20 01 40	Metale		
98.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie		

Nie określa się masy odpadów niepalnych oraz dokładnych miejsc ich magazynowania ze względu na brak wpływu na warunki ochrony przeciwpożarowej. Odpady niepalne na terenie przedsiębiorstwa magazynowane będą w sposób selektywny w istniejących boksach magazynowych z zachowaniem wymagań przepisów ochrony środowiska. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów niepalnych w sposób zaburzający możliwość dojazdu do obiektów na terenie zakładu.

2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia

Gospodarowanie odpadami będzie miało miejsce na terenie obiektu w Pakości, na działkach o numerach ewidencyjnych 3/161, 3/162, Obręb 4.

2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Wszystkie odpady magazynowane będą na terenie określonym wyżej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które te odpady mogą powodować. Odpady magazynowane będą w na zewnętrznym placu magazynowym, podzielonym przegrodami murowanymi, na utwardzonym podłożu.



MARCIN KOWALSKI
rozpoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Magazynowanie odbywać się będzie w pojemnikach bądź luzem (odpady o dużych gabarytach).

Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie zawartych w nich odpadów, w oznakowanym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych.

Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami, zgodnie z rozporządzeniem [20] nie może przekraczać:

- 1) 4 m – w przypadku odpadów:
 - a) magazynowanych w stosach,
 - b) z tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej lub naturalnej, całych lub rozdrobnionych opon oraz odpadów zawierających te materiały w ponad 20% swojej masy;
- 2) 6 m – w pozostałych przypadkach.

Maksymalna dopuszczalna wysokość magazynowania odpadów palnych na terenie obiektu wynosi 4 m.

Granicę strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały. Granicę sekcji magazynowej inną niż ściana separacyjna oznacza się trwale na powierzchni terenu lub w postaci tablic informacyjnych zamontowanych przy granicy w sposób trwały. W przedmiotowym obiekcie granicę sekcji magazynowej stanowią będą ściany separacyjne.

Odpady palne w budynku, zgodnie z rozporządzeniem [20] należy magazynować w odległości od przekrycia dachu lub sufitu:

- 1) 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
- 2) 1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
- 3) 2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.

2.4. Opis procesu technologicznego

Odpady na terenie zakładu zbierane będą w sposób selektywny i będą przyjmowane zarówno od podmiotów gospodarczych jak i od osób fizycznych, w związku z czym na etapie ich przyjęcia wymagać będą dosegregowania, które odbywać się będzie ręcznie. Inwestor przewiduje dostawę odpadów własnym transportem samochodowym dostosowanym do przewozu kontenerów oraz transportem innych firm, co pozwoli na ich sprawny rozładunek/przeładunek,

segregację i wywóz. Złom od indywidualnych dostawców, po zważeniu będzie rozładowywany ręcznie lub przy użyciu maszyn (chwytaaki), w zależności od ilości. Następnie pracownicy punktu skupu rozdziela i posegregują złom uwzględniając jego rodzaj i gatunek. Osobno gromadzony będzie złom blach, osobno złom żeliwny, złom z metali, złom z metali kolorowych, itp. W celu zmniejszenia objętości transportowej odpadów typu złom, a tym samym ich rozdrobnienia stosowany będzie palnik.


Zbierane odpady przekazywane są dalej wyłącznie uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 27 ustawy o odpadach [4].

2.5. Właściwość organu

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach [4] organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów jest:

- 1) marszałek województwa:
 - a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 - b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 - c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg;
- 2) starosta – w pozostałych przypadkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, organem właściwym do wydania zezwolenia dot. przedmiotowego przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy obiekt znajduje się w miejscowości Pakość. Najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 KP PSP w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133 znajduje się około 16 km od obiektu, czas dojazdu około 20 minut. Inne pobliskie jednostki ochrony przeciwpożarowej to:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości, znajdująca się w odległości około 2 km od obiektu, czas dojazdu około 4 minuty;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Janikowie, znajdująca się w odległości około 6 km od obiektu, czas dojazdu około 7 minut.

3.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działkach nr 3/161, 3/162, obręb 4 o powierzchni łącznej około 1,83 ha. Na terenie obiektu odbywać się będzie proces zbierania odpadów, w związku z czym wystąpi konieczność ich magazynowania. W skład zakładu wchodzi:

- 1) plac magazynowy P1;
- 2) wiata magazynowa W1.

Miejsca magazynowania odpadów zaznaczono w części graficznej Operatu. Operat dotyczyć będzie wyłącznie stref pożarowych, w których magazynowane będą odpady palne.

3.2. Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji

Tabela 5. Podstawowe dane zewnętrznych placów magazynowych

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Sekcja mag.	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. ³ [m]
1.	Plac magazynowy P1	99,96	2	P1/S1	99,96	9,8
2.	Wiata	63,84	3,2	W1/S1	63,84	5,6


3.3. Podział na strefy pożarowe

Na terenie przedmiotowego obiektu wyodrębniono strefy pożarowe:

Tabela 6. Specyfikacja stref pożarowych

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	Zasięg strefy	Strefa pożarowa z odpadami stałymi	Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m ²]
1.	SP1	99,96	P1/S1	Tak	2 000
2.	SP2	63,86	W1	Tak	4 000

³ liczona od miejsca załadunku



Strefa pożarowa z odpadami stałymi

Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi”.

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

- 1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50 Mg lub
- 2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Zgodnie z powyższą definicją strefy pożarowe wskazane w tabeli powyżej stanowią strefy pożarowe z odpadami stałymi – łączna ilość zgromadzonych odpadów palnych przekracza 200 m³ i 50 Mg.

Strefy pożarowe oddzielone są od siebie pasem wolnego terenu o szerokości zgodnej z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [6] w odniesieniu do gęstości obciążenia ogniowego występującej w strefach pożarowych. Odległości sekcji magazynowych od pozostałych obiektów są zgodne z załącznikiem do rozporządzenia [20] w odniesieniu do zawartości frakcji tworzyw sztucznych w odpadach, rozpiętości sekcji a także wysokości magazynowania. Strefy pożarowe oddzielone będą od granic nieruchomości gruntowej, w obrębie której są położone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Operat dotyczyć będzie wyłącznie stref pożarowych wskazanych w tabeli powyżej, jako miejsc magazynowania odpadów palnych.

Sekcje magazynowe w strefie pożarowej z odpadami stałymi

Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m², zgodnie z rozporządzeniem [20]. W przedmiotowym obiekcie strefy pożarowe nie przekraczają powierzchni 400 m², wobec czego każda ze stref pożarowych spełnia również wymagania stawiane sekcjom magazynowym.

Rozpiętość sekcji magazynowych (mierzona w głąb od miejsca jej załadunku) nie może przekraczać:

- 1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
- 2) 10 m – w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowym obiekcie, zgodnie z punktem 2 rozpiętość sekcji magazynowych nie przekroczy 10 m.



Rozdzielnie sekcji magazynowych stanowią ściany separacyjne lub pasy wolnego terenu o szerokości co najmniej:

- 1) 2 m – w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych (wykonanych z blachy stalowej o grubości co najmniej 2 mm oraz o pojemności nie większej niż 40 m³);
- 2) 5 m – w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowym obiekcie, sekcje magazynowe stanowiące strefy pożarowe oddzielone są za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI360. Wymagania będą spełnione.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Strefa pożarowa SP1 na terenie przedmiotowego obiektu zostanie oddzielona ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, o odporności ogniowej REI 360, wykonanymi z bloczków betonowych o grubości 0,6 m uszczelnionych pianką ISUM. Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi wykonano w analogicznej technologii. Ściany są o 1 m wyższe niż wysokość magazynowania odpadów a ich krawędzie wysunięte są o co najmniej 1 m poza obrys odpadów.

Ściany wiaty W1 stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe wykonane są z bloczków o grubości 0,6 m o odporności ogniowej REI360, uszczelnione pianką ISUM.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonano w oparciu o projekt budowlany opracowany przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane zgodne z Prawem Budowlanym oraz uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi określa się dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych, z uwzględnieniem projektowanej gęstości obciążenia ogniowego.

Z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsc magazynowania, w strefach pożarowych SP1, SP2 nie ma konieczności określania maksymalnej możliwej masy magazynowanych odpadów ze względu na zastosowanie najsurowszych wymagań dla stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami, o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 4 000 MJ/m². Masy odpadów dopuszczalne do magazynowania na terenie obiektu w tym samym czasie wskazano w rozdziale 2. niniejszego opracowania.

3.5. Klasa odporności pożarowej

Nie dotyczy. Na terenie stref pożarowych objętych zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono klasy odporności pożarowej.

3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie stref pożarowych objętych zakresem niniejszego Operatu, zagrożenie pożarowe związane jest z gromadzeniem odpadów oraz materiałów palnych. Magazynowane odpady palne w występujących warunkach przechowywania nie mają skłonności do samonagrzewania i samozapalenia.

Tabela 7. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych

Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]
1.	Tworzywa sztuczne PE	ciało stałe	42	350
2.	Tworzywa sztuczne ABS	ciało stałe	35	350
3.	Tworzywa sztuczne PCV	ciało stałe	25	360
4.	Tworzywa sztuczne PU	ciało stałe	26	310
5.	Tworzywa sztuczne PP	ciało stałe	43	350
6.	Tworzywa sztuczne PET	ciało stałe	23	> 350
7.	Tworzywa sztuczne (średnio)	ciało stałe	35	350
8.	Papier	ciało stałe	16	250
9.	Drewno (zawartość wilgoci ponad 12%)	ciało stałe	15	270
10.	Drewno (zawartość wilgoci do 12%)	ciało stałe	18	250

3.7. Ocena zagrożenia wybuchem

Na terenie opisywanego obiektu nie przewiduje się występowania substancji i materiałów stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych stwarzających takie ryzyko.

3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób

Na terenie stref pożarowych SP1-SP2 nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie placu magazynowego będą przebywać maksymalnie 4 osoby.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Na terenie stref pożarowych SP1-SP2, ewakuacja odbywać się będzie drogami komunikacyjnymi przewidzianymi do dowożenia odpadów.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Obiekt, również w obszarze stref pożarowych SP1-SP2, objęty jest zasięgiem monitoringu wizyjnego. Nie występują inne instalacje użytkowe.



Zgodnie z oświadczeniem Inwestora instalacje techniczne wykonano zgodnie z Polskim Normami oraz będą one poddawane przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiem Prawa budowlanego i przepisów branżowych.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Plac magazynowy 2 oraz plac z boksami magazynowymi (przeznaczone do magazynowania odpadów) w strefach pożarowych SP1-SP2, nie wymagają wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9]. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm³ zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- 1) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 - a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV,
 - b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
 - c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 2) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendy Głównej PSP [22] place magazynowe nie wymagają wyposażenia w gaśnice na podstawie rozporządzenia [9]. Niemniej jednak, dla zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów palnych poza budynkami, należy wyposażyć je w gaśnice zgodnie z przelicznikiem 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice służące do zabezpieczenia placów magazynowych mogą być zlokalizowane w budynku jeśli odległość od placu magazynowego do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m.

Tabela 8. Wymagane wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Lp.	Obiekt	Strefa pożarowa	Powierzchnia obiektu [m ²]	Ilość środka gaśniczego [kg/dm ³]	Punkt ze sprzętem gaśniczym
1.	P1/S1	SP1	99,96	2/3	0
2.	W1/S1	SP2	63,86	2/3	0

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnione będą następujące warunki:

- 1) odległość od każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m;

- 3) gaśnice zlokalizowane na zewnątrz budynków zaleca się umieszczać w hermetycznych szafkach ochronnych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany przeglądóm i czynnościóm konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9] przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Punkty ze sprzętem gaśniczym

Żadne z miejsc magazynowania stałych odpadów palnych na terenie obiektu nie przekracza powierzchni 500 m². W związku z powyższym nie mają zastosowania wymagania dot. punktów ze sprzętem gaśniczym, o których mowa w § 38 rozporządzenia [20].

3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się tereny leśne i rolnicze. Najbliższe zabudowania o charakterze siedliskowym znajdują się w odległości:

- 1) od strony północnejok. 14 m od W1 – budynek magazynowy;
- 2) od strony wschodniejok. 506 m od P1/S1 – budynek gospodarczy;
- 3) od strony południowejok. 40 m od P1/S1 – plac magazynowy;;
- 4) od strony zachodniejok. 114 m od P1/S1 – budynek produkcyjny w zakładzie przetwarzania tworzyw sztucznych.


Odległości między strefami pożarowymi oraz między obiektami budowlanymi na terenie Zakładu zaznaczono w części graficznej Operatu. Magazynowanie materiałów palnych odbywa się z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych obiektów na terenie działki, przy zachowaniu 4 m odległości od granicy działki.

Odległości od sąsiednich obiektów wymagane załącznikiem do rozporządzenia [20] zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 9. Wymagane odległości sekcji magazynowych

Lp.	Sekcja magazynowa	Zawartość tworzyw sztucznych	Rozpiętość ⁴ [m]	Wysokość magazynowania [m]	Wymagana odległość od stref poż. zew. [m]	Wymagana odległość od budynków [m]
1.	P1/S1	>20	10,2	2	13	11
2.	W1/S1	<20	11,4	3,2	13	11

⁴ Mierzona od strony oddziaływania pożaru



3.14. Drogi pożarowe

Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zgodnie z § 43 rozporządzenia [20], doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów i jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

- 1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m^2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m^2 ;
- 2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m^2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m^2 ;
- 3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m^3 ;
- 4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Strefy pożarowe SP 1 oraz SP2 nie wymagają doprowadzenia drogi pożarowej.

Dojazd do obiektu możliwy jest po zjeździe z DW251 w ulicę Topolową, dalej utwardzonymi drogami wewnętrznymi do wjazdu od strony działki 3/161. Nawierzchnia na terenie obiektu umożliwia poruszanie się samochodom ciężarowym. Możliwy jest wyjazd z działki bez zawracania.

3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W celu określenia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, znajdujących się poza budynkami, posłużono się zasadami rozporządzenia [20].

Tabela 10. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi poza budynkami

Gęstość obciążenia ogniowego $[\text{MJ/m}^2]$	Powierzchnia strefy pożarowej $[\text{m}^2]$				
	≤ 500	> 500 $\leq 1\,000$	$> 1\,000$ $\leq 2\,000$	$> 2\,000$ $\leq 3\,000$	$> 3\,000$
Wydajność wodociągu $[\text{l/s}]$					
< 500	10	10	10	20	20
500–2 000	10	20	20	30*	30*
2 000–4 000	20	20	30	30	40
$> 4\,000$	20	30	30	40	40

* Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:

- 1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub
 - 2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub
 - 3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów
- zapewnia się co najmniej $20 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

Tabela 11. Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]	Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²]	Wymagana wydajność wodociągu [dm ³ /s]
1.	SP1	99,96	> 4 000	nd
2.	SP2	63,84	> 4 000	nd

Dla stref pożarowych z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 200 m², zgodnie z rozporządzeniem [20] zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane. Na terenie obiektu funkcjonuje sieć hydrantów zewnętrznych zasilanych z odgałęzienia miejskiej sieci wodociągowej, o wydajności 10 dm³/s każdy oraz 20 dm³/s przy jednoczesnym poborze z dwóch hydrantów.



4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:


- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie reguluje ww. zagadnień, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) rozpalamie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;



- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
- f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
- g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W przedmiotowym obiekcie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana.

4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego obiektu odbyli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [20] co najmniej raz w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku, gdy:

- 1) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m², a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m²;
- 2) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
 - a) 10 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
 - b) 60 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C;
- 3) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Łączna powierzchnia wszystkich miejsc magazynowania odpadów przekracza 2000 m², wobec czego, przedmiotowy obiekt wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku. Zgodnie z § 39 ust. 2 rozporządzenia [20] o terminie i zakresie przeprowadzania ww. ćwiczeń powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia należy załączyć plan ćwiczeń.



4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

W celu wyeliminowania przypadków powstawania pożarów przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu (spawanie, cięcie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie, itp.) oraz w celu zabezpieczenia realizacji postanowień, wynikających z rozporządzenia [9] ustala się tryb postępowania przy tego typu pracach prowadzonych w obiektach i na terenie obiektu.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie obiektu dozwolone jest tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym obowiązują następujące zasady postępowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego:


- 1) zarządca, użytkownik lub wykonawca winien:
 - a) dokonać oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
 - b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu, niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia,
 - c) wskazać osoby odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
 - d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - e) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,
 - f) zabezpieczyć miejsce pracy w sprzęt pożarniczy (gaśnica, koc gaśniczy, linia węzowa, itp.),
 - g) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne, występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne,
 - h) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem palnych cieczy, palnych gazów jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości lub stosując urządzenia, narzędzia

- i odzież roboczą dopuszczoną do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem,
- i) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz obszar przyległy,
 - j) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;
- 2) do wykonania prac można przystąpić tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od Właściciela zakładu lub osoby przez niego upoważnionej;
 - 3) do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym uprawnieni są wyłącznie pracownicy posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 - 4) właściciel zakładu zobowiązany jest do poinformowania wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym o wyżej wymienionych postanowieniach.

4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów (odpadów) palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Teren zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych poprzez ogrodzenie i monitoring. Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.



30

5. Wnioski

Przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem::



- 1) wyposażenia obiektu w gaśnice,
- 2) oznaczenia granic sekcji magazynowych trwale na powierzchni terenu lub za pomocą tablic informacyjnych,
- 3) przeprowadzania 1 raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności niezwłocznie. Po wykonaniu powyższego przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.



Spis załączników

1. Plan sytuacyjny obiektu.
2. Odpis KRS dla METBOL SP. Z O.O.,






Podstawy prawne i literatura

- [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).
- [3] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).
- [4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
- [5] Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- [7] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r. poz. 1707).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
- [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902).
- [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110).
- [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
- [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczególnego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694).

- [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
- [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- [17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
- [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 oraz z 2022 r. poz. 1071).
- [19] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
- [20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).
- [21] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 r. poz. 784).
- [22] Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej, s. 1, Warszawa, kwiecień 2017 r.
- [23] PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [24] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- [25] Instrukcja ITB nr 221. Wytoczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
- [26] Landfill Criteria For Municipal Solid Waste – Second Edition, BC Ministry of Environment, British Columbia, Canada, June 2016.



1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	04.11.2016R
2	26.02.2020 R. REP. A NR 1437/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 87/723, 00-683 WARSZAWA - ZMIANA PAR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, WYKRĘŚLENIE PAR 15	

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	FXARD SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Imię	*****
3. Numer REGON lub data urodzenia	384707733
4. Numer KRS	0000810479
5. Posiadane przez wspólnika udziały	2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	120 000,00 ZŁ
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
--------------------------	--

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.05.2025 godz. 11:21:51
Numer KRS: 0000645662

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	07.11.2016			
Ostatni wpis	Numer wpisu	26	Data dokonania wpisu	11.07.2024
Sygnatura akt		RDF/6503089/24/891		
Oznaczenie sądu		SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON/NIP	REGON: 365809724, NIP: 8672242228
3. Firma, pod którą spółka działa	METBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	---
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	Kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2. Adres	ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, nr 4, lok. 6, miejsc. WARSZAWA, kod 00-333, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	INFO@LSCOMPOSITES.XYZ
4. Adres strony internetowej	LSCOMPOSITES.XYZ
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	---

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
---------------------------------	--

Rodzaj dokumentu

6	77, 32, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWILANYCH
7	43, 11, Z. ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWILANYCH
8	82, .., DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9	45, .., HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	09.07.2018	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	2	18.09.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	13.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	4	12.04.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	05.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	6	18.04.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	7	11.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	8	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	9	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	10	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	11	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	12	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	13	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	14	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	15	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	16	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	17	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	18	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	19	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	20	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	21	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	22	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	23	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	24	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	25	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	26	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	27	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	28	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	29	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	30	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	31	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	32	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	33	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	34	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	35	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	36	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	37	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	38	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	39	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	40	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	41	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	42	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	43	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	44	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	45	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	46	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	47	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	48	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	49	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	50	****	OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
	51	****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	52	****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	53	****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	54	****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	55	****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	56	****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

31.12.2017

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
3. Dane osób wchodzących w skład organu	Podrubryka 1
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	NOWICKI
2. Imię	MAREK
3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	8810203299, ---
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodziła w skład zarządu została zawieszona w czynnościach	NIE
7. Data oblaty/zostawienia	---

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurent

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przedmiot prowadzącej działalności przedsiębiorcy	46, 77, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	49, 41, Z. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	39, 00, Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
	38, 11, Z. ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
	46, 18, Z. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
	46, 19, Z. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO OKREŚLONYCH TOWARÓW

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji:

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej:

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego:

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.05.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl



Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości:

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności:

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu


Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów


Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym



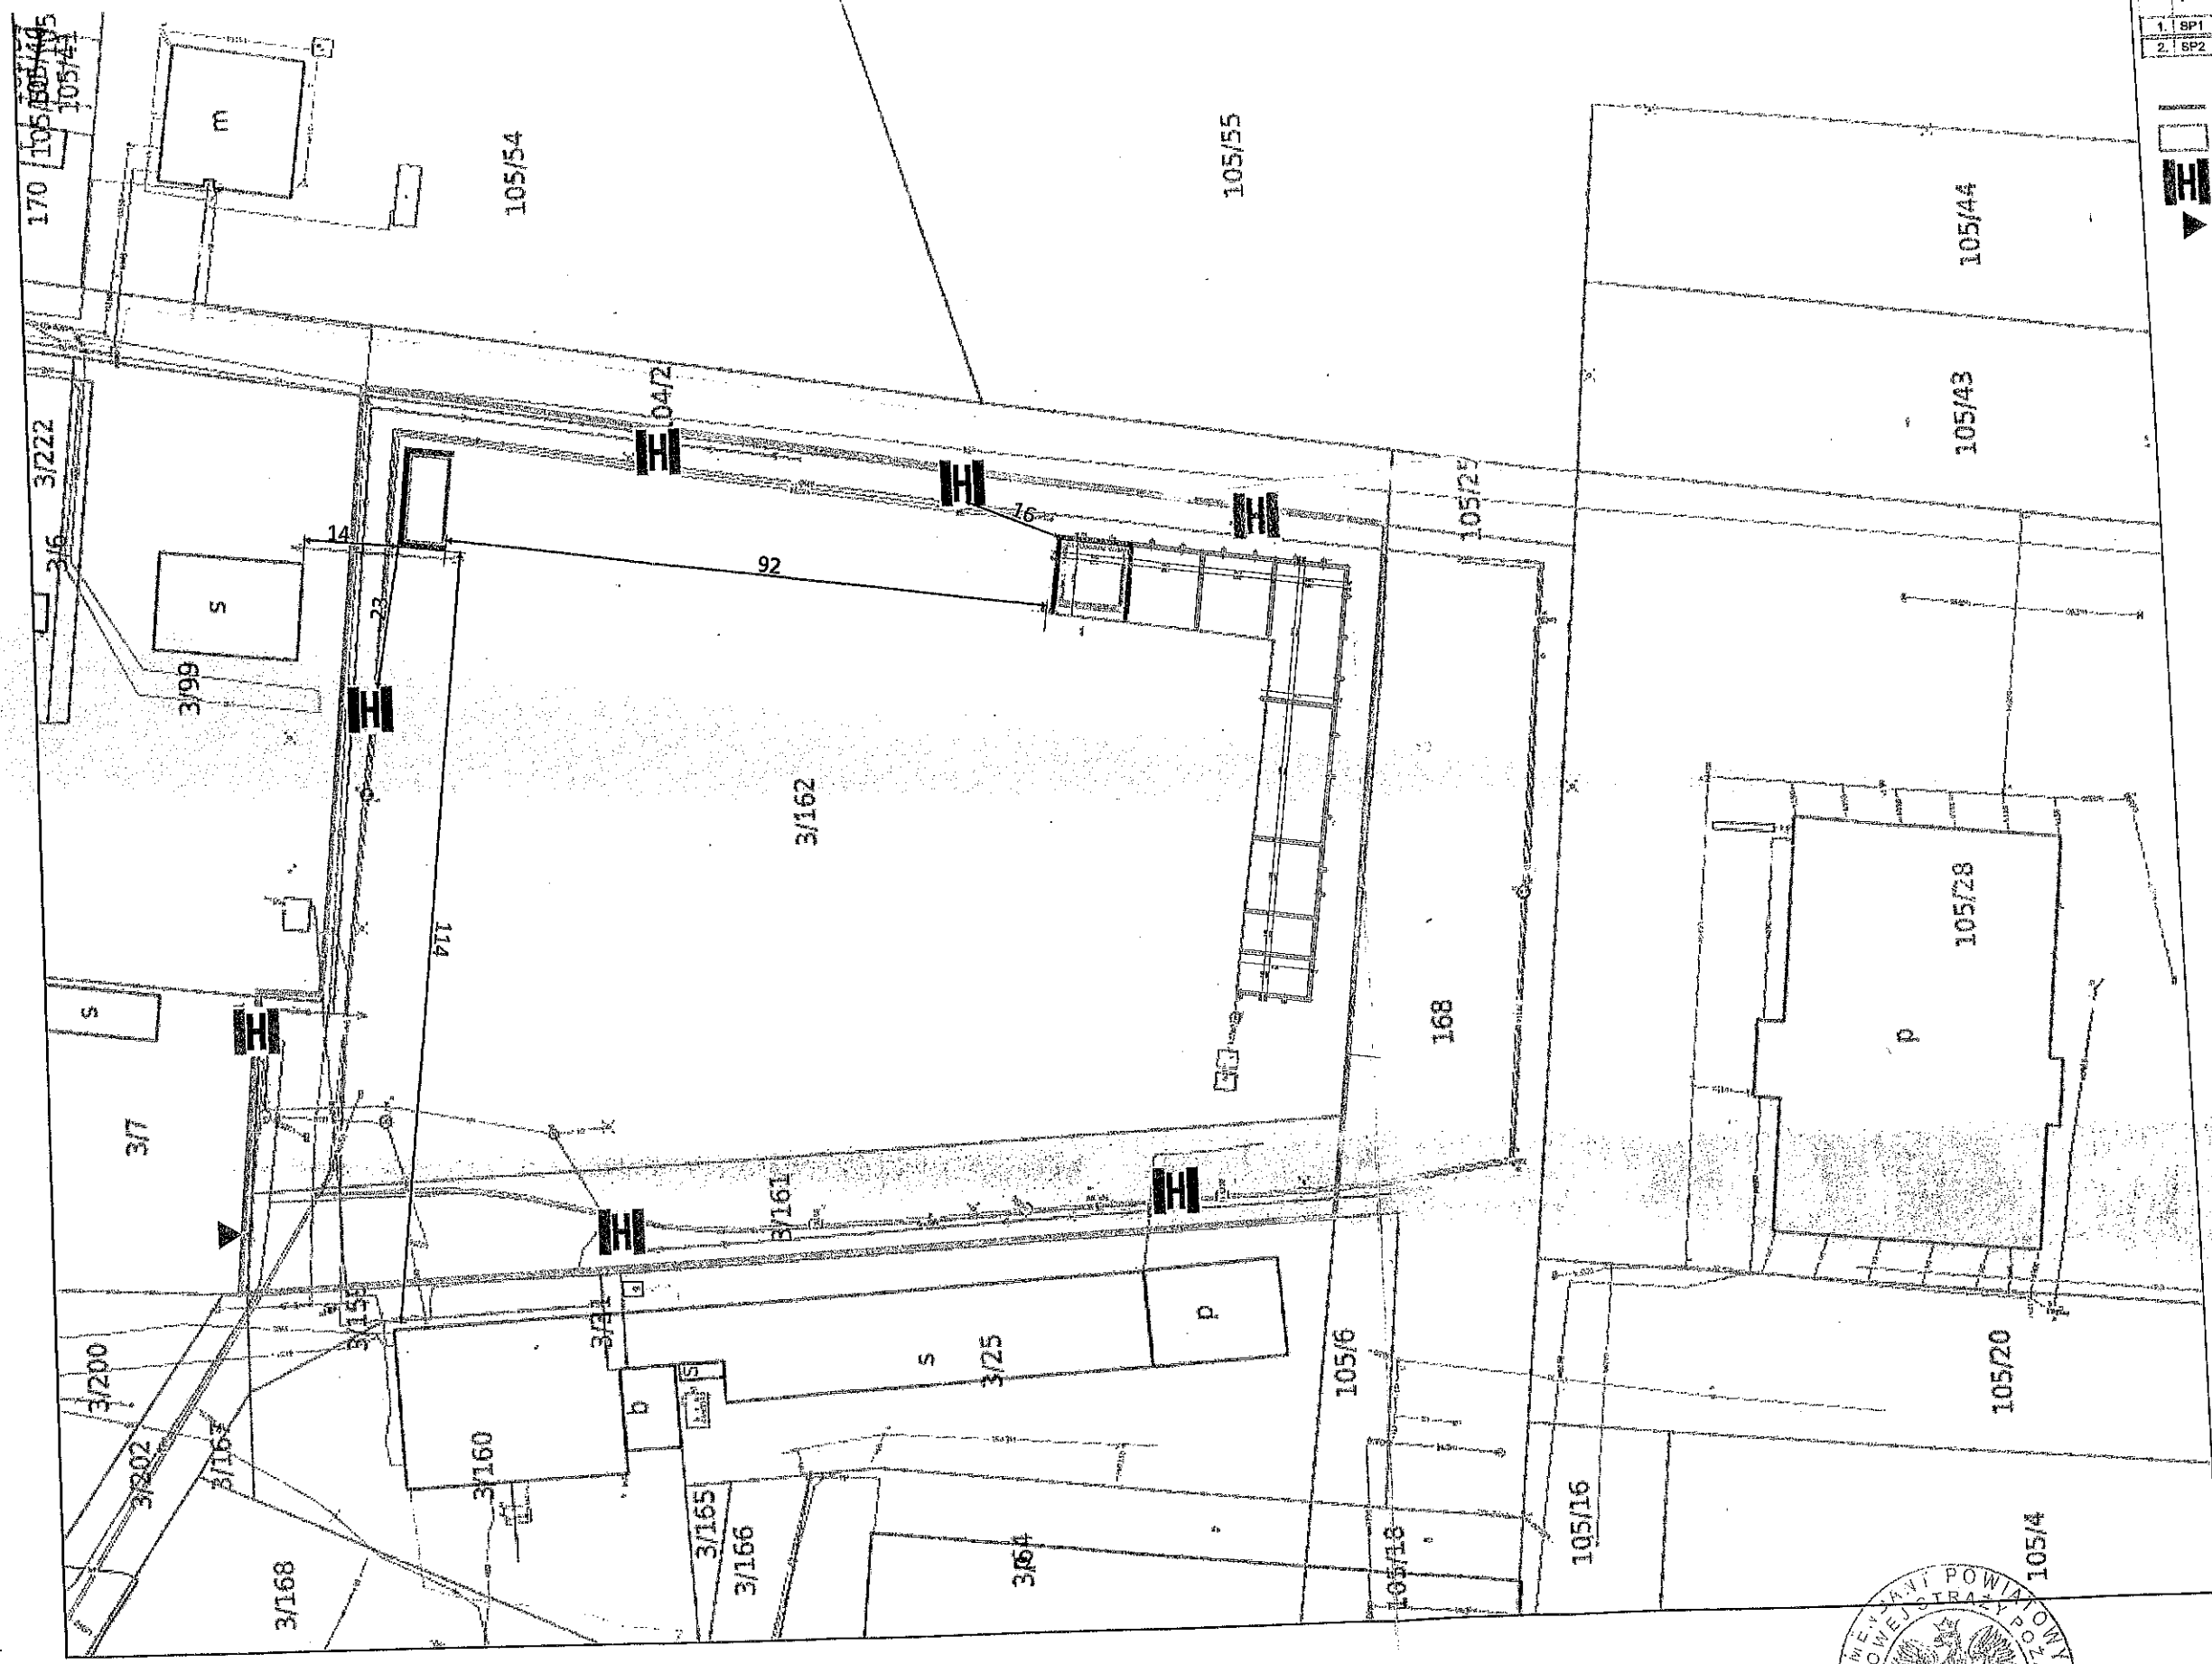

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m²]	Zasieg strefy	Opis strefy z odpadami stałymi	Opis strefy z odpadami stałymi
1	SP1	99,96	P1/S1	Tak	2 000
2	SP2	65,86	W1	Tak	4 000

- ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ. REI360
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- ▶ WJAZD NA TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA



Oblekt:	Metbol Sp. z o.o. dz.3/161, 3/162 88-170 Pakość
Temat:	OPERAT PRZECIWPÓŻAROWY Plan sytuacyjny
Wykonawca:	MARCIN KOWALSKI Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27
 MARCIN KOWALSKI rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	
Skala:	1:1000
Arkusz:	A3
Data:	Maj 2025 r.
Nr rys.:	OP-03


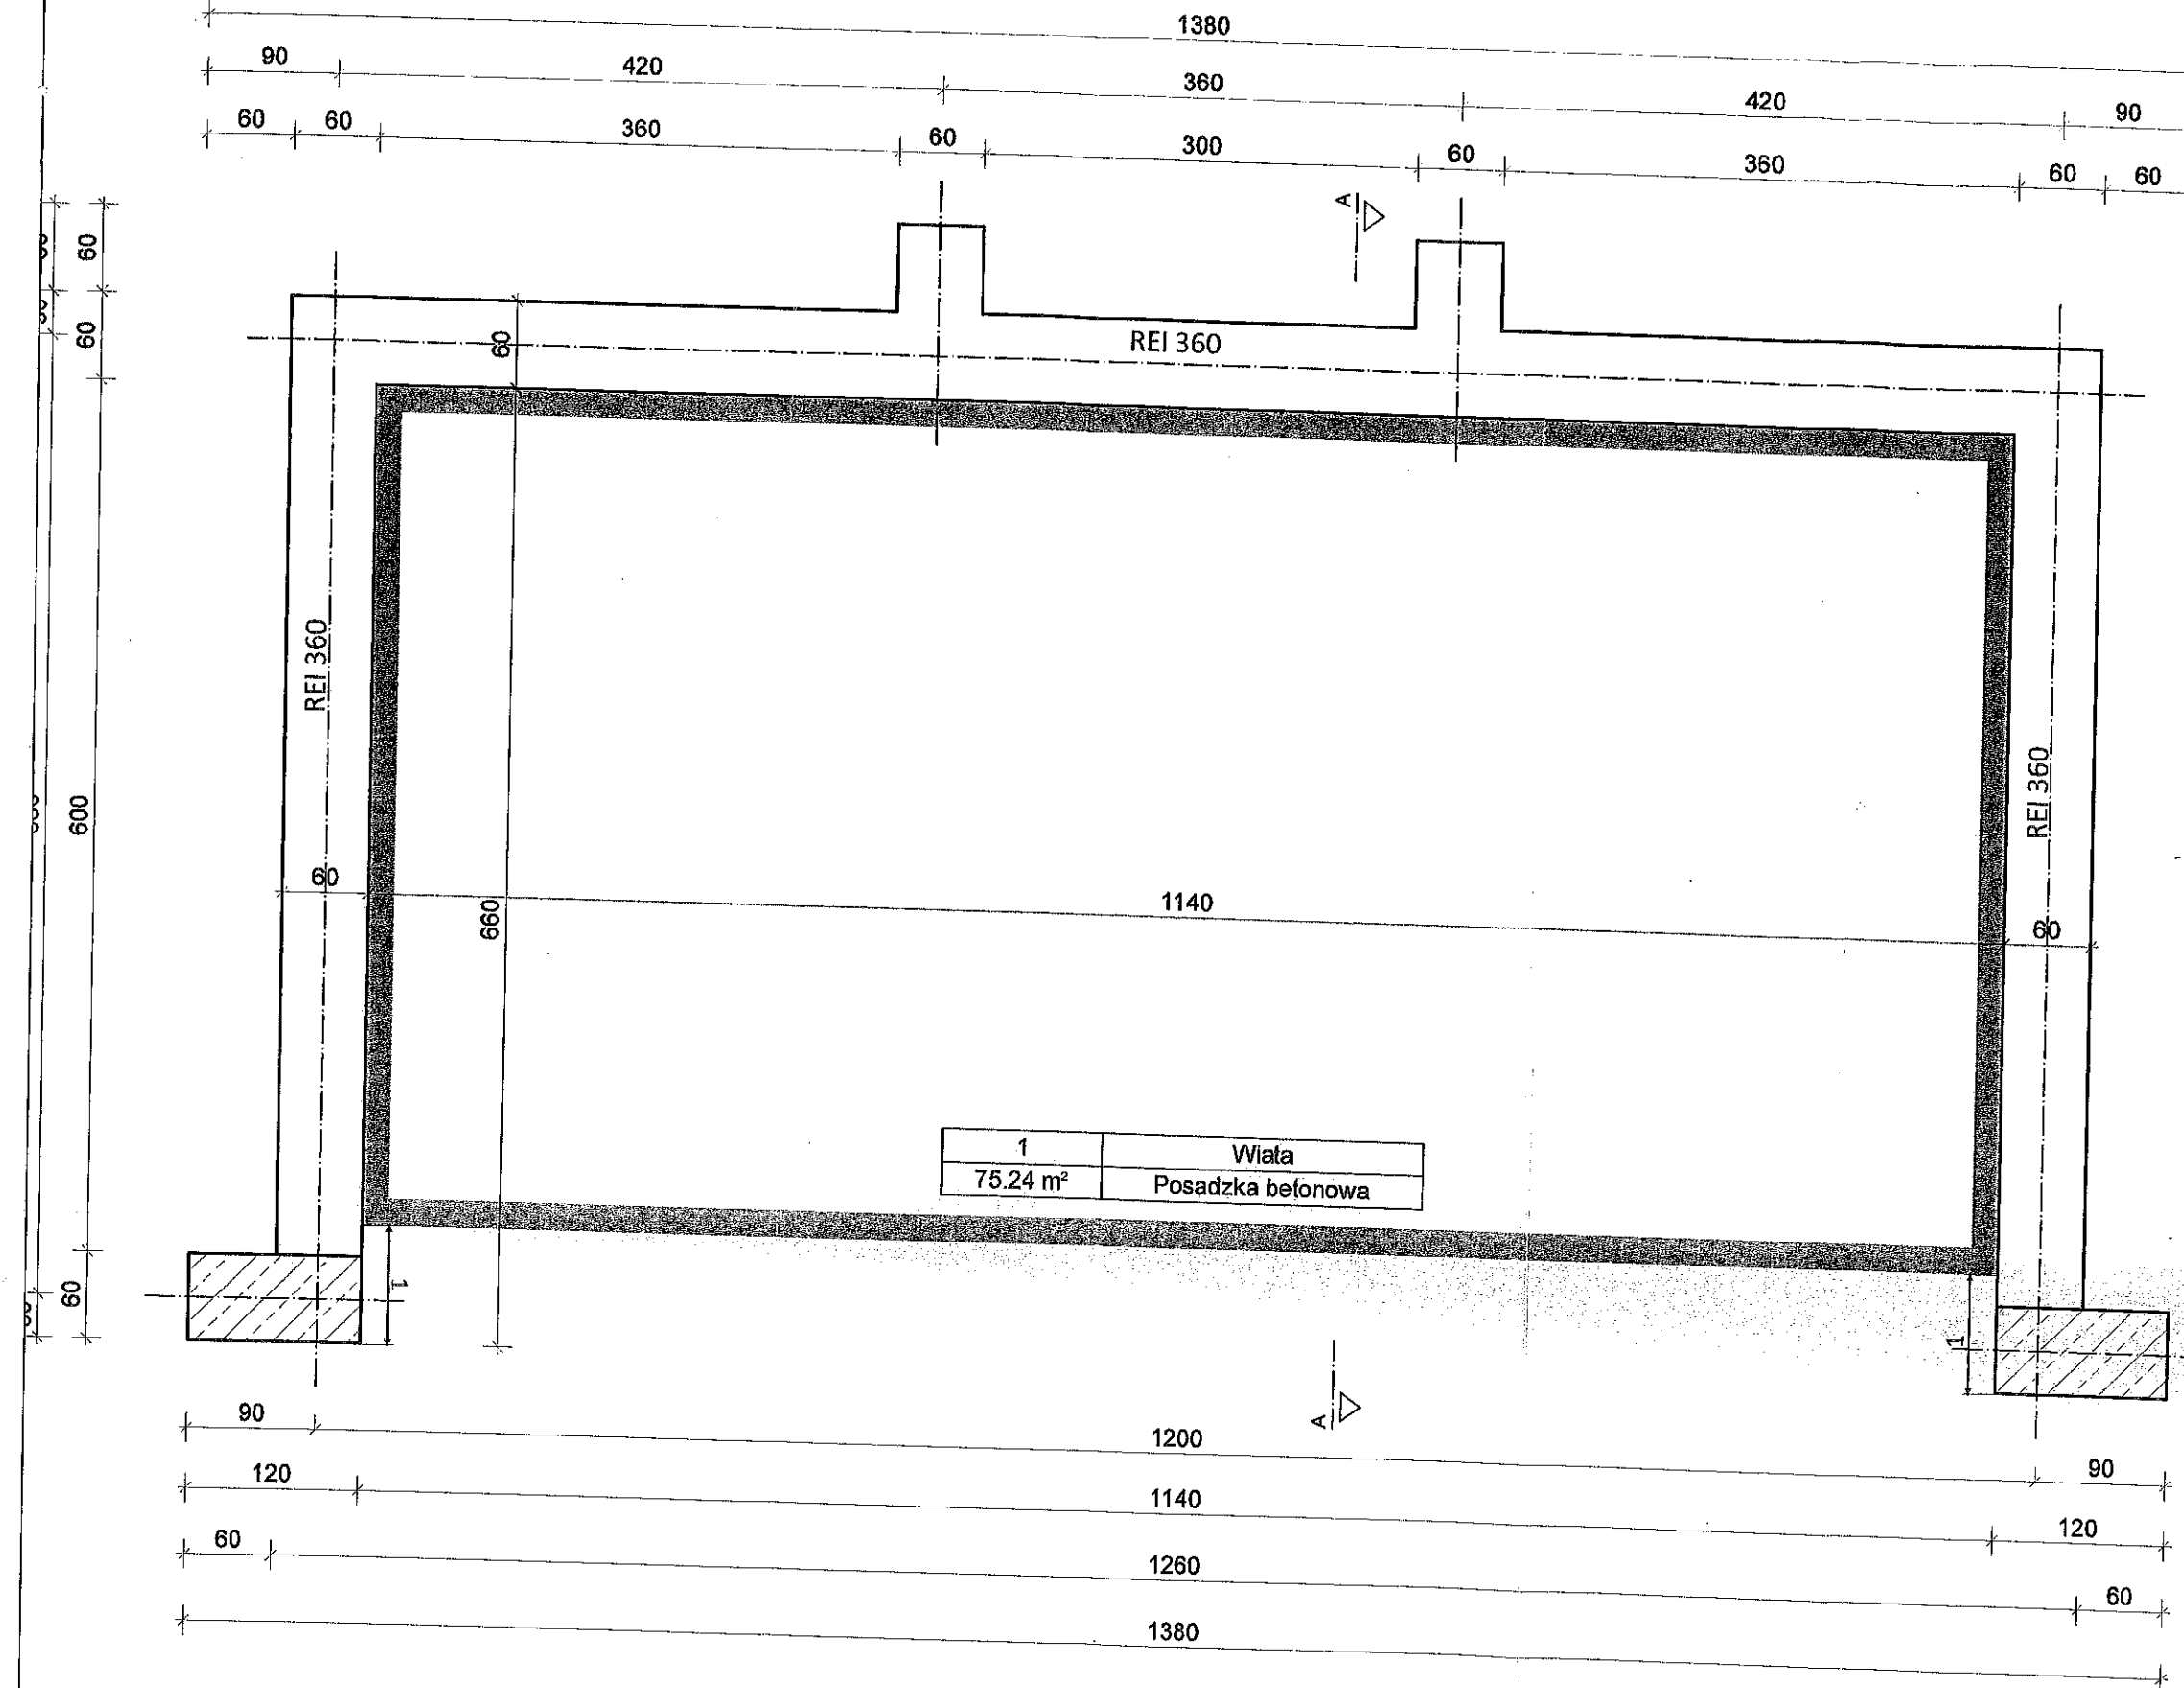


Tabela 1. Specyfikacja stref pożarowych				
Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m²]	Zasieg strefy	Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m²]
1.	SP1	99,96	P1/S1	2 000
2.	SP2	63,88	W1	4 000

Tabela 2. Specyfikacja wiaty W1				
Obiekt	Powierzchnia [m²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Sekcja mag.	Rozpiętość sekcji mag. [m]
Włata	63,84	3,2	W1/S1	6,6



Obiekt:	Metbol Sp. z o.o. dz. 3/162, 3/181 88-170 Pakość
Temat:	OPERAT PRZECIWPÓŻAROWY Strefa pożarowa SP2 - Włata W1
Wykonawca:	MARCIN KOWALSKI Rzecznik ds. zabezpieczeń ppoż. Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27
 MARCIN KOWALSKI rzecznik ds. zabezpieczeń przedpożarowych	
Skala:	Arkusz: A3 Data: Maj 2025 r.
Nr rys.: OP-02	



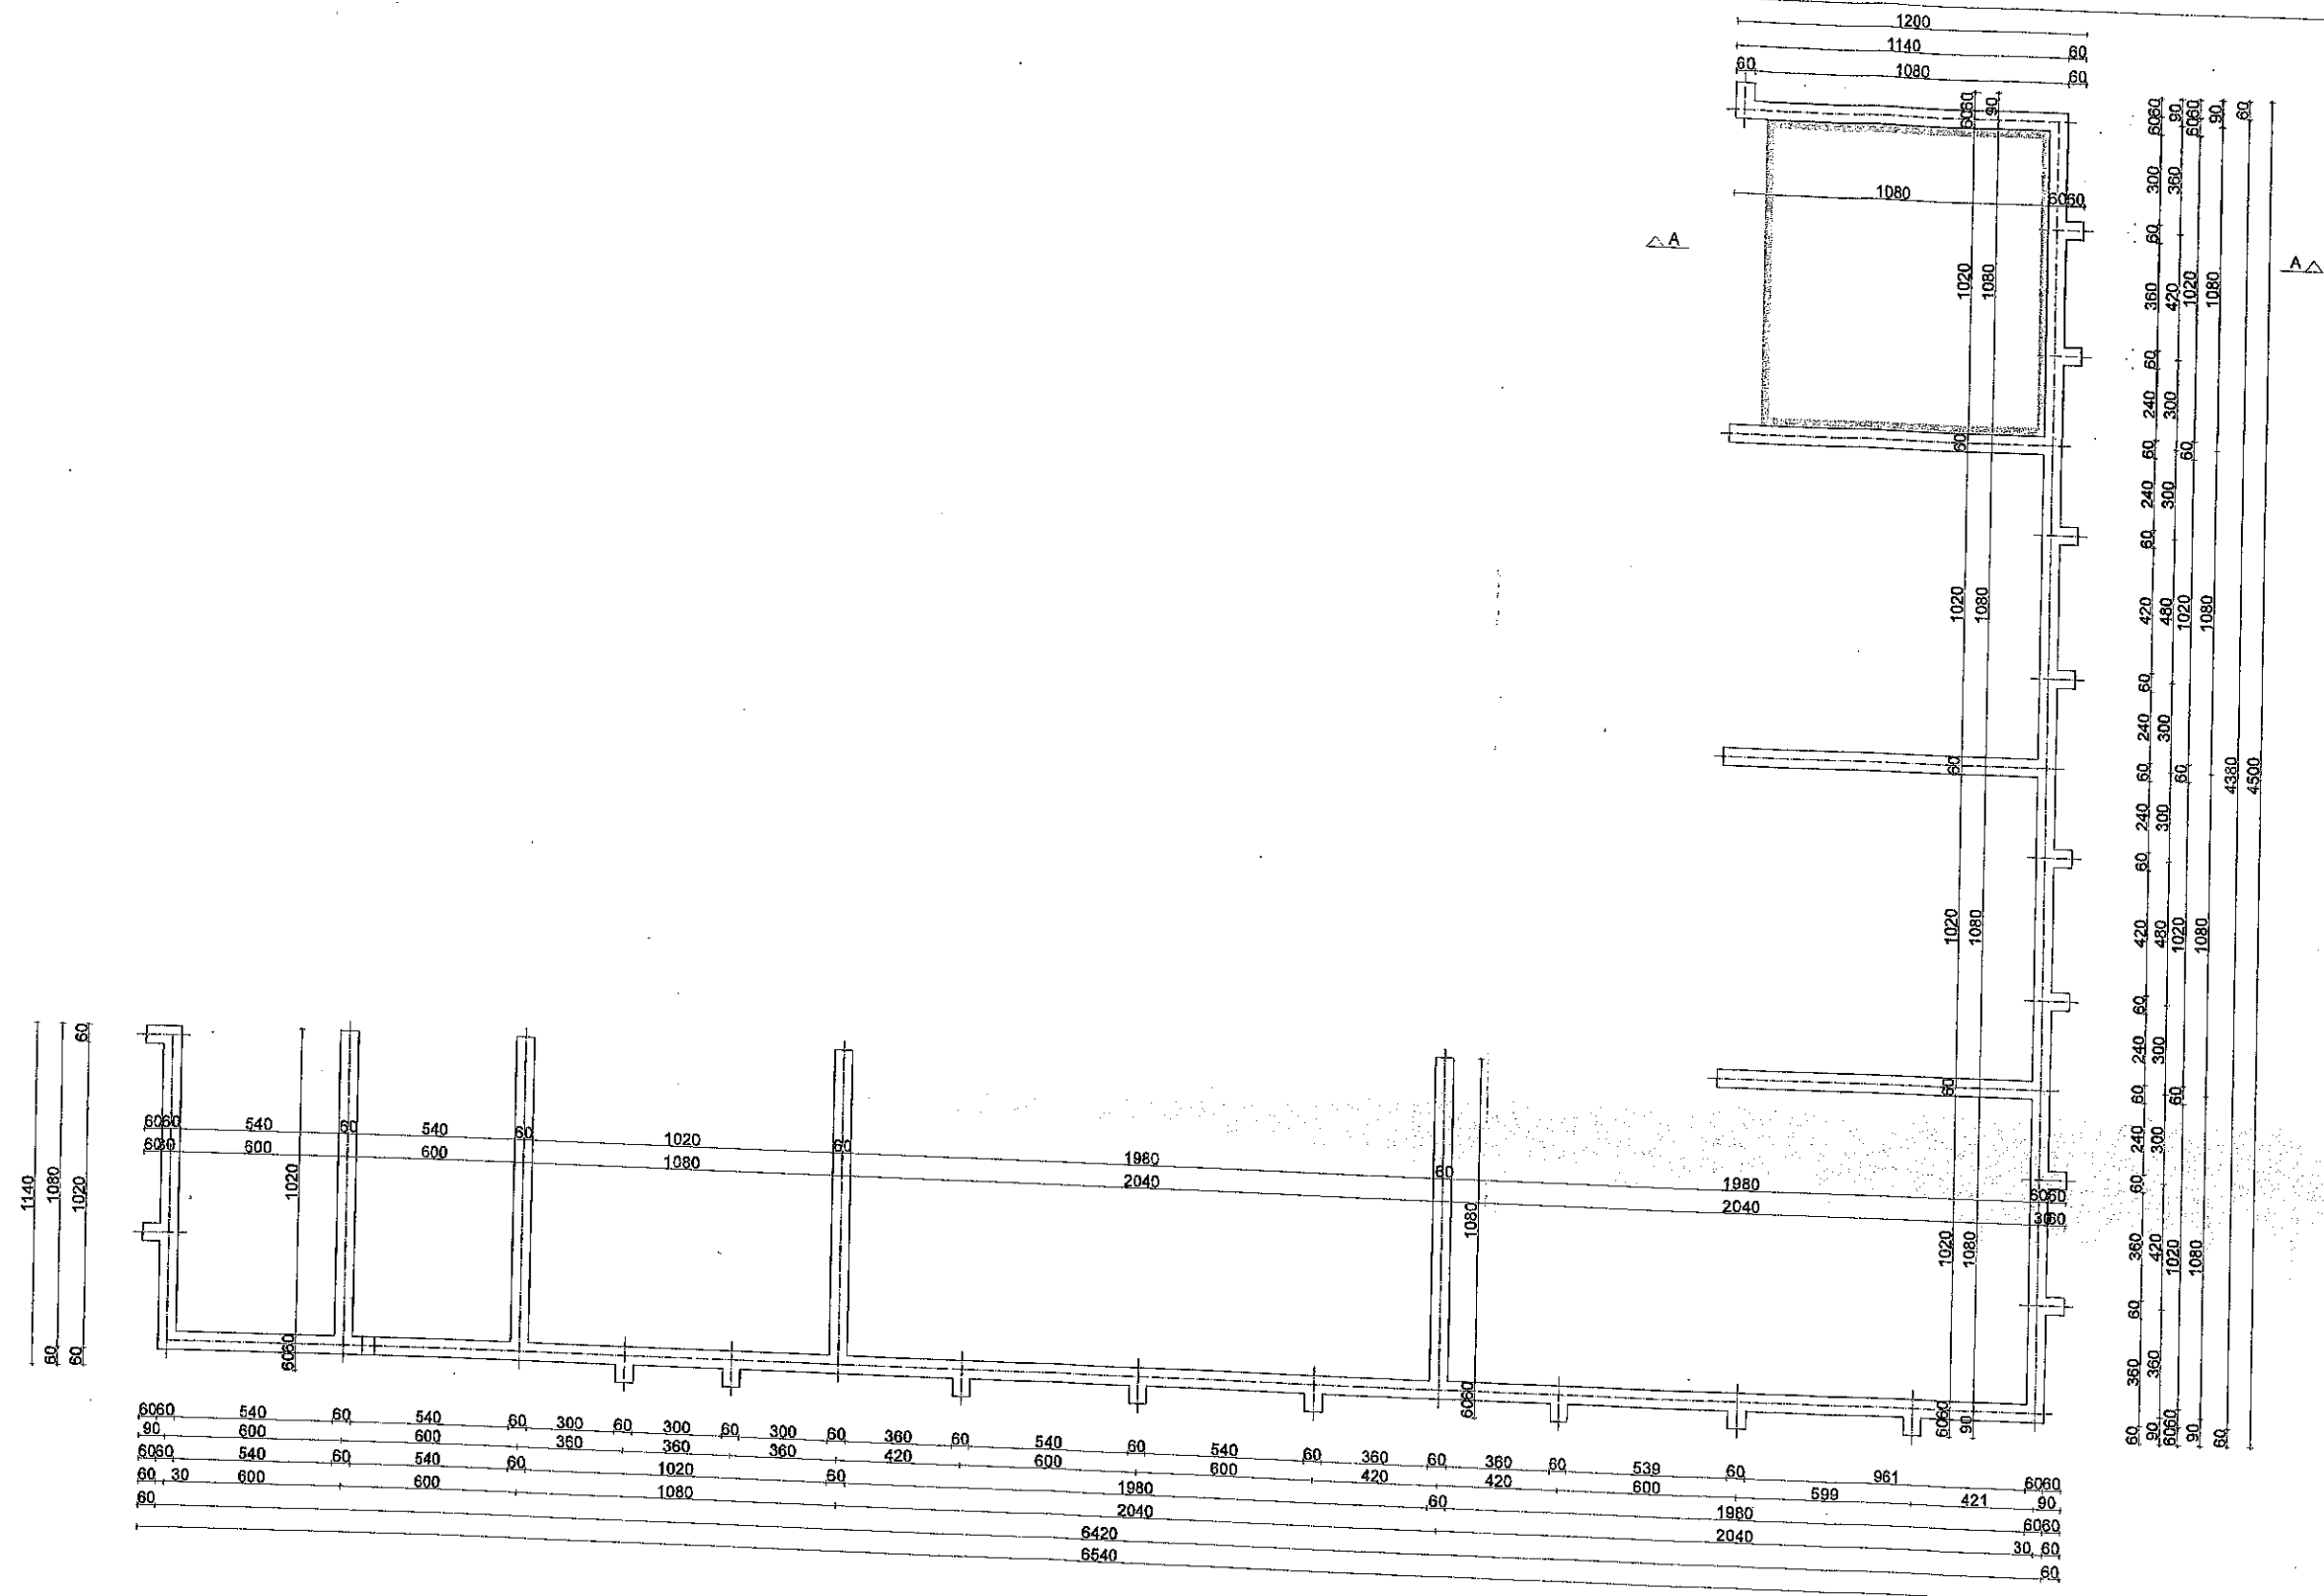


Tabela 1. Specyfikacja stref pożarowych

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	Zasieg strefy	Strefa pożarowa z odpadami stałymi	Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m ²]
1.	SP1	99,96	P1/S1	Tak	2 000
2.	SP2	63,66	W1	Tak	4 000

Tabela 2. Specyfikacja placu P1

Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Sekcja mag.	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. [m]
Plac magazynowy P1	99,96	2	P1/S1	99,96	9,8

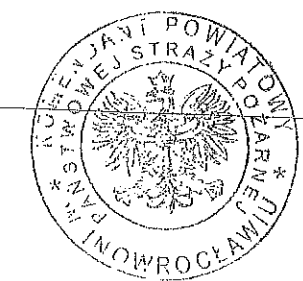

Obiekt: Metbol Sp. z o.o.
dz.3/161, 3/162
88-170 Pakość

Temat: OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Strefa pożarowa SP1 - rzut przyziemia

Wykonawca: MARCIN KOWALSKI
Rzecznik ds. zabezpieczeń ppoż.
Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27

 **MARCIN KOWALSKI**
rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

